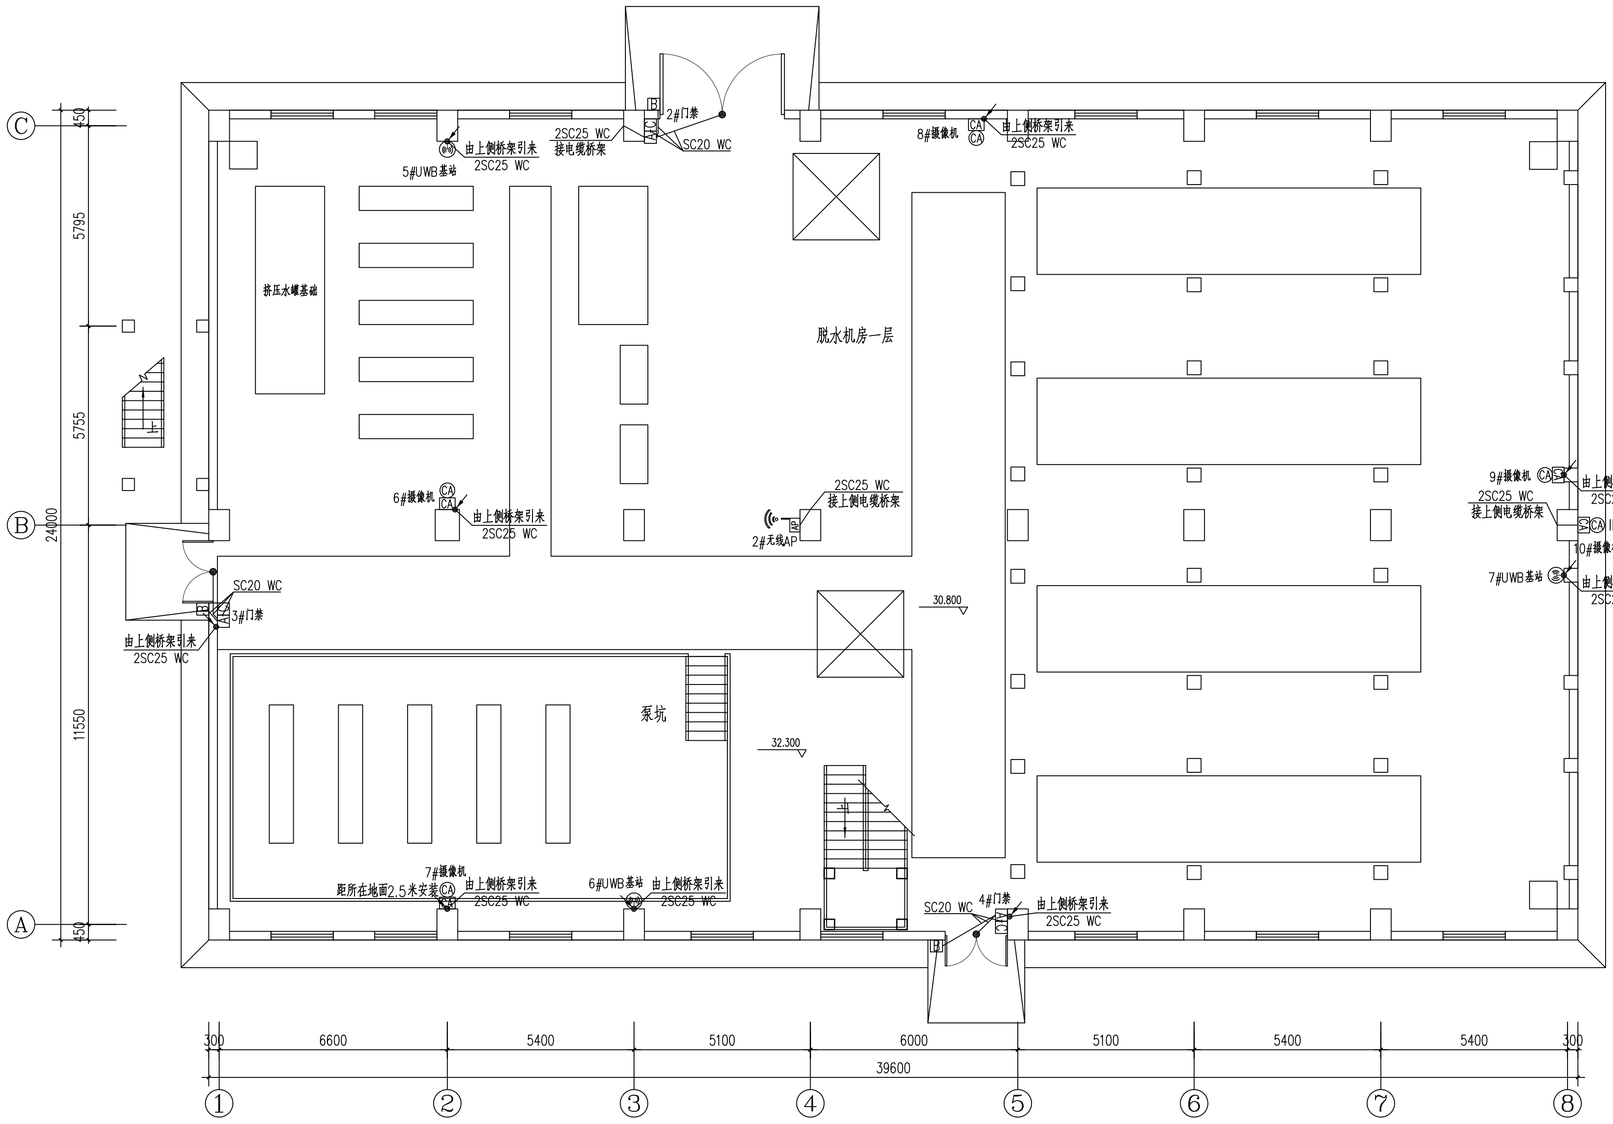

下层弱电平面图

说明:

1. 单位以毫米计，高程以米计。
2. 前端箱均为暗装，箱底距地1.4米。
   摄像机距所在平面3.0米挂墙安装。具体安装方法详见《建筑电气安装工程图集》。
3. 正常不带电的各电气设备金属外壳要求可靠接地。
4. 摄像机前端控制箱至摄像机的线缆以及安装附件均由摄像机供货商提供。
5. 门禁前端控制器至各终端设备的线缆由门禁供货商提供。

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司	珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程 重力浓缩池（下叠排泥池）、污泥平衡池及脱水机房 脱水机房 下层弱电平面图	项目(副)负责人	杨力		校核人	赵申		阶段	施工图设计
		专业负责人	李亚东 梁毅		审核人	董威		图号	2021W039-SS0607-YZ04
		设 计 人	韩锦华		审定人	强百祥		日期	2021.11 比例