





说明：

1、设置原则：小于dn63（DN50）管道仅弯头处设置管标。大于等于dn63（DN50）的管道弯头、直通、三通（三通接口最小处DN>25mm）、变径（变径接口最小处DN>25mm），标识类型（箭头方向）具体以现场实际情况为准。



### 管标（立式）反视图

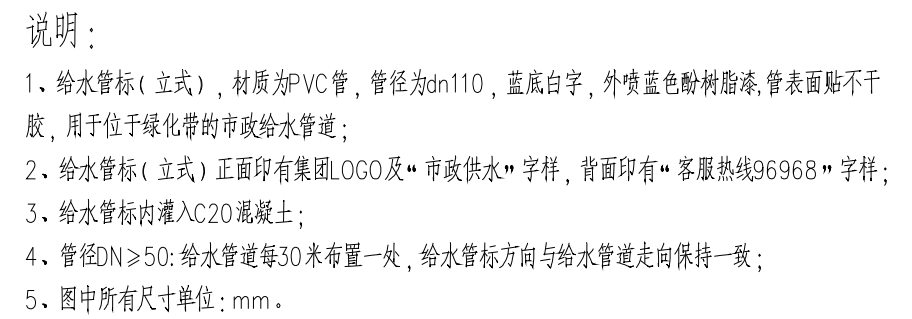

### 给水管标（立式）图

<div></div> <div>中国市政工程东北设计研究总院有限公司</div>						建设单位		东莞市水务集团供水有限公司									
<div>审 定 薛 昆</div> <div>审 核 崔 壮</div> <div>项目负责人 袁 琳</div> <div>专业负责人 梁 伟</div>						工程名称		东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）									
						子项名称		东风社区									
<div>校 核 刘 健 辉</div> <div>设 计 李 剑 成</div> <div>制 图 杜 周 武</div> <div>日 期 2023. 12</div>						<div>刘健辉</div> <div>李剑成</div> <div>杜周武</div> <div>图 号</div>		给水管网大样图									
								阶 段		施 工 图		专 业		给 排 水		比 例	
								HM-DF-SS-17		工程编号		DG2023P021S		版 次		A	