广东省施工图数字化审查专用

出图　设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸

审图　机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

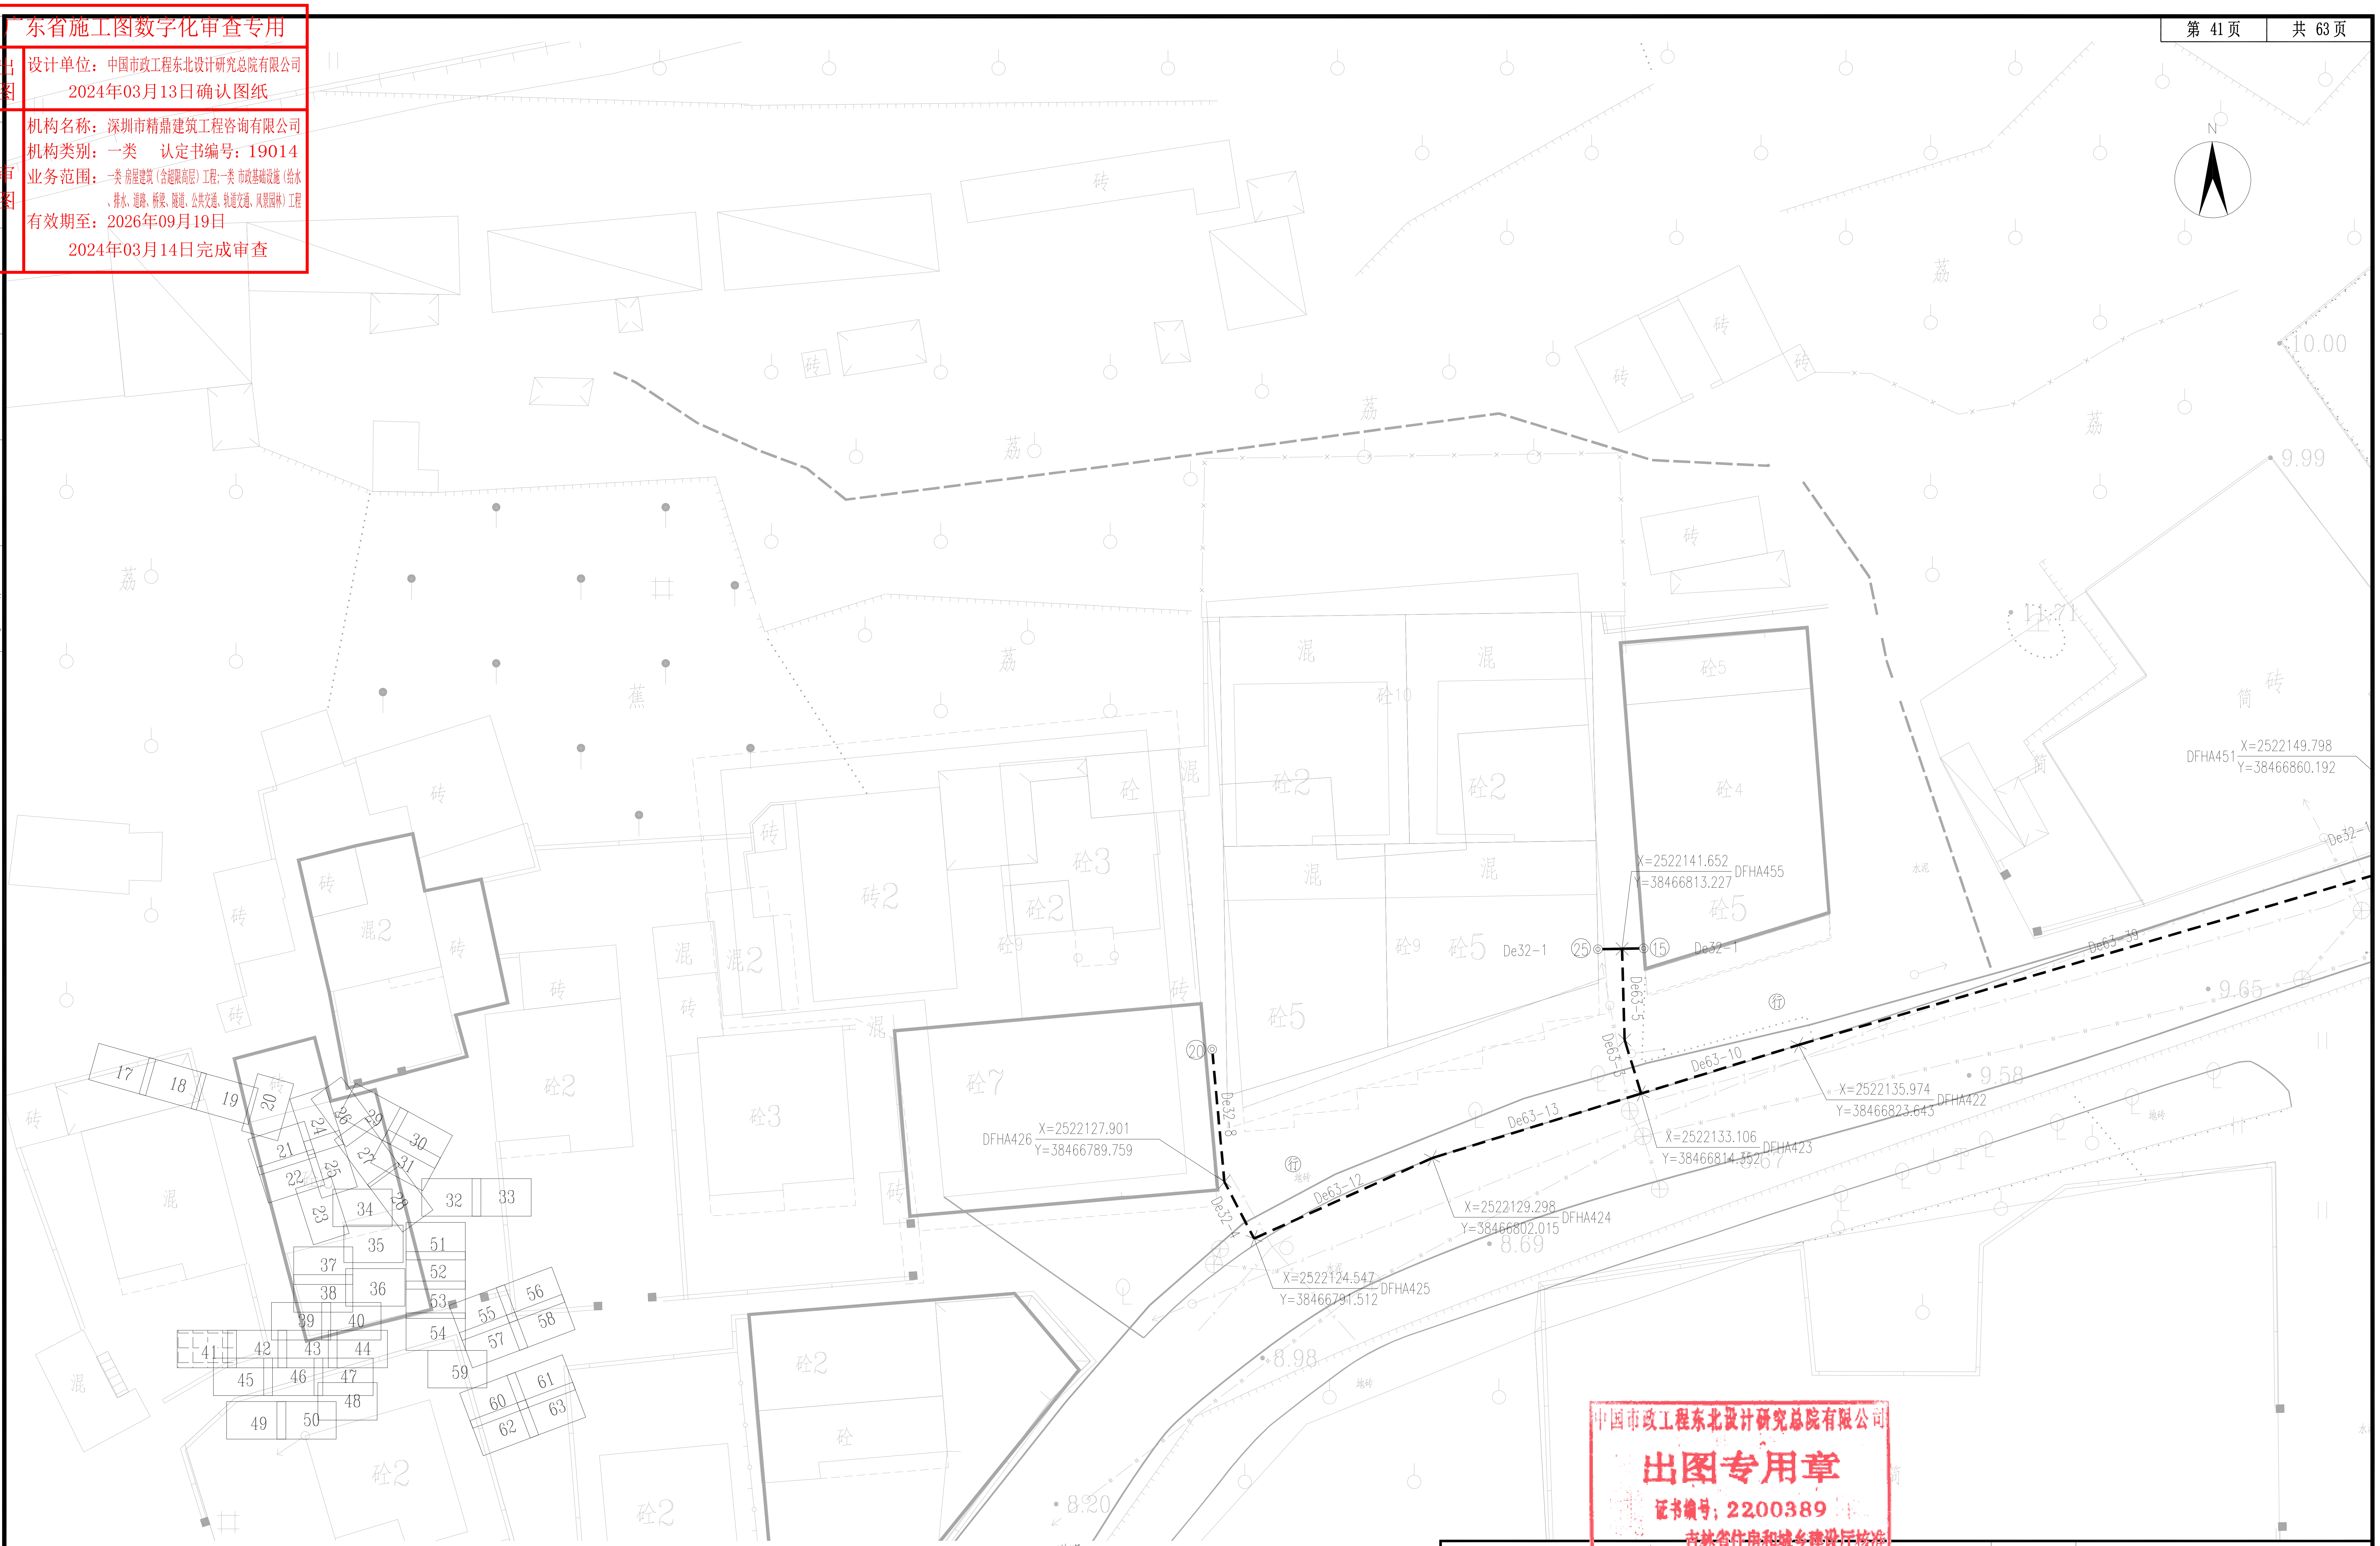
N
De32-1
25
15
De32-1
X=2522141.652
Y=38466813.227
DFHA455
De63-5
De63-3
De63-10
De63-13
De63-12
De32-8
De32-4
20
X=2522127.901
Y=38466789.759
DFHA426
X=2522124.547
Y=38466791.512
DFHA425
X=2522129.298
Y=38466802.015
DFHA424
X=2522133.106
Y=38466814.352
DFHA423
X=2522135.974
Y=38466823.643
DFHA422
De63-39
De32-1
DFHA451
X=2522149.798
Y=38466860.192
9.65
9.58
8.69
8.98
8.20
10.00
9.99
11.71
砼5
砼4
砼2
砼3
砼7
混
砖
荔
蕉
简
水泥
地砖
行
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

图　例：

━━━	设计市政供水管	De110-8	PE管公称外径(mm)-长度(m)	㊟	市政主干路	⊗	闸阀井(或蝶阀井)	—J—J—	现状给水管
- - - -	设计巷道供水管	ϕ101.6x2-8	不锈钢管管径x壁厚(mm)-长度(m)	㊄	市政次干路	△	排气阀井	—D—D—	现状电力管
—MF—MF—	设计明敷供水管	DN100-8	球墨铸铁管公称直径(mm)-长度(m)	㊙	市政支路	▼	排泥阀井	—T—T—	现状通信管
2X15	原位更换水表(2户 DN15水表)	D108x6.3-8	钢管管径x壁厚(mm)-长度(m)	㊕	人行道	▶	DMA流量计井	—W—W—	现状污水管
Q15	迁移并更换水表(1户 DN15水表)	Ⓐ	A类巷道	Ⓒ	C 类巷道	㊗	绿化带		现状消火栓	—Y—Y—	现状雨水管
F 5X20	水表分水器(5户DN20水表)	Ⓑ	B类巷道	Ⓓ	D 类巷道	▲	支墩	◎	设计供水立管	—R—R—	现状燃气管

$$\frac{X=530014.460}{Y=360309.023}\qquad \frac{X\text{轴坐标}}{Y\text{轴坐标}}$$

$$\frac{2.490}{0.700}\ \text{BSA-1}\qquad \frac{\text{设计地面标高(m)}}{\text{设计管中标高(m)}}\ \text{节点编号}$$

说明：

1、本图比例尺为1：500。
2、图示除管径、井径以毫米计外，其他均以米计。
3、本图坐标采用2000坐标系，高程采用1985国家高程基准。
4、巷道敷设做法详见各类巷道横断面大样图。
5、巷道内无物探资料的根据现场情况进行管线保护、迁改及高压线避让等方可施工。
6、市政道路与巷道的分界为巷道口阀门井后或市政管线三通件后，旧位置详见平面标识。

中国市政工程东北设计研究总院有限公司

建设单位	东莞市水务集团供水有限公司										
工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）										
审定	薛昆	薛昆	校核	刘健辉	刘健辉	子项名称	东风社区				
审核	崔壮	崔壮	设计	李剑成	李剑成	供水管道平面布置图					
项目负责人	袁琳	袁琳	制图	杜周武	杜周武	阶段	施工图	专业	给排水	比例	1:250
专业负责人	梁伟	梁伟	日期	2023.12	图号	HM-DF-SS-08		工程编号	DG2023P021S	版次	A