
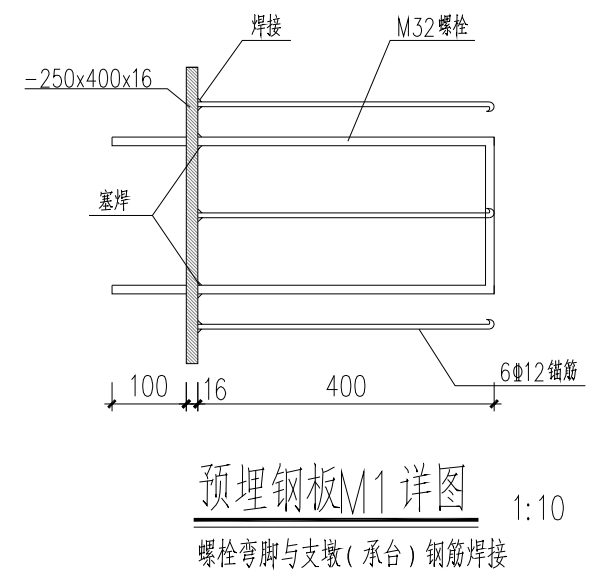
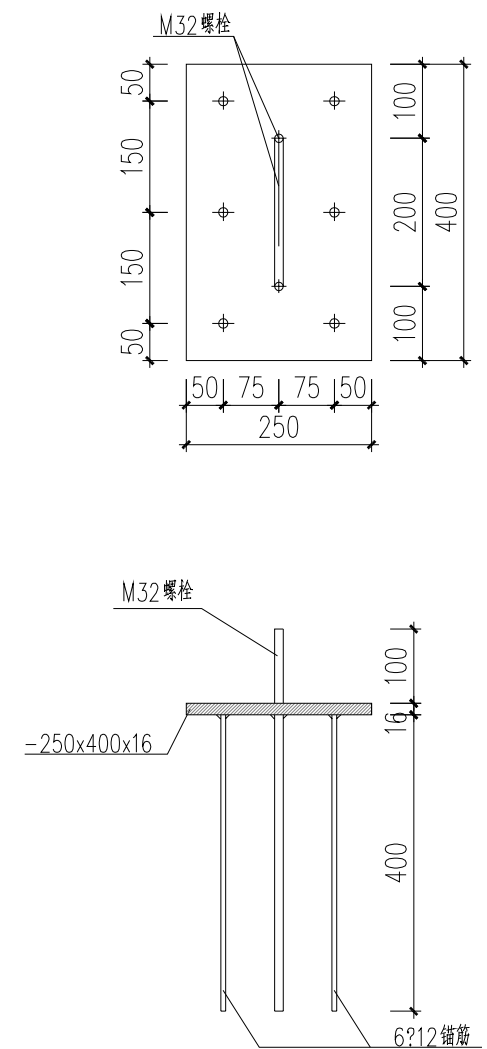
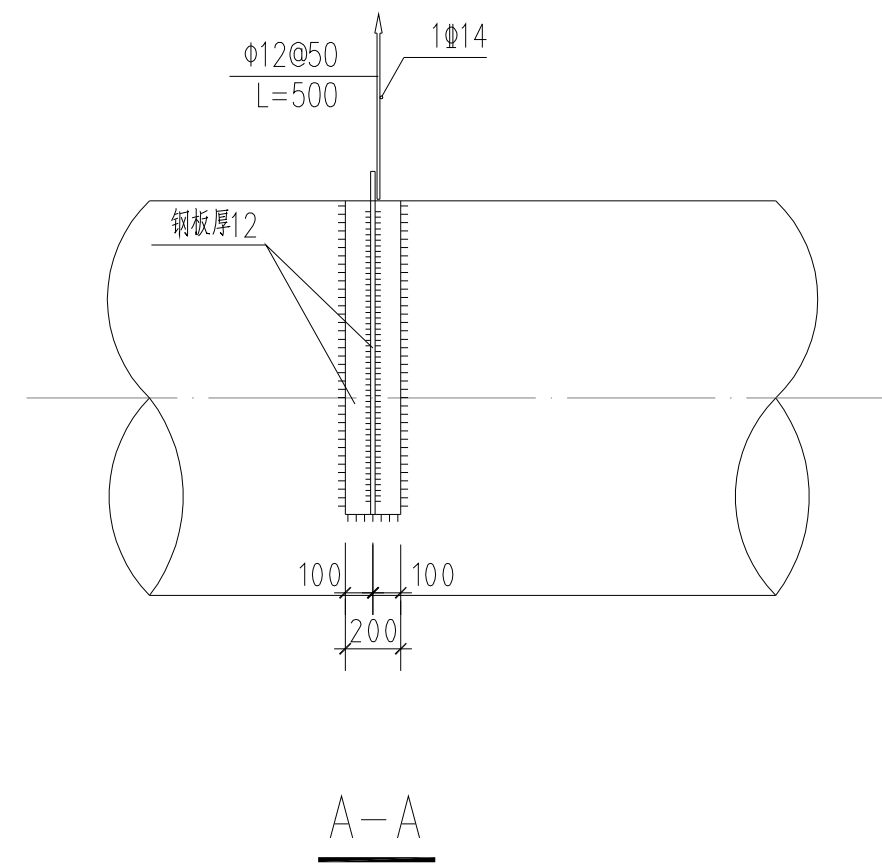
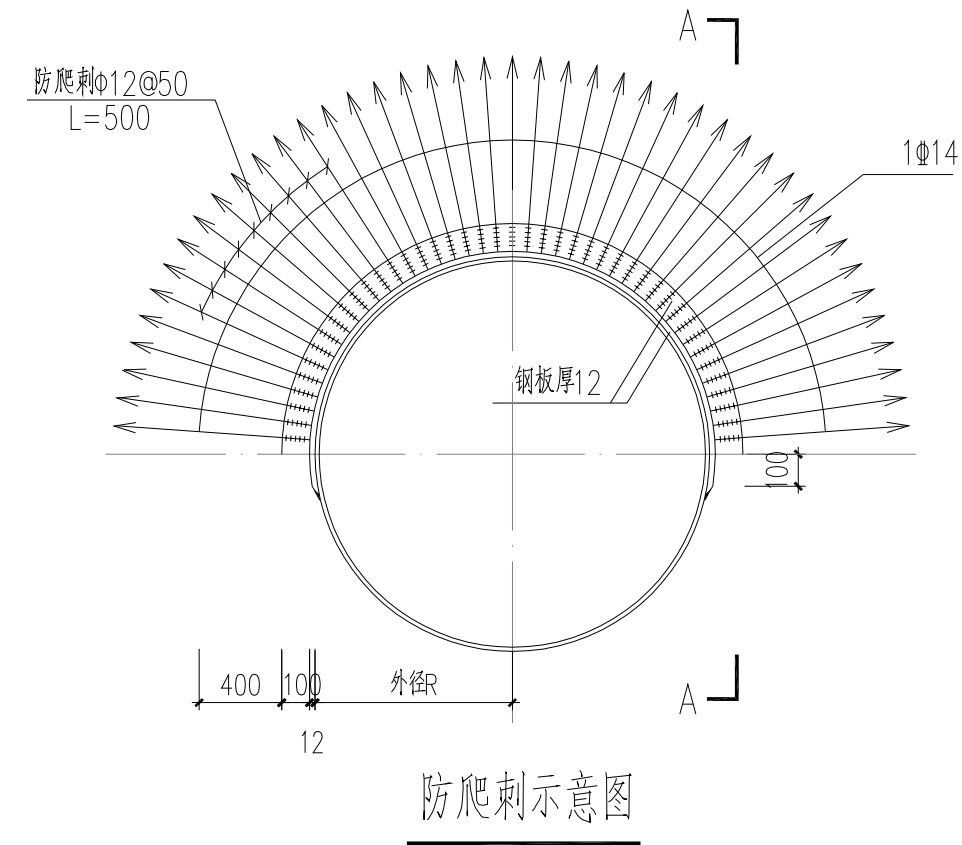
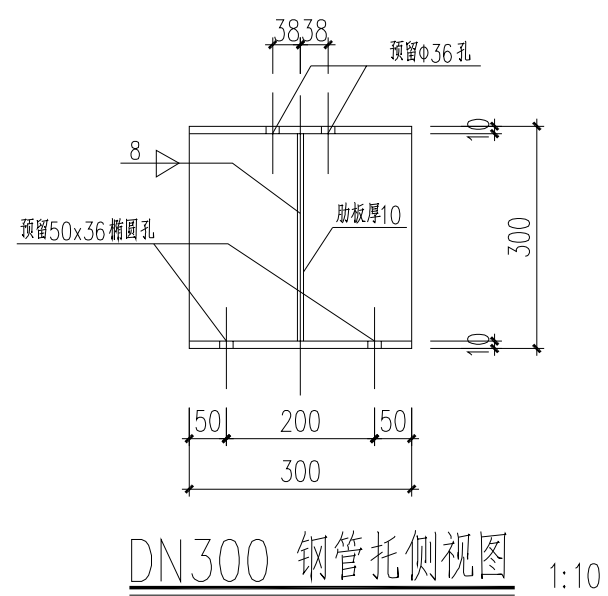
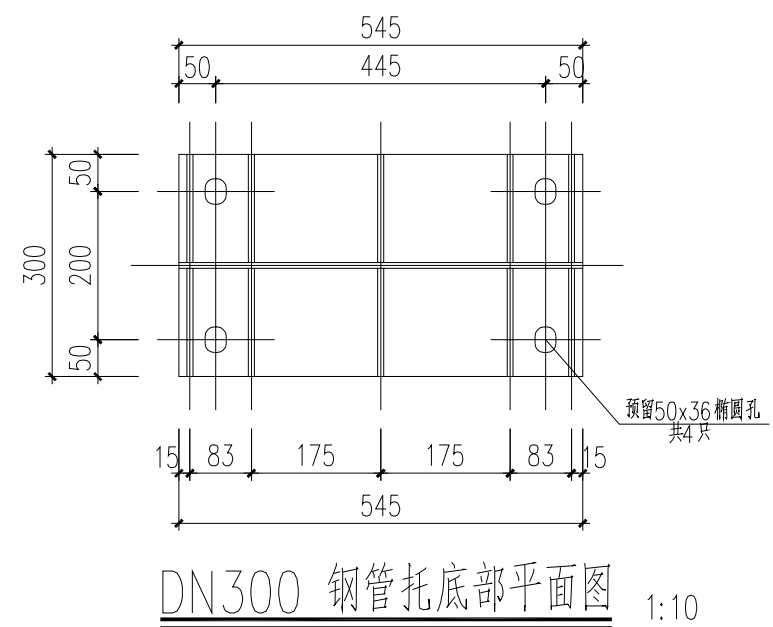
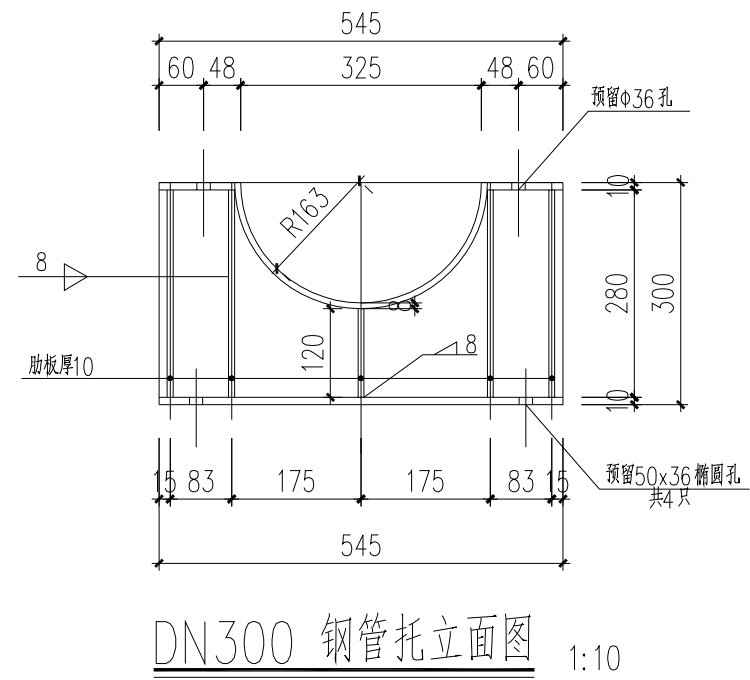
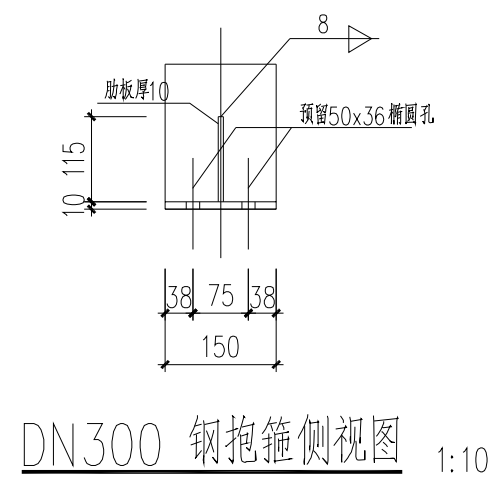
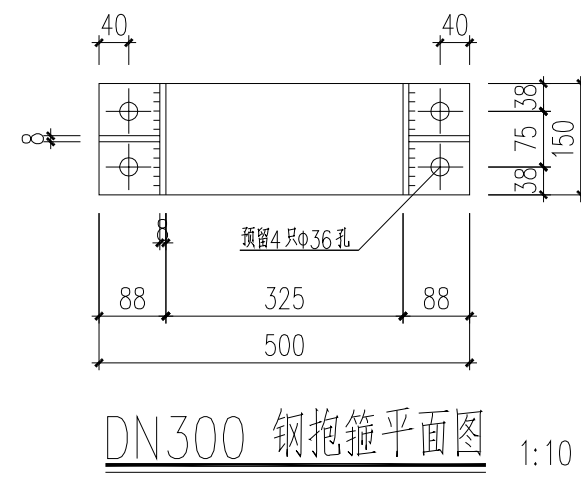


建築			建築	
材料			材料	
電気			電気	
設備			設備	

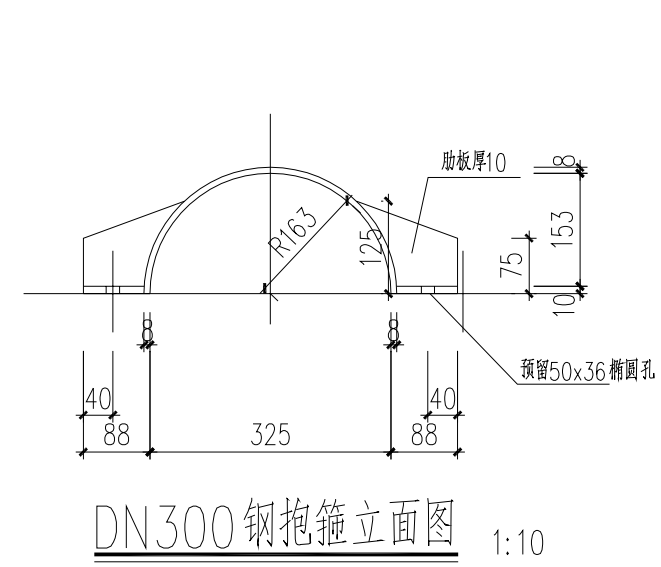

说明:

1. 图示尺寸以毫米计, 标高以米计, 采用绝对标高。
2. 钢材均采用Q235钢, 未注明角焊缝高度均为8mm。
3. 钢抱箍与钢管托安装时, 螺栓应先拧紧, 再放松3牙。

<div>中国市政工程东北设计研究总院有限公司</div>						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
						工程名称	东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
审 定	孙树本		校 核	樊 鑫		子项名称	居岐社区				
审 核	孙树本		设 计	陈正朗		管结构图					
项目负责人	袁 琳		制 图	陈正朗		阶 段	施工图	专 业	结构	比 例	
专业负责人	许翠琴		日 期	2023.12	图 号	HM-JQ-SG-15	工程编号	DG2023P021S	版 次	A	