


本期利用2个8E/2抽屉，调整为新建精细格栅配电电

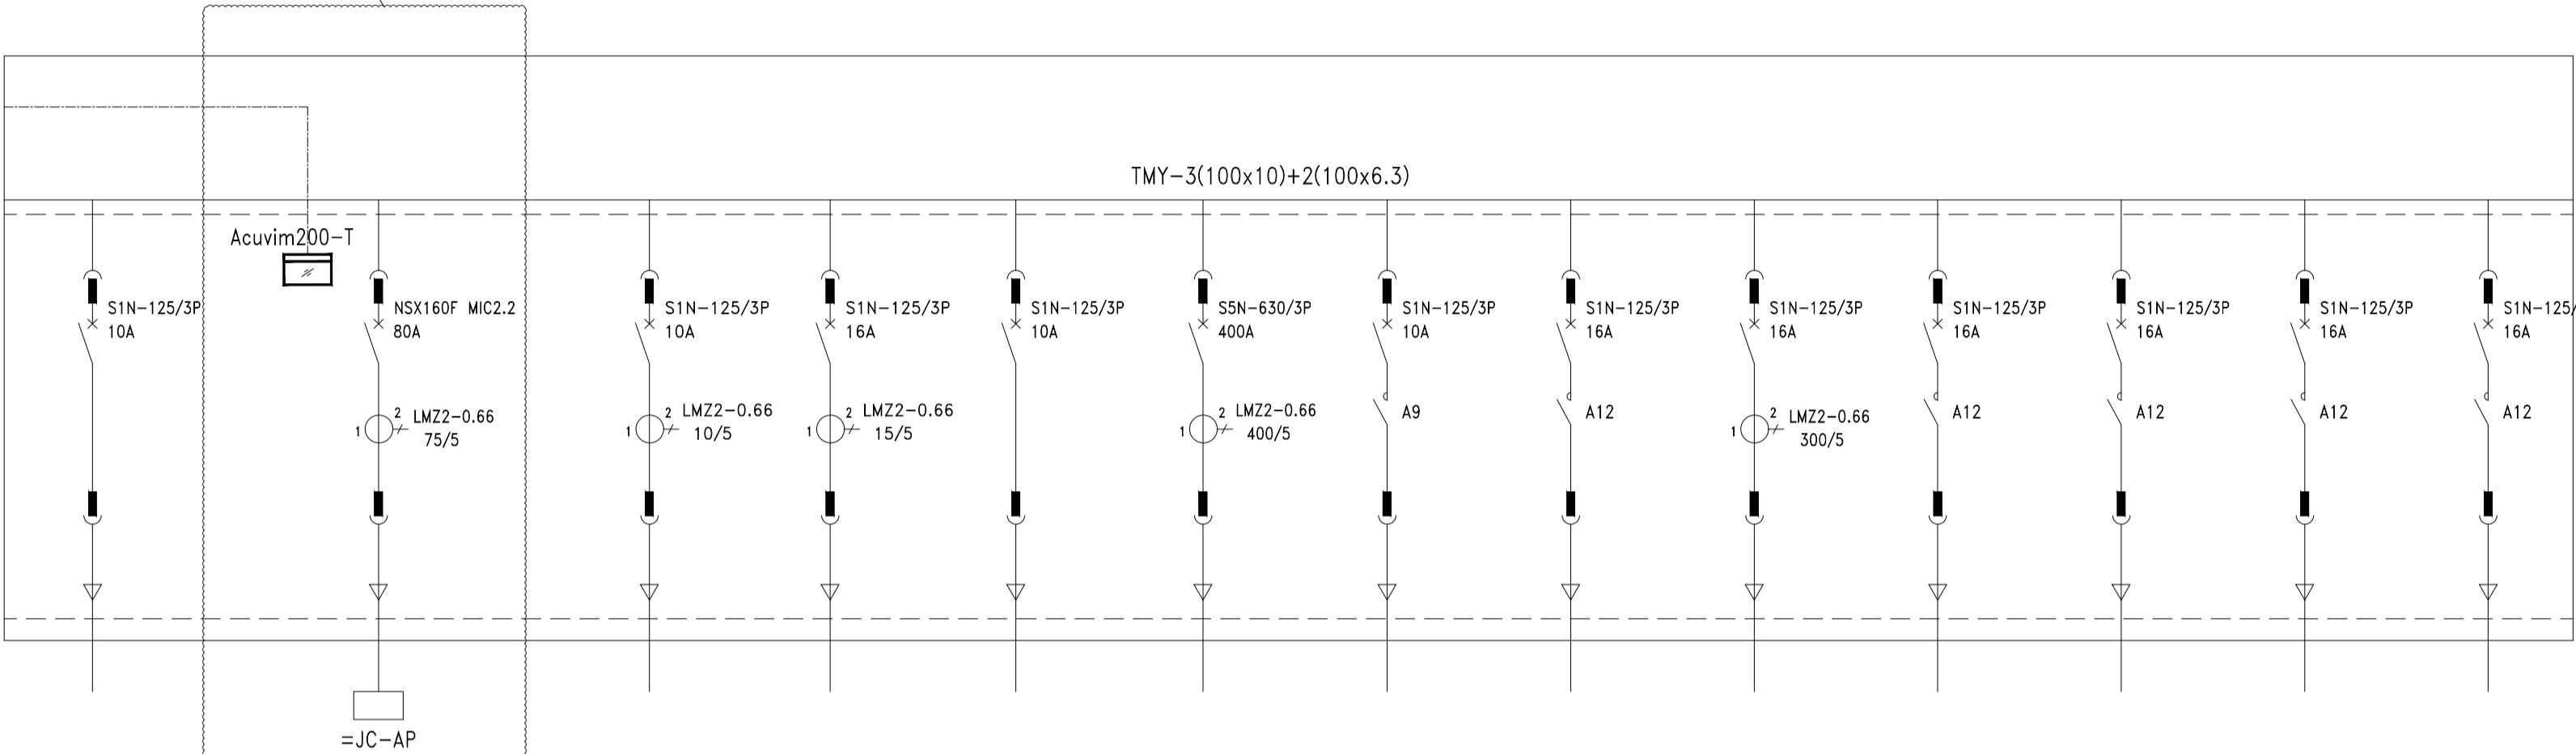

项 目 代 号			=2LA5										
开关柜型号			MNS										
用 途	本期改为备用回路	本期改造回路为新建精细格栅供电	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	脱水车间	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路	本期改为备用回路
用 电 设 备 型 号 规 格		~380V 20kW				~380V 151kVA(近期) 217kVA(中期)							
馈 线 型 号 规 格		YJV-0.6/1KV 3X35+2X16				YJV22-0.6/1KV 3X185+1X95							
馈 线 编 号		=JC-AP-WD				5LA1-1							
小 室 高 度	8E/4	8E	8E/2	8E/2	8E/4	24E	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2	8E/2
设 备 安 装 地 点		精细格栅设备间					脱水车间						
开关柜规格		800(宽)X2200(高)X1000(深)											