广东省施工图数字化审查专用

出图

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸

审图

机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年07月01日完成审查

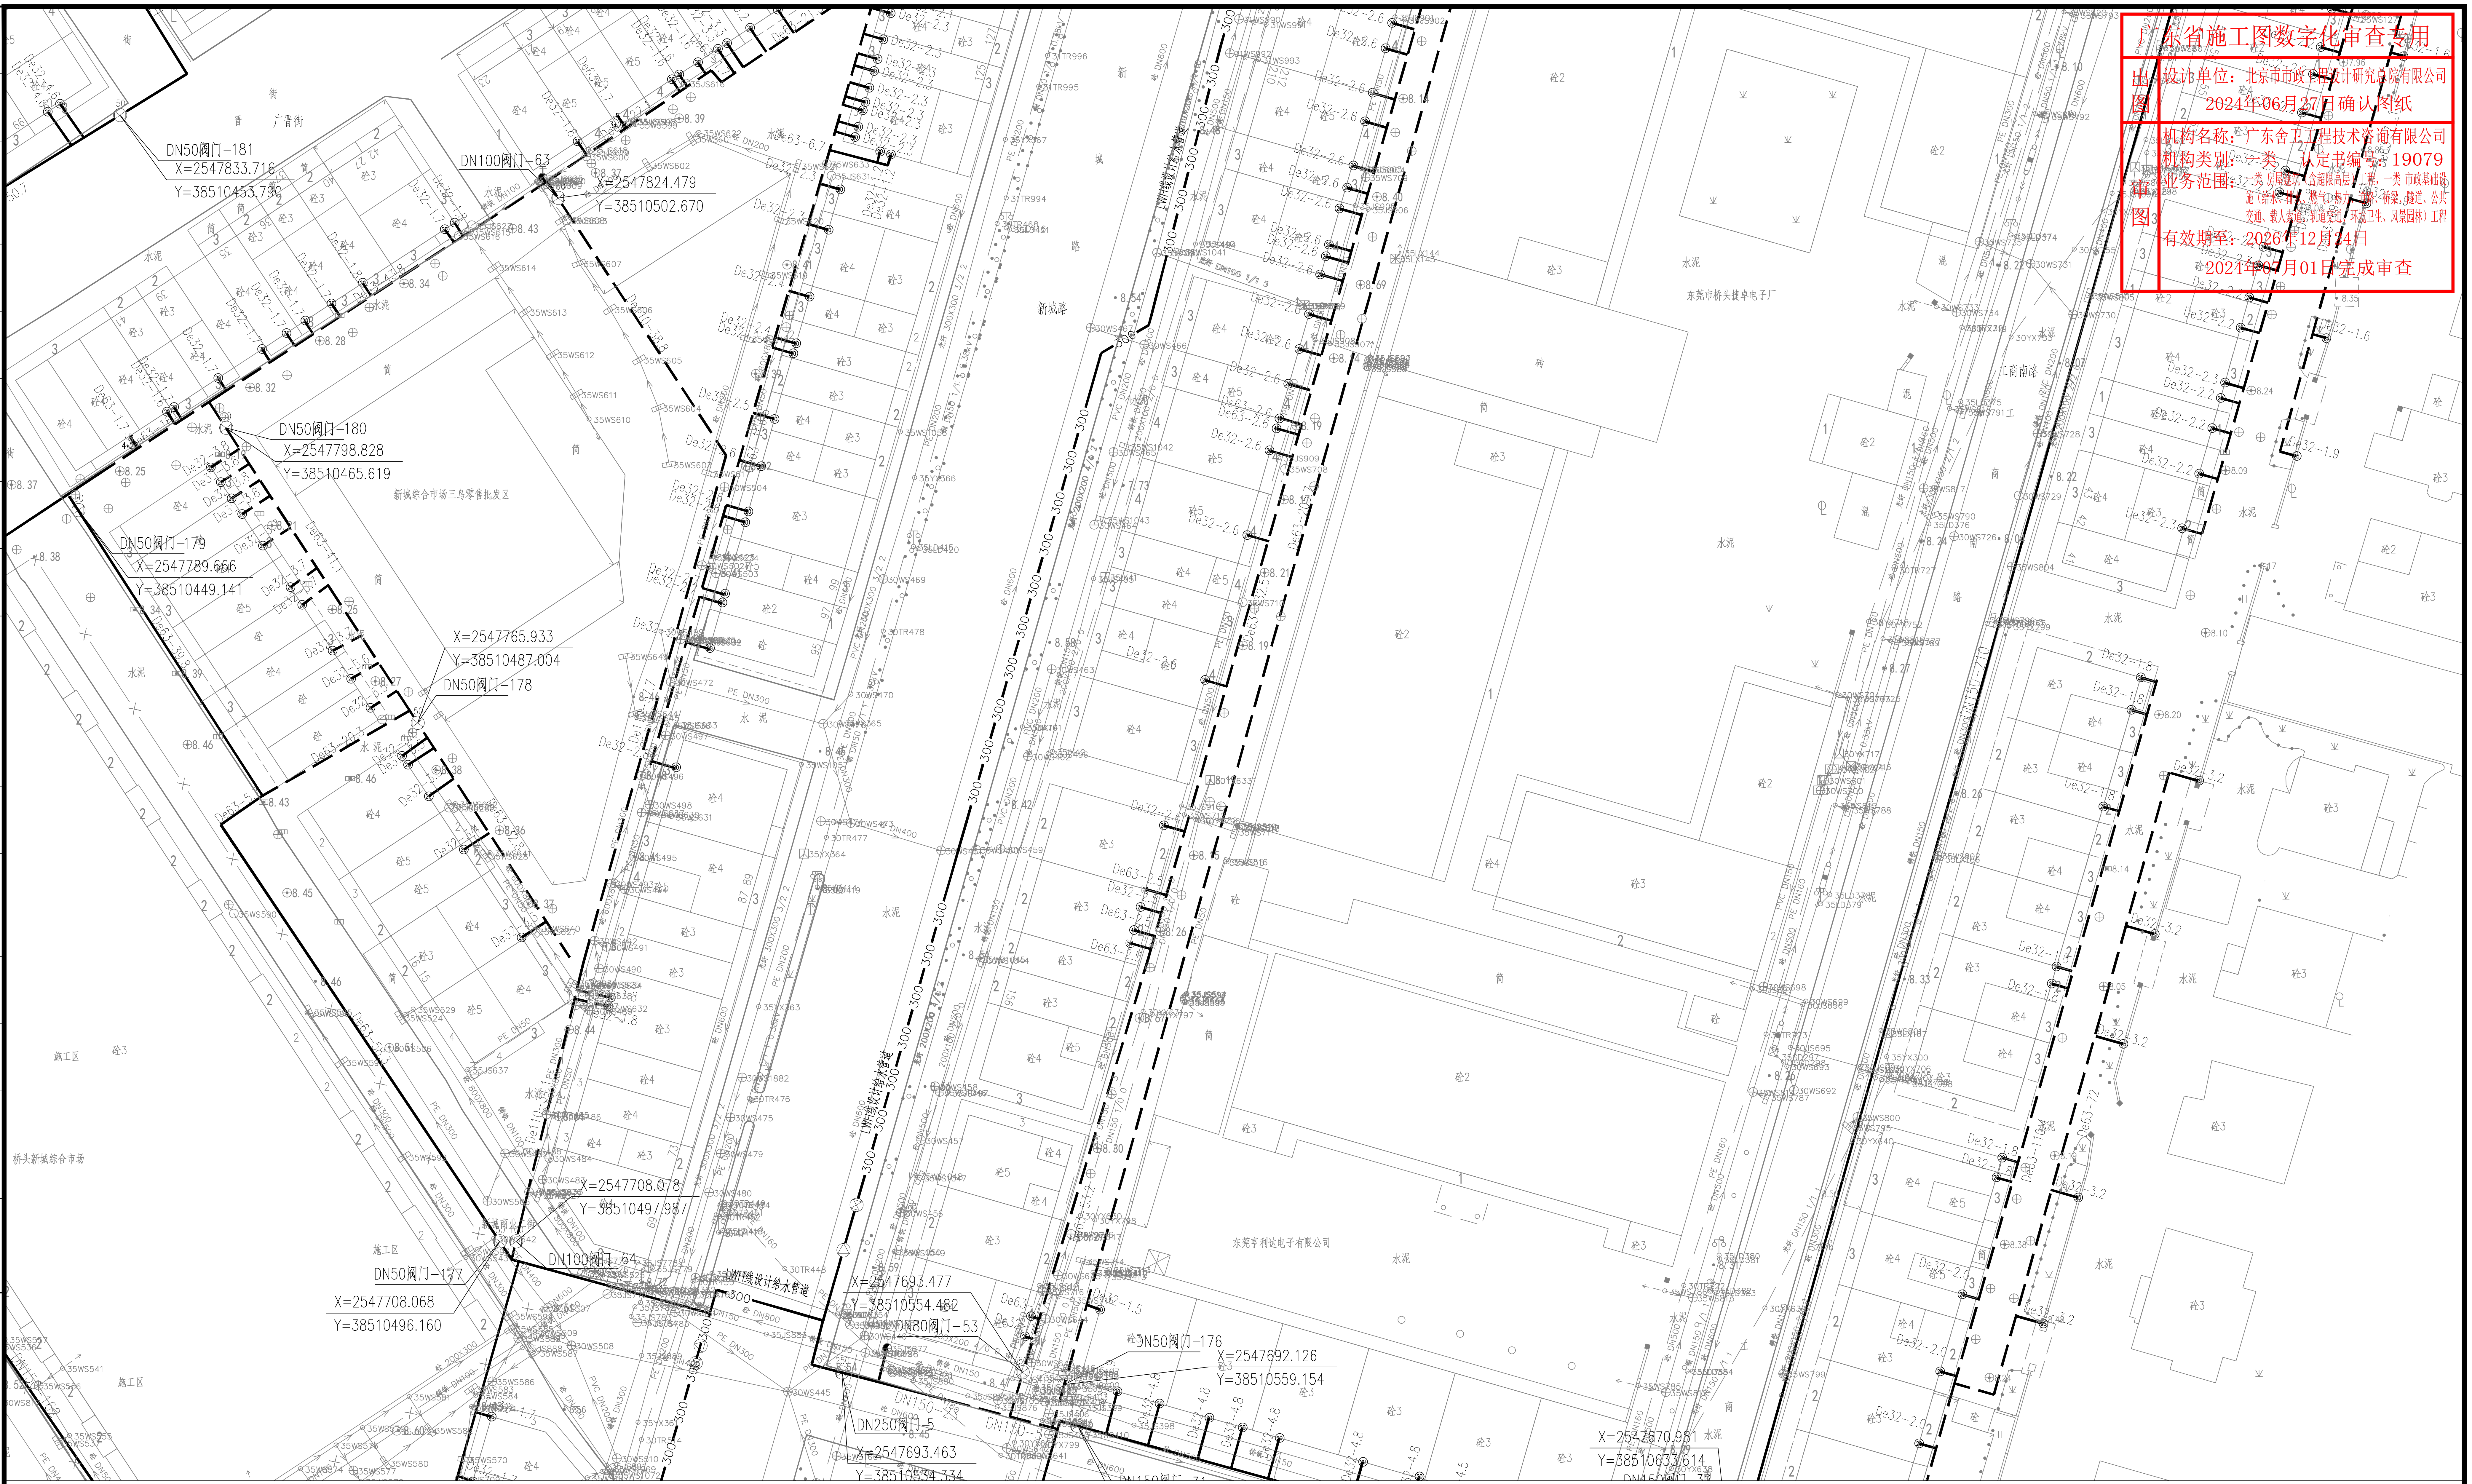

DN50阀门-181
X=2547833.716
Y=38510453.790
DN100阀门-63
X=2547824.479
Y=38510502.670
DN50阀门-180
X=2547798.828
Y=38510465.619
DN50阀门-179
X=2547789.666
Y=38510449.141
X=2547765.933
Y=38510487.004
DN50阀门-178
X=2547708.078
Y=38510497.987
DN100阀门-64
DN50阀门-177
X=2547708.068
Y=38510496.160
X=2547693.477
Y=38510554.482
DN80阀门-53
DN50阀门-176
X=2547692.126
Y=38510559.154
DN250阀门-5
X=2547693.463
Y=38510534.334
X=2547670.981
Y=38510633.614
LW1线设计给水管道
新城综合市场三号零售批发区
桥头新城综合市场
东莞市桥头捷卓电子厂
东莞市利达电子有限公司
广普街
新城路
工商南路
施工区
会签栏

分幅范围：

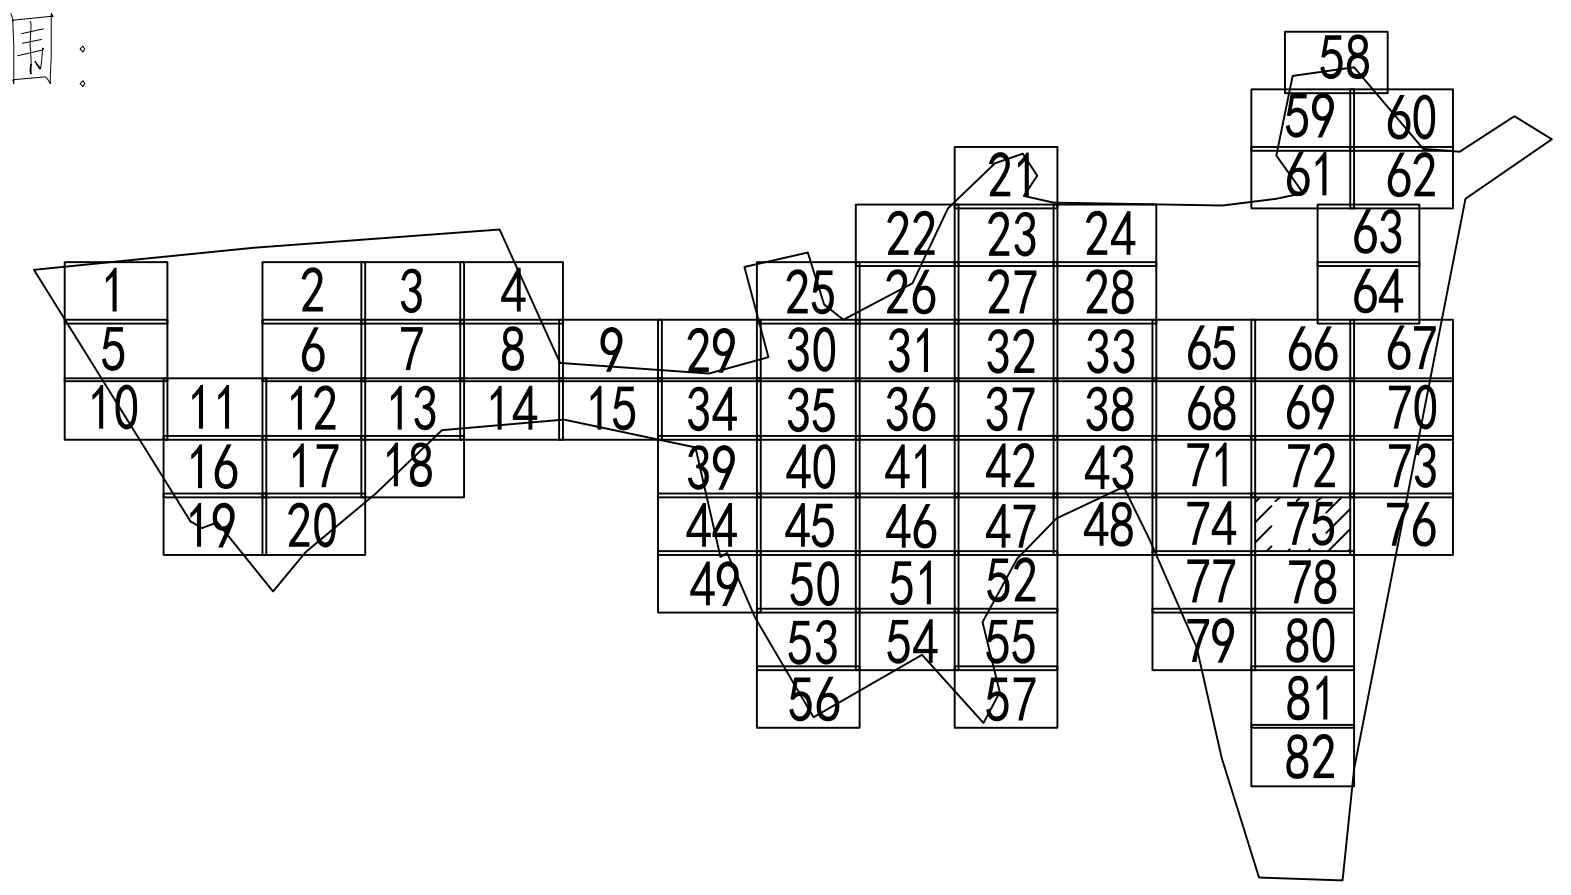

图例：

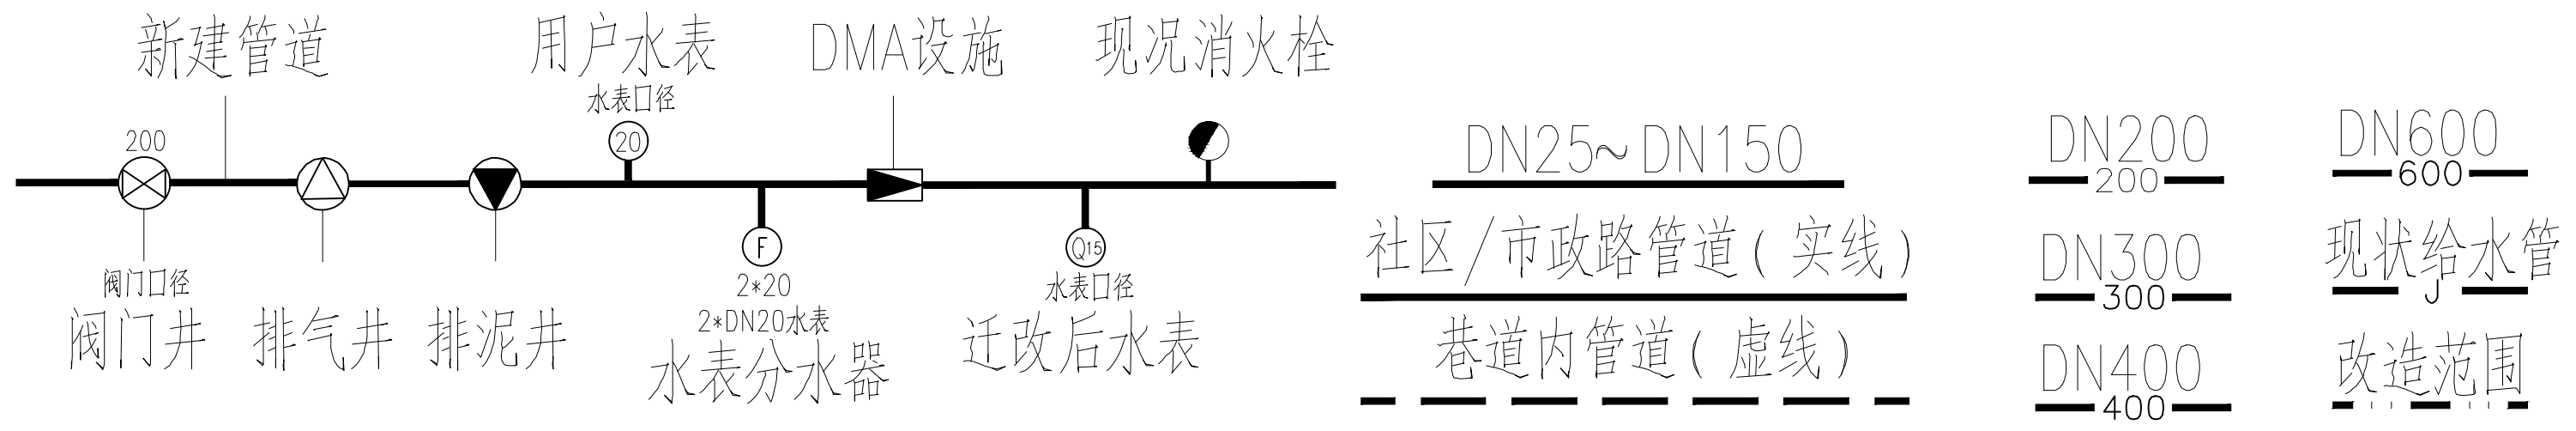

新建管道
用户水表
水表口径
DMA设施
现况消火栓
200
阀门口径
阀门井
排气井
排泥井
2*20
2*DN20水表
水表分水器
水表口径
迁改后水表
DN25~DN150
社区/市政路管道（实线）
巷道内管道（虚线）
DN200
DN300
DN400
DN600
现状给水管
改造范围

说明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系，85高程系统。
3、注意保护现况管线，如有破损，按原状恢复。
4、管道[illegible]长度为图上量得，施工前应核实管道[illegible]标，如有问题应及时与相关部门协商解决。
5、管道高点设置排气阀，低点设置排泥阀，本图管道位置仅作为施工指引使用，具体现场位置可根据现场情况调整，但需满足设计要求。

工程设计出图专用章(05)
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰	张亚峰	校核人	卓奇奇	卓奇奇	阶段	施工图设计
	桥头镇 给水工程（李屋、石水口、田头角村）	专业负责人	张亚峰	张亚峰	审核人	罗知平	罗知平	图号	2023N108-SS020102-GS07-75
	李屋村村落给水管道平面图(七十五)	设 计 人	刘旭来	刘旭来	审定人	罗知平	罗知平	日期	2024.06　比例 1:500