广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸
审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年07月01日完成审查

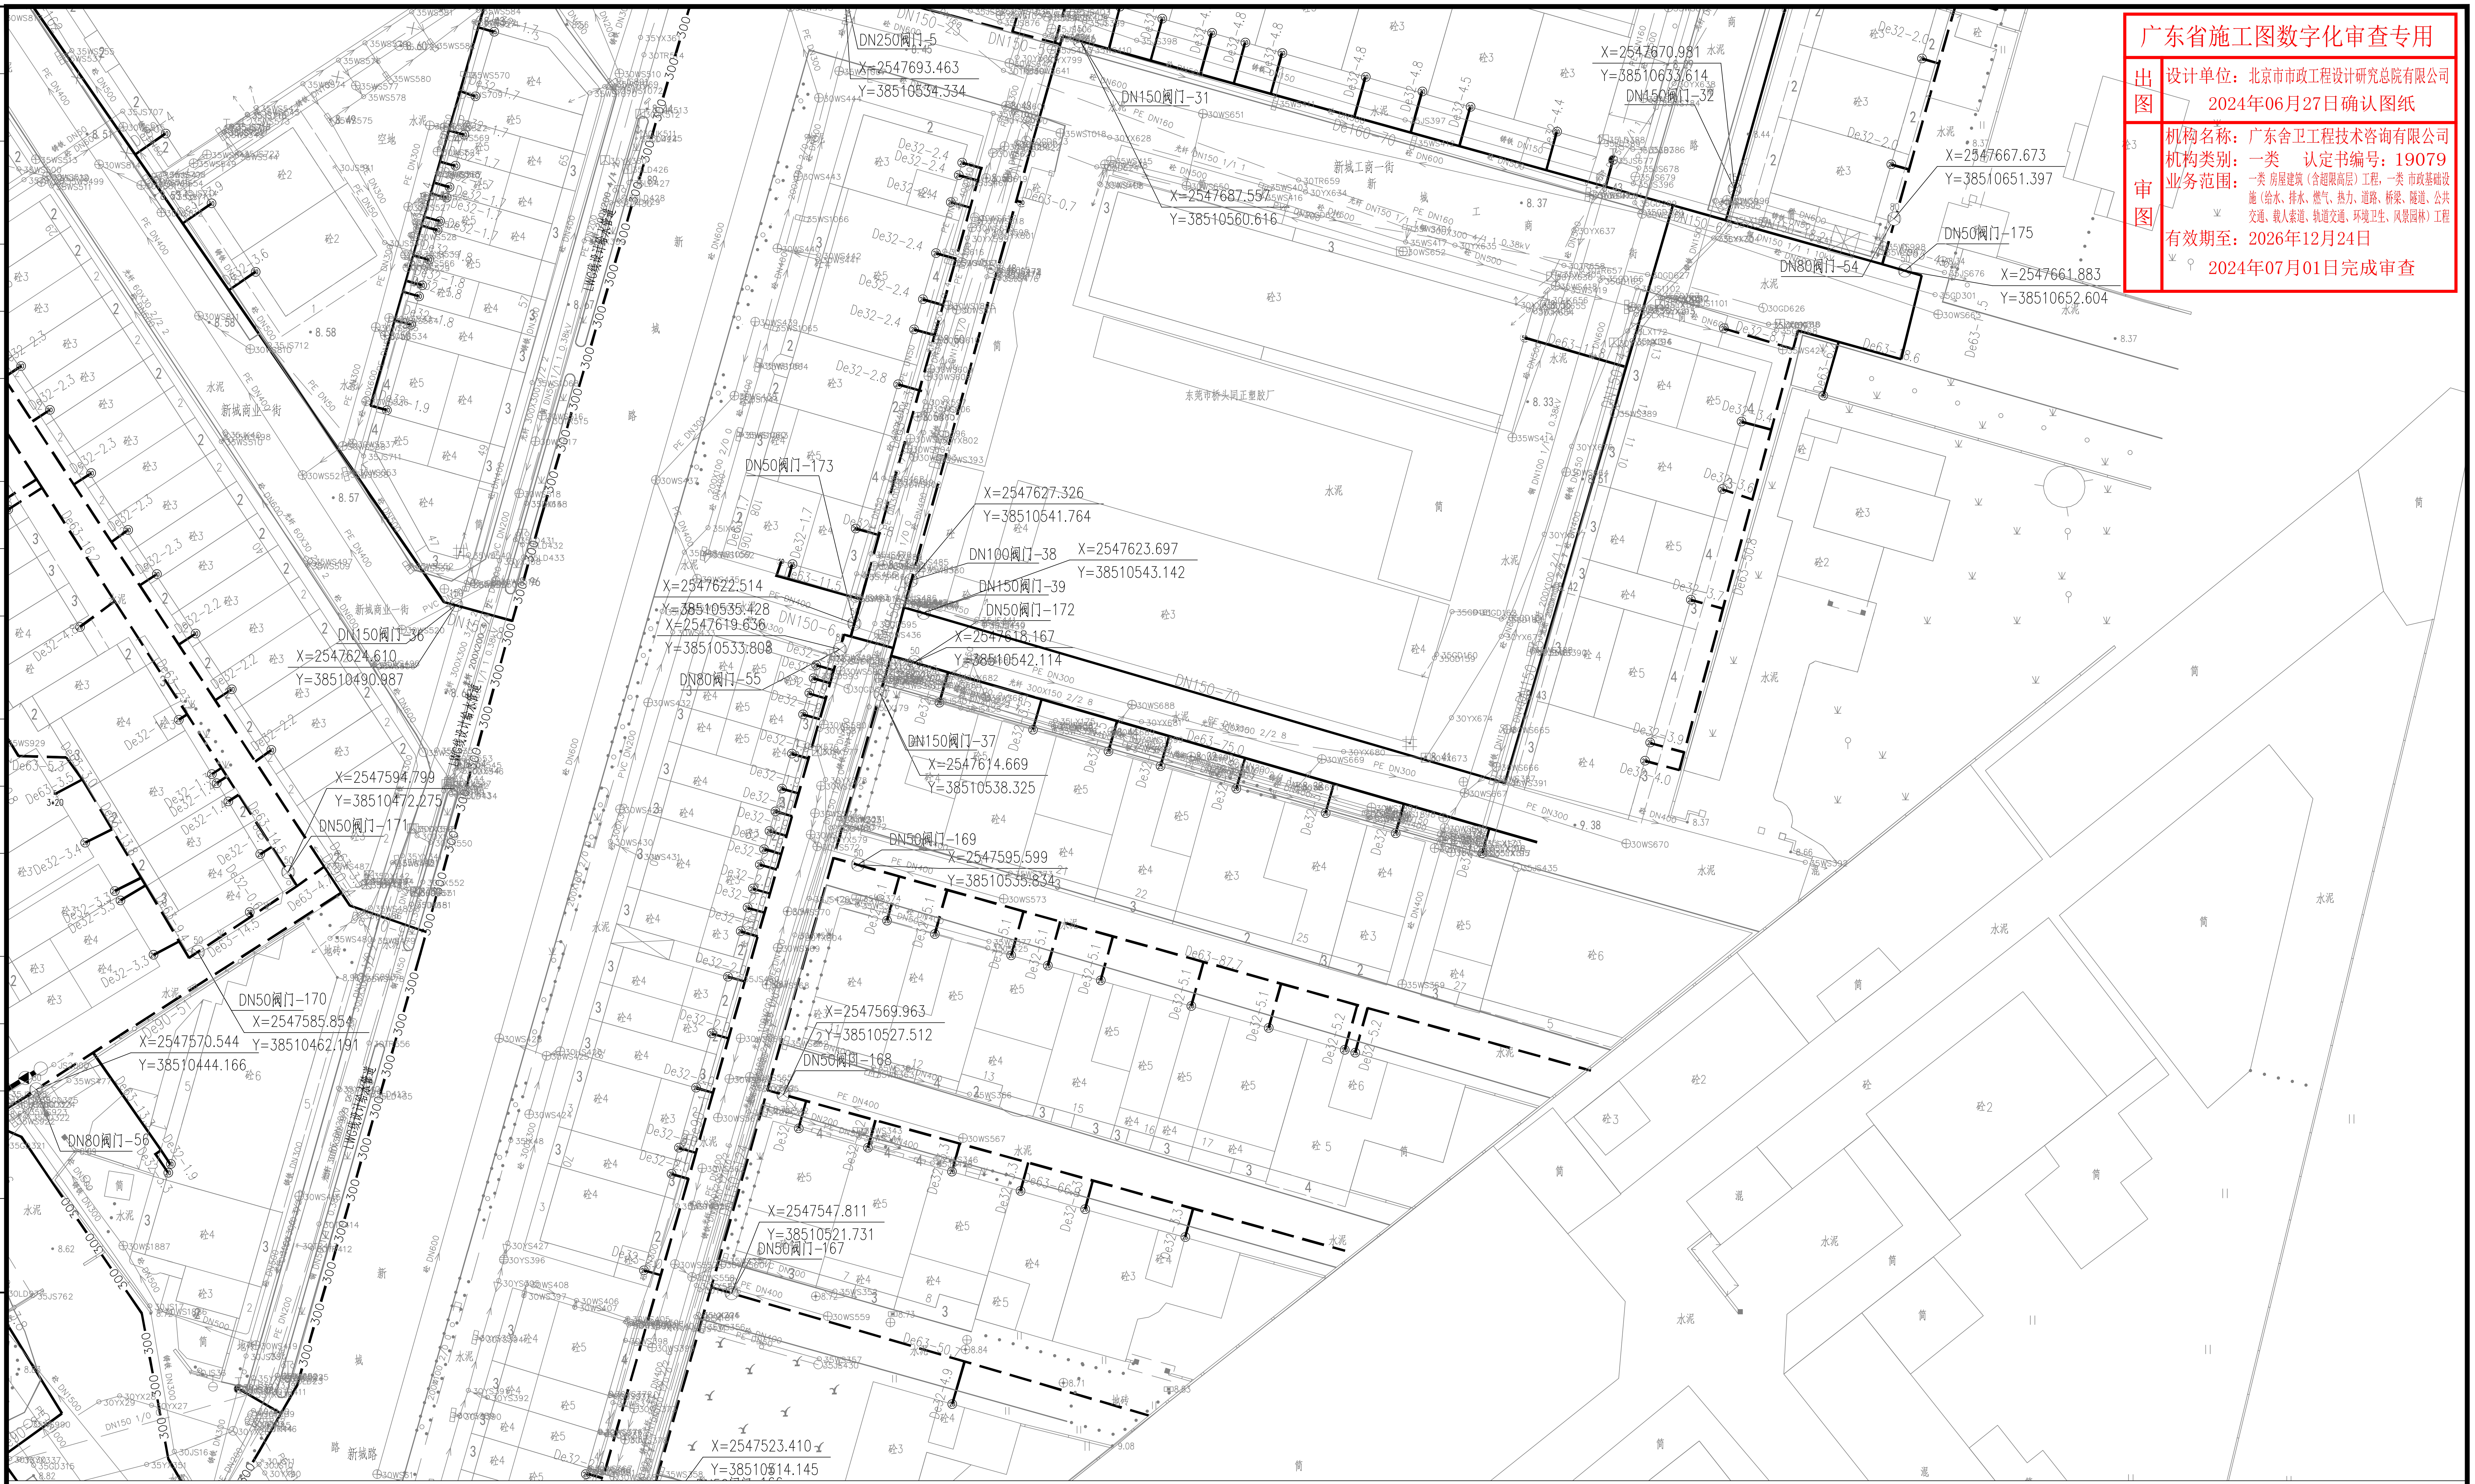
DN250阀门-5
X=2547693.463
Y=38510534.334
DN150阀门-31
X=2547687.557
Y=38510560.616
X=2547670.981
Y=38510633.614
DN150阀门-32
X=2547667.673
Y=38510651.397
DN50阀门-175
DN80阀门-54
X=2547661.883
Y=38510652.604
东莞市桥头同正塑胶厂
新城工业一街
新城商业一街
DN50阀门-173
X=2547627.326
Y=38510541.764
DN100阀门-38
X=2547623.697
Y=38510543.142
DN150阀门-39
X=2547622.514
Y=38510535.428
DN50阀门-172
X=2547619.636
Y=38510533.808
X=2547618.167
Y=38510542.114
DN80阀门-55
DN150阀门-36
X=2547624.610
Y=38510490.987
DN150阀门-37
X=2547614.669
Y=38510538.325
X=2547594.799
Y=38510472.275
DN50阀门-171
DN50阀门-169
X=2547595.599
Y=38510535.834
DN50阀门-170
X=2547585.854
Y=38510462.191
X=2547570.544
Y=38510444.166
X=2547569.963
Y=38510527.512
DN50阀门-168
DN80阀门-56
X=2547547.811
Y=38510521.731
DN50阀门-167
X=2547523.410
Y=38510514.145
DN150-70
De63-75.0
De63-87.7
新城路

分幅范围：

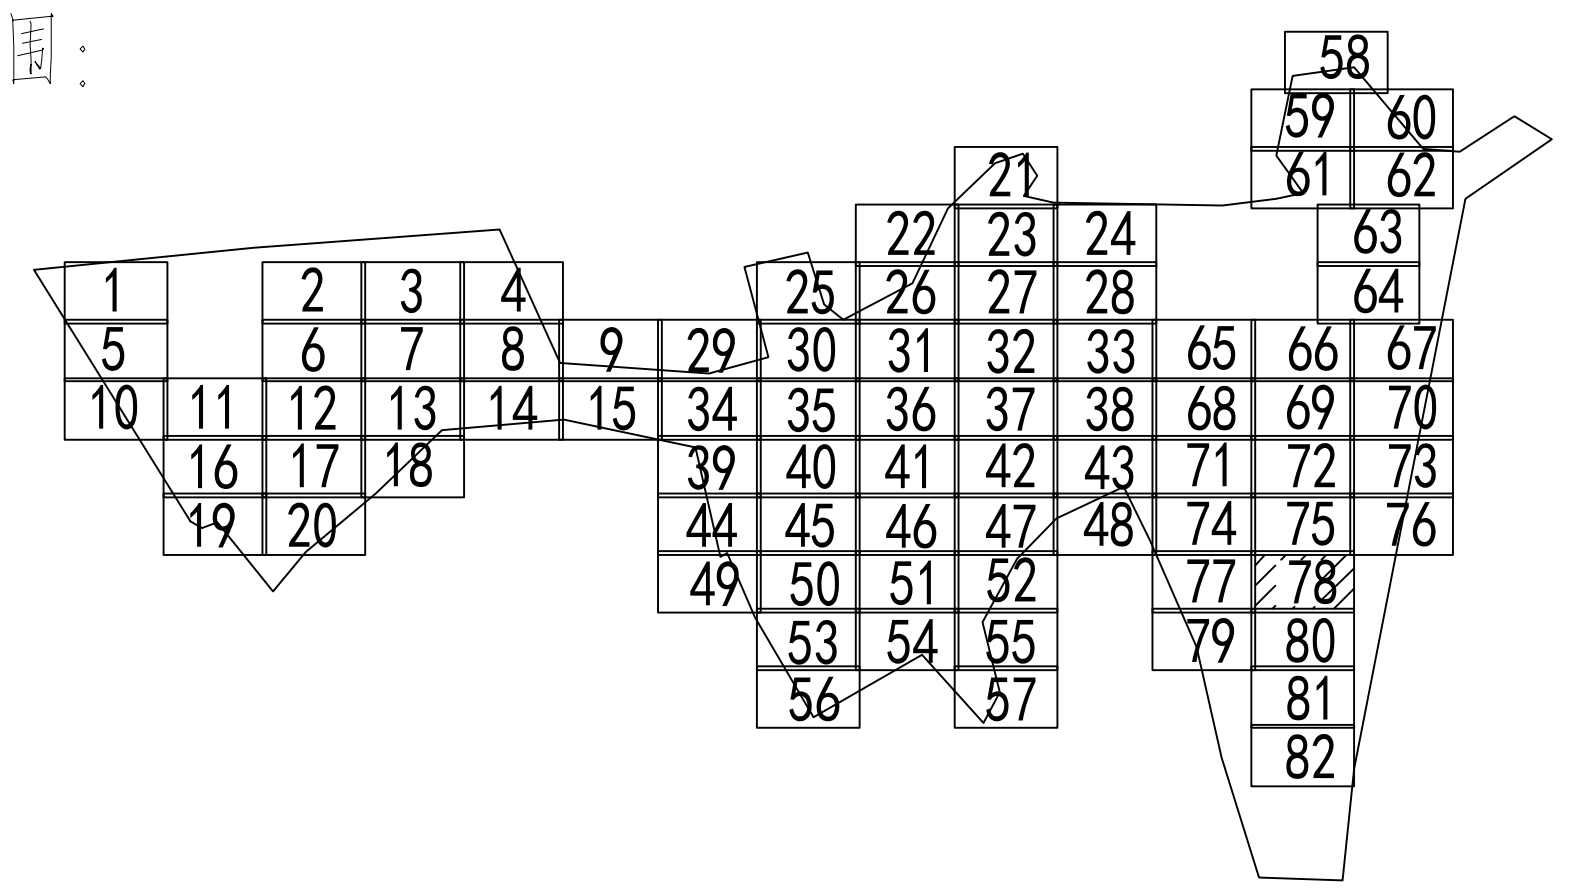
58
59
60
61
62
21
63
1
2
3
4
22
23
24
64
5
6
7
8
9
29
30
31
32
33
65
66
67
10
11
12
13
14
15
34
35
36
37
38
68
69
70
16
17
18
39
40
41
42
43
71
72
73
19
20
44
45
46
47
48
74
75
76
49
50
51
52
77
78
53
54
55
79
80
56
57
81
82

图例：

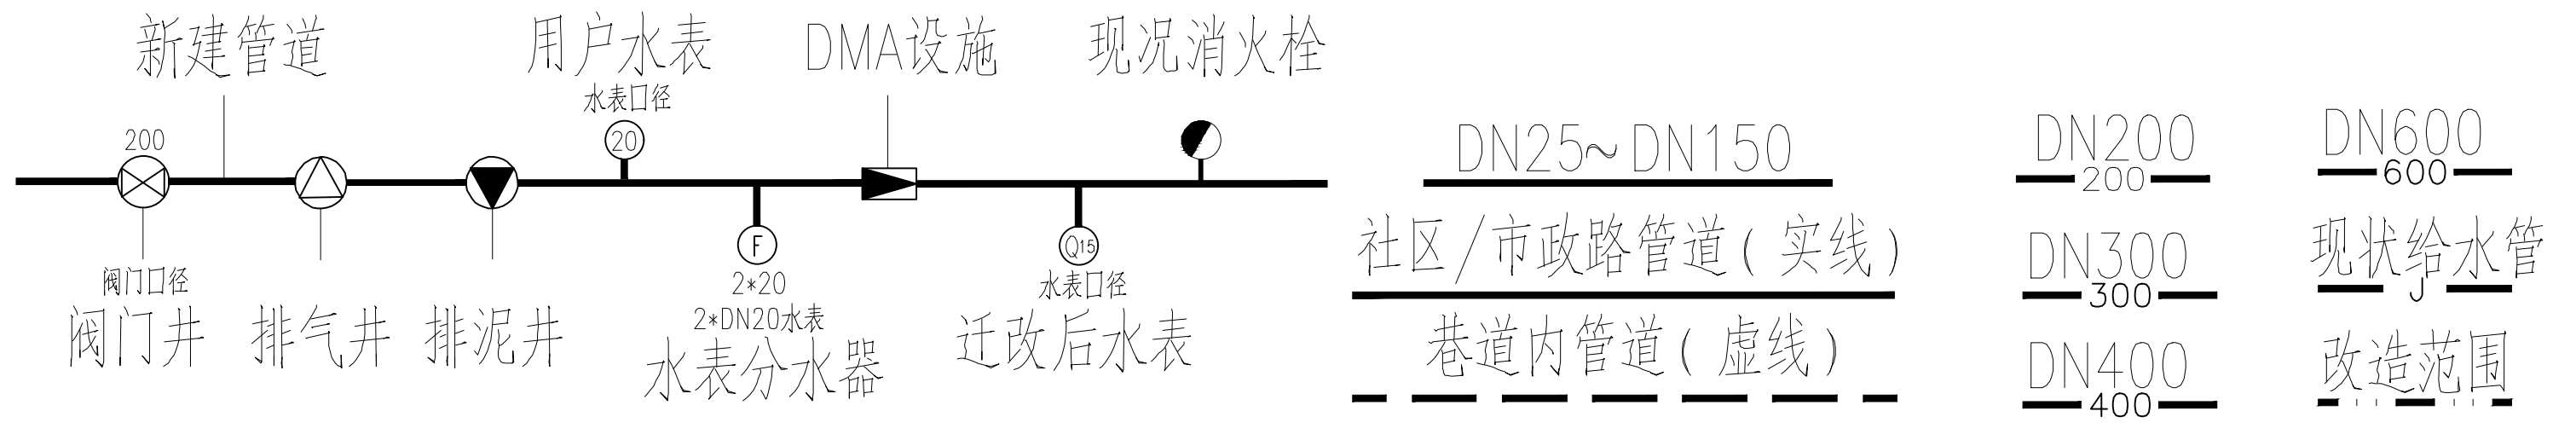
新建管道
用户水表
水表口径
DMA设施
现况消火栓
200
阀门口径
阀门井
排气井
排泥井
20
F
2*20
2*DN20水表
水表分水器
Q15
水表口径
迁改后水表
DN25~DN150
社区/市政路管道(实线)
巷道内管道(虚线)
DN200
200
DN300
300
DN400
400
DN600
600
现状给水管
J
改造范围

说 明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。

2、设计采用大地2000坐标系、85高程系统。

3、注意保护现况管线，如有破损，按原状恢复。

4、管道设计为图上定线，长度为图上量得，施工前应核实管道[illegible]标，如有问题应及时与相关部门协商解决。

5、管道高点设置排气阀，低点设置排泥阀，本图管道位置仅作为施工指引使用，具体现场位置可根据现场情况调整，但需满足设计要求。

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰	张亚峰	校核人	卓奇奇	卓奇奇
桥头镇 给水工程（李屋、石水口、田头角村）	专业负责人	张亚峰	张亚峰	审核人	罗知平	罗知平
李屋村村落给水管道平面图(七十八)	设 计 人	刘旭来	刘旭来	审定人	罗知平	罗知平

阶段	施工图设计		
图号	2023N108-SS020102-GS07-78		
日期	2024.06	比例	1:500