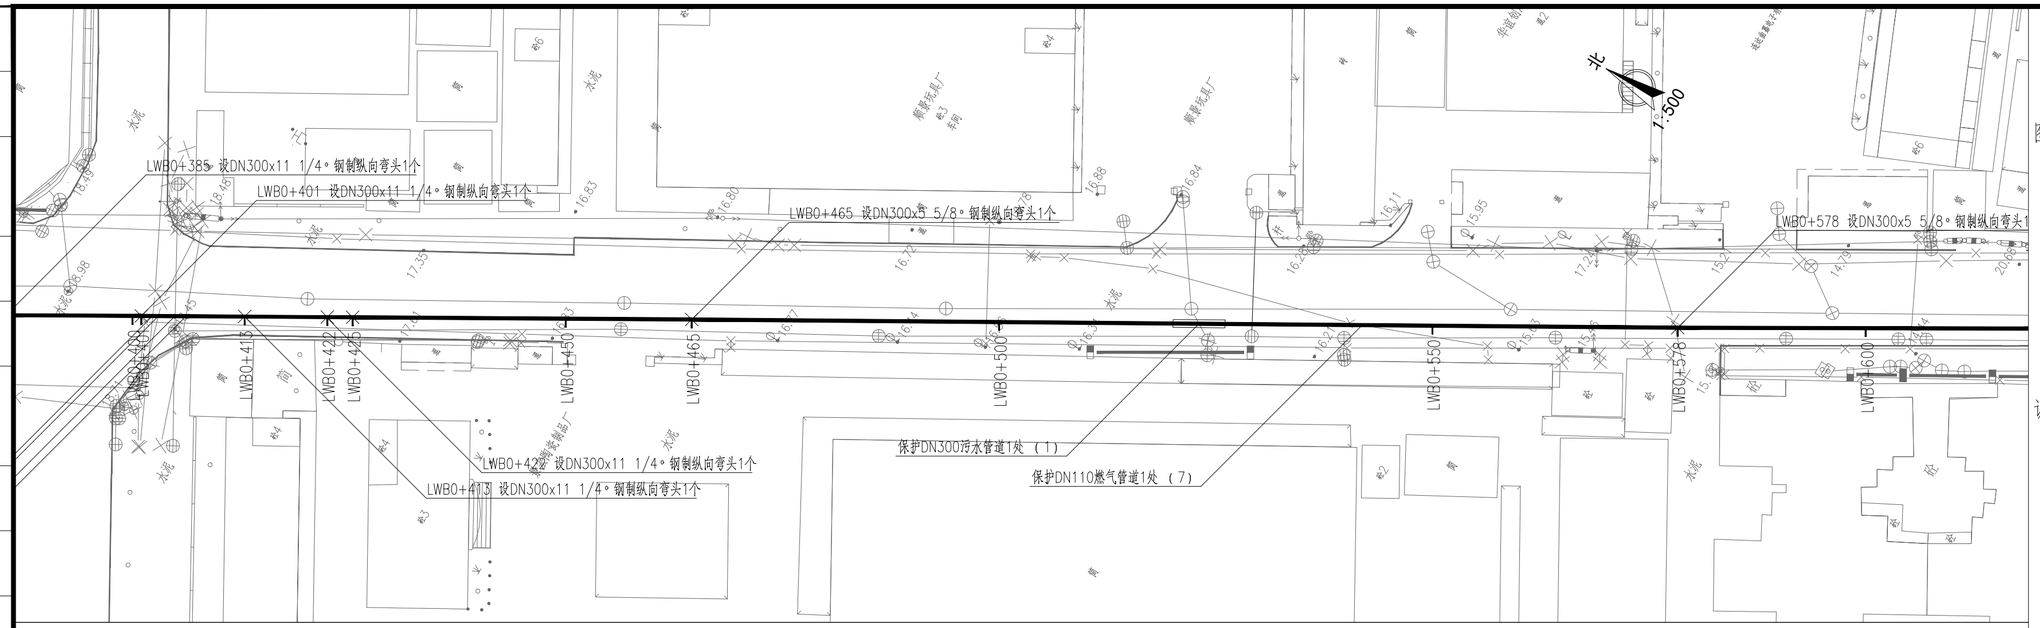

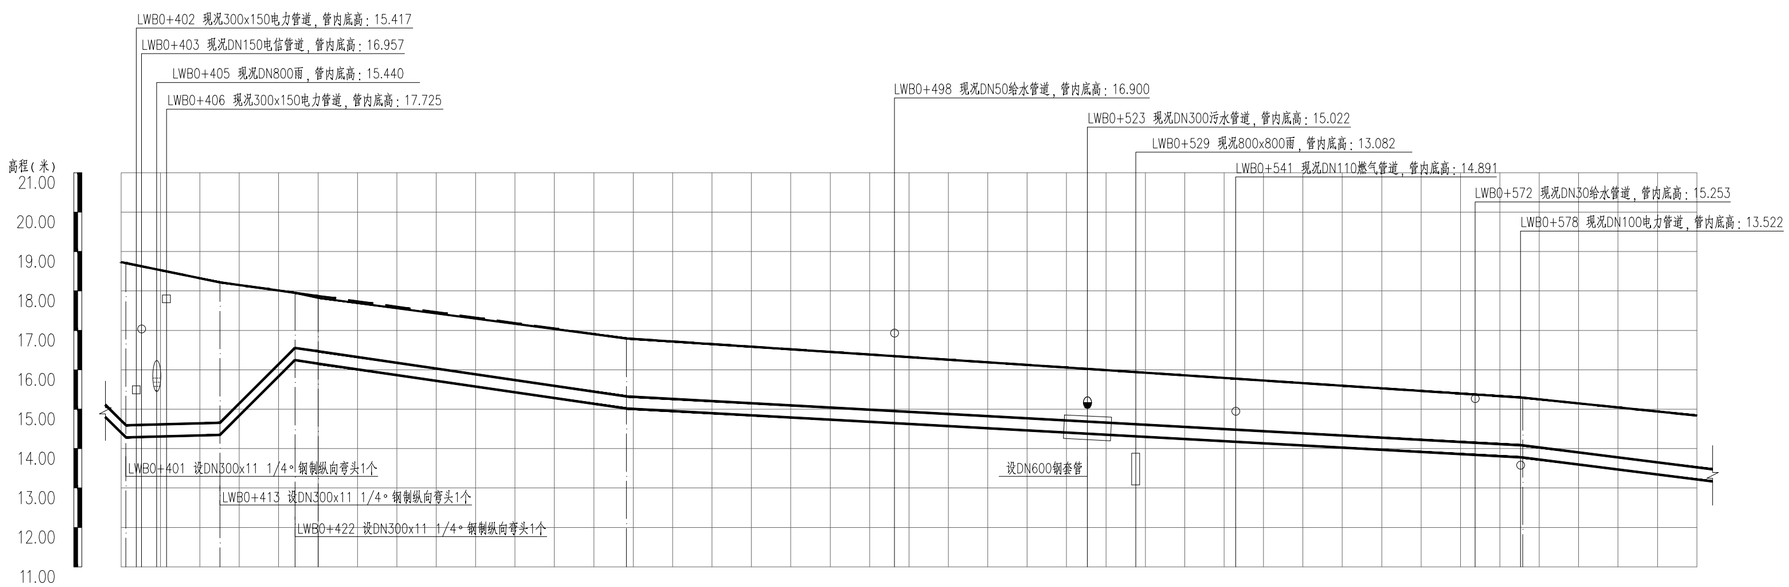

管道桩号	LWB0+401	LWB0+413	LWB0+422	LWB0+425	LWB0+450	LWB0+464	LWB0+500	LWB0+550	LWB0+578	LWB0+600
自然地面高(m)	18.709	18.219	17.956	17.824	17.167	16.795	16.321	15.660	15.292	14.840
设计管中心标高(m)	14.440	14.501	16.398	16.313	15.583	15.171	14.779	14.233	13.929	13.371
坡度(%)及距离(m)	12	0.51%	10	19.89%	42	2.92%	114	1.09%	80(22)	2.52%
管顶覆土(m)	4.11	3.56	1.39	1.40	1.44	1.46	1.38	1.26	1.20	1.31
节点编号	LWB125	LWB19	LWB126			LWB20			LWB128	
管材及管长	DN300焊接钢管 L=26m				DN300球墨铸铁管 L=175m					
施工方式	B型钢板桩(12m)		槽钢支护(6m)		板式支护					

会签栏

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸

审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：设计给水管 认定书编号：19079
业务范围：公共建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2028年12月24日
2024年07月01日完成审查

图例：

- 设计给水管
- 现况给水管
- 阀门及阀门井
- 双孔口高速进排气阀
- 排泥阀
- 排泥湿井
- 支墩
- 盘承/盘插
- 异径管

说明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系、85高程系统。
3、管道设计为图上定线，长度为图上量得，施工前应核实管道长度，并复核地面坐标，如有问题应及时与相关部门协商解决。
4、注意保护现况管线。
5、平面图比例1：500。

分幅范围：

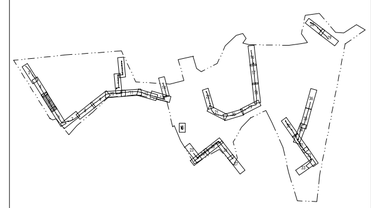

图例：

- 双孔口高速进排气阀
- 阀门及阀门井
- 盘承/盘插
- 异径管

说明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系、85高程系统。
3、纵断图比例横向1：500，纵向1：100。

工程设计出图专用章(05)
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰	校核人	卓奇奇	阶段	施工图设计
	桥头镇 给水工程（李屋、石水口、田头角村）	专业负责人	张亚峰	审核人	罗知平	图号	2023N108-SS020102-GS09-05
	李屋村市政给水管道平纵面图(五)	设 计 人	刘旭来	审定人	罗知平	日期	2024.06
						比例	