会签栏

广东省施工图数字化审查专用

出图
设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸

审图
机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2024年07月01日完成审查

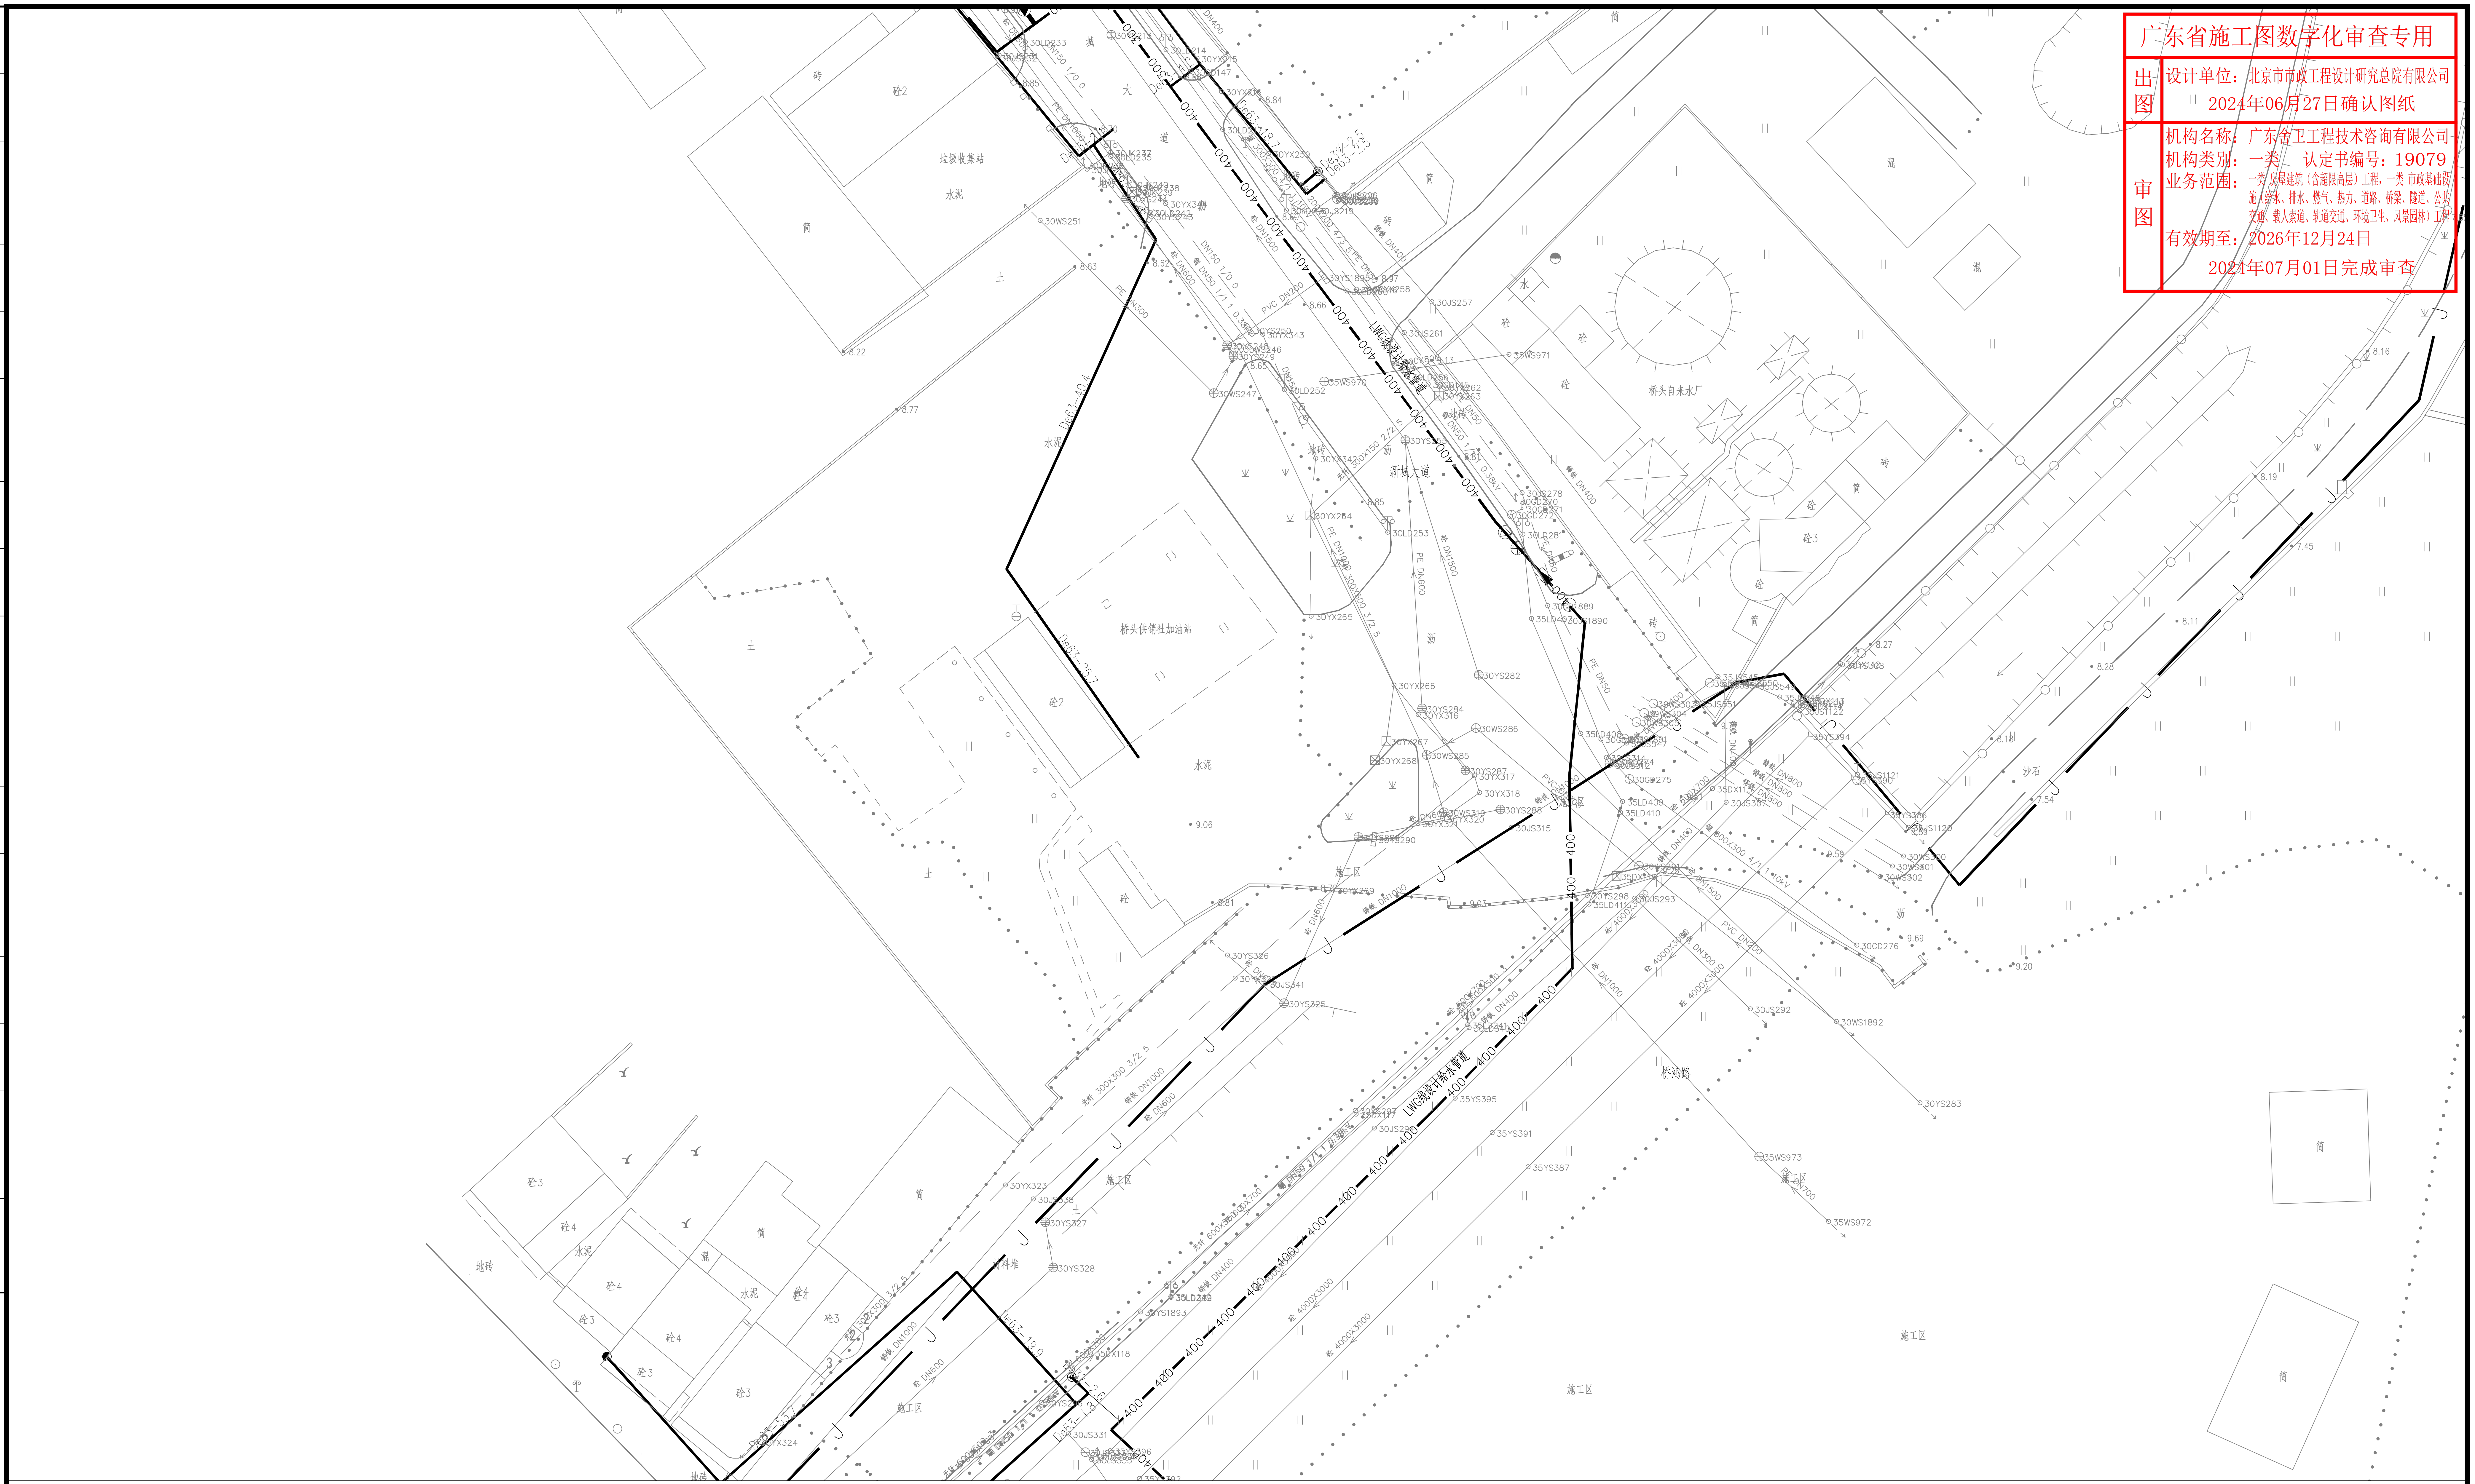
垃圾收集站
桥头供销社加油站
桥头自来水厂
新城大道
桥鸿路
施工区
LWG改设计给水管道
400
De63-40.4
De63-25.7
DN400
DN600
DN1000
8.22
8.77
9.06
8.16
8.19
7.45
8.11
8.28
9.69
9.20

分幅范围：

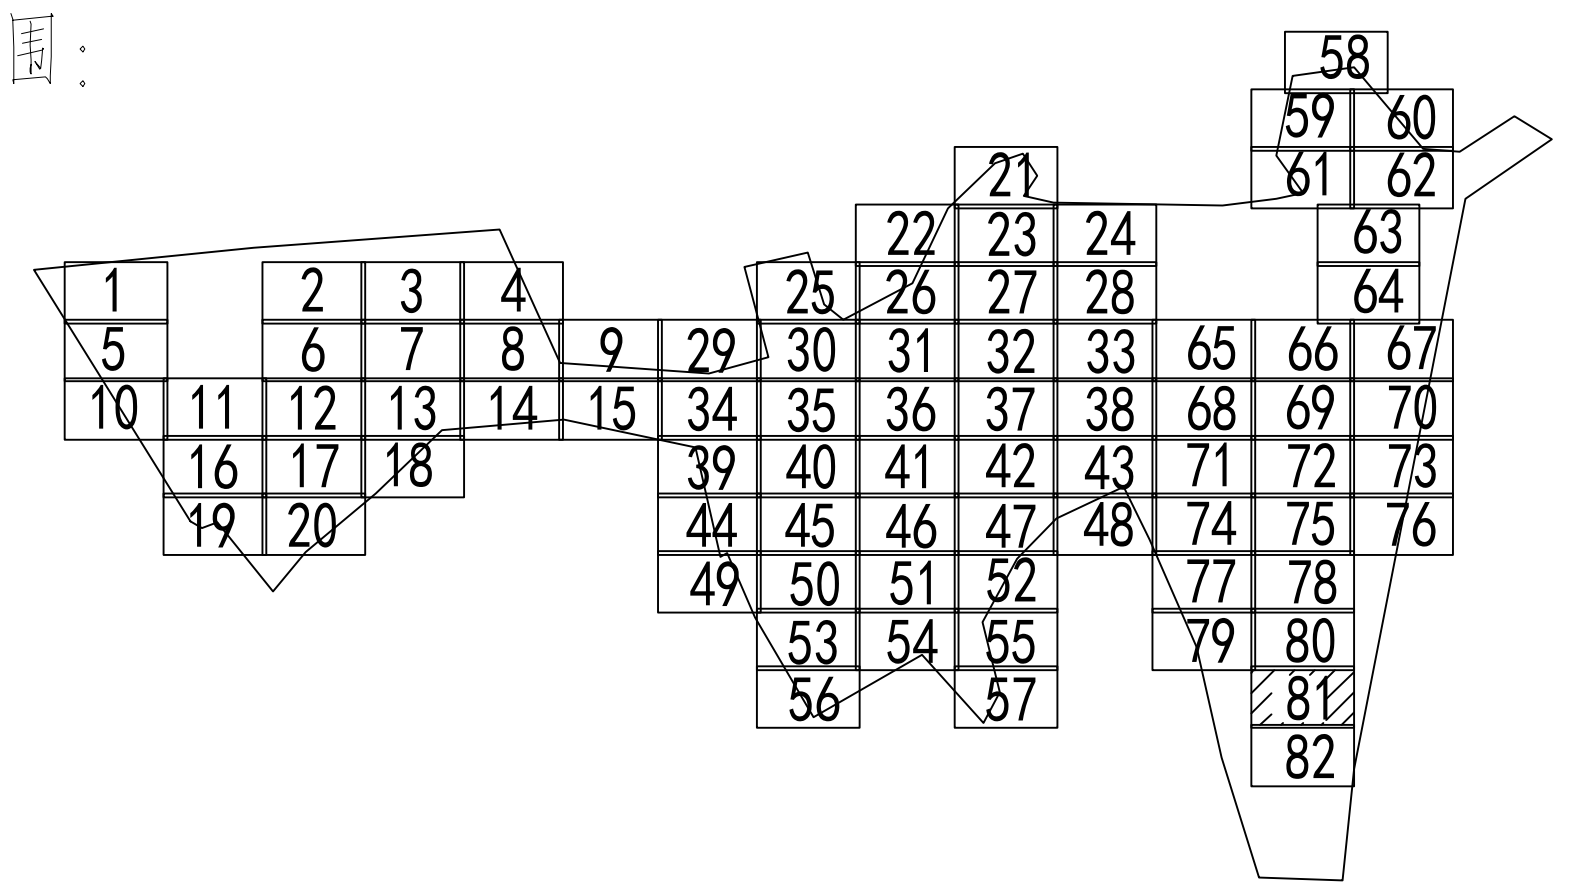
58
59 60
21 61 62
22 23 24 63
1 2 3 4 25 26 27 28 64
5 6 7 8 9 29 30 31 32 33 65 66 67
10 11 12 13 14 15 34 35 36 37 38 68 69 70
16 17 18 39 40 41 42 43 71 72 73
19 20 44 45 46 47 48 74 75 76
49 50 51 52 77 78
53 54 55 79 80
56 57 81
82

图例：

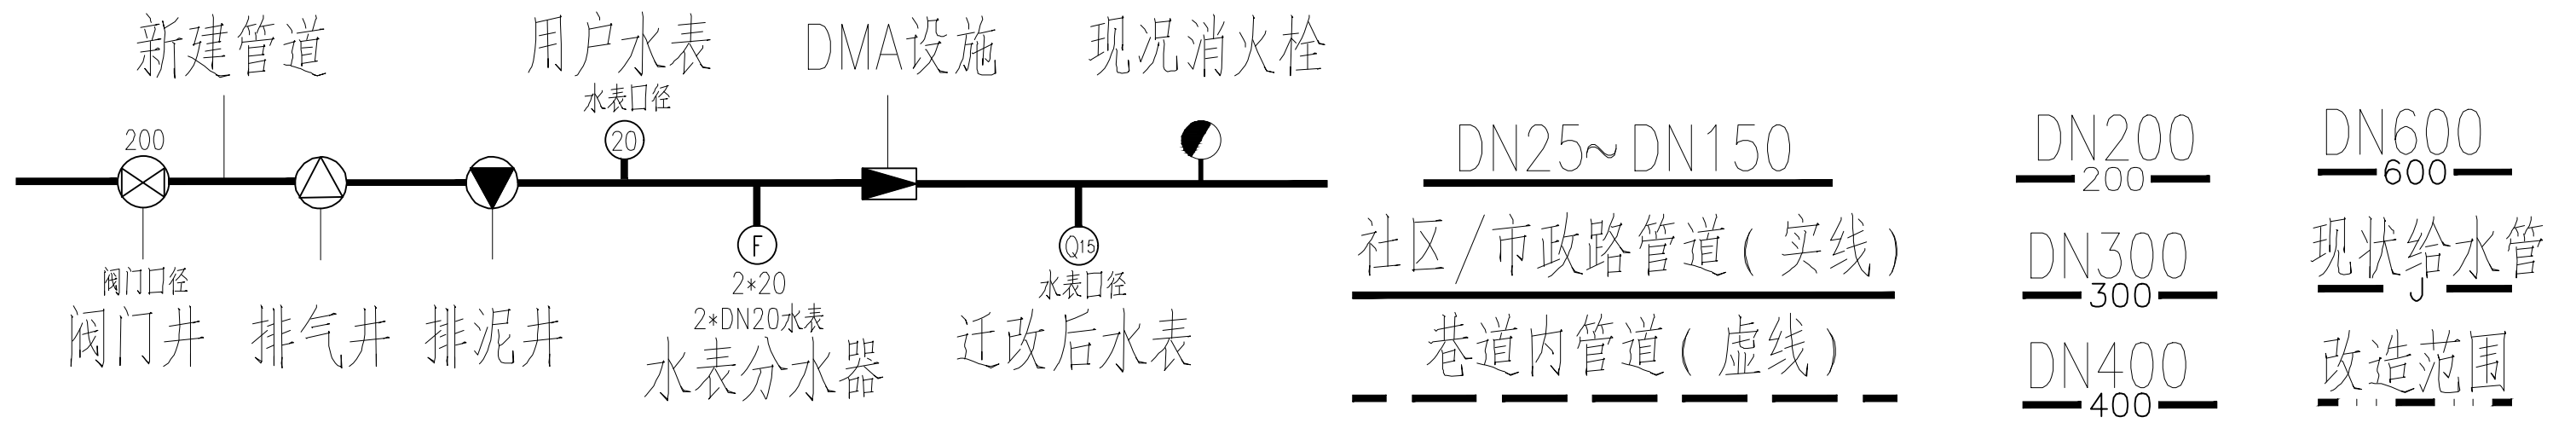
新建管道
200
阀门口径
阀门井
排气井
排泥井
用户水表
水表口径
20
F
2*20
2*DN20水表
水表分水器
DMA设施
现况消火栓
Q15
水表口径
迁改后水表
DN25~DN150
社区/市政路管道（实线）
巷道内管道（虚线）
DN200
200
DN300
300
DN400
400
DN600
600
现状给水管
改造范围

说明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系、85高程系统。
3、注意保护现况管线，如有破损，按原状恢复。
4、[illegible]为图上量得，施工前应核实管道[illegible]标，如有问题应及时与相关部门协商解决。
5、管道高点设置排气阀，低点设置排泥阀，本图管道位置仅作为施工指引使用，具体现场位置可根据现场情况调整，但需满足设计要求。

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰	张亚峰	校核人	卓奇奇	卓奇奇
	桥头镇 给水工程（李屋、石水口、田头角村）	专业负责人	张亚峰	张亚峰	审核人	罗知平	罗知平
	李屋村村落给水管道平面图(八十一)	设 计 人	刘旭来	刘旭来	审定人	罗知平	罗知平

阶段	施工图设计
图号	2023N108-SS020102-GS07-81
日期	2024.06
比例	1:500