会签栏

广东省施工图数字化审查专用

出图	设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司 2024年06月27日确认图纸
审图	机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司 机构类别：一类　认定书编号：19079 业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程 有效期至：2026年12月24日 2024年07月01日完成审查

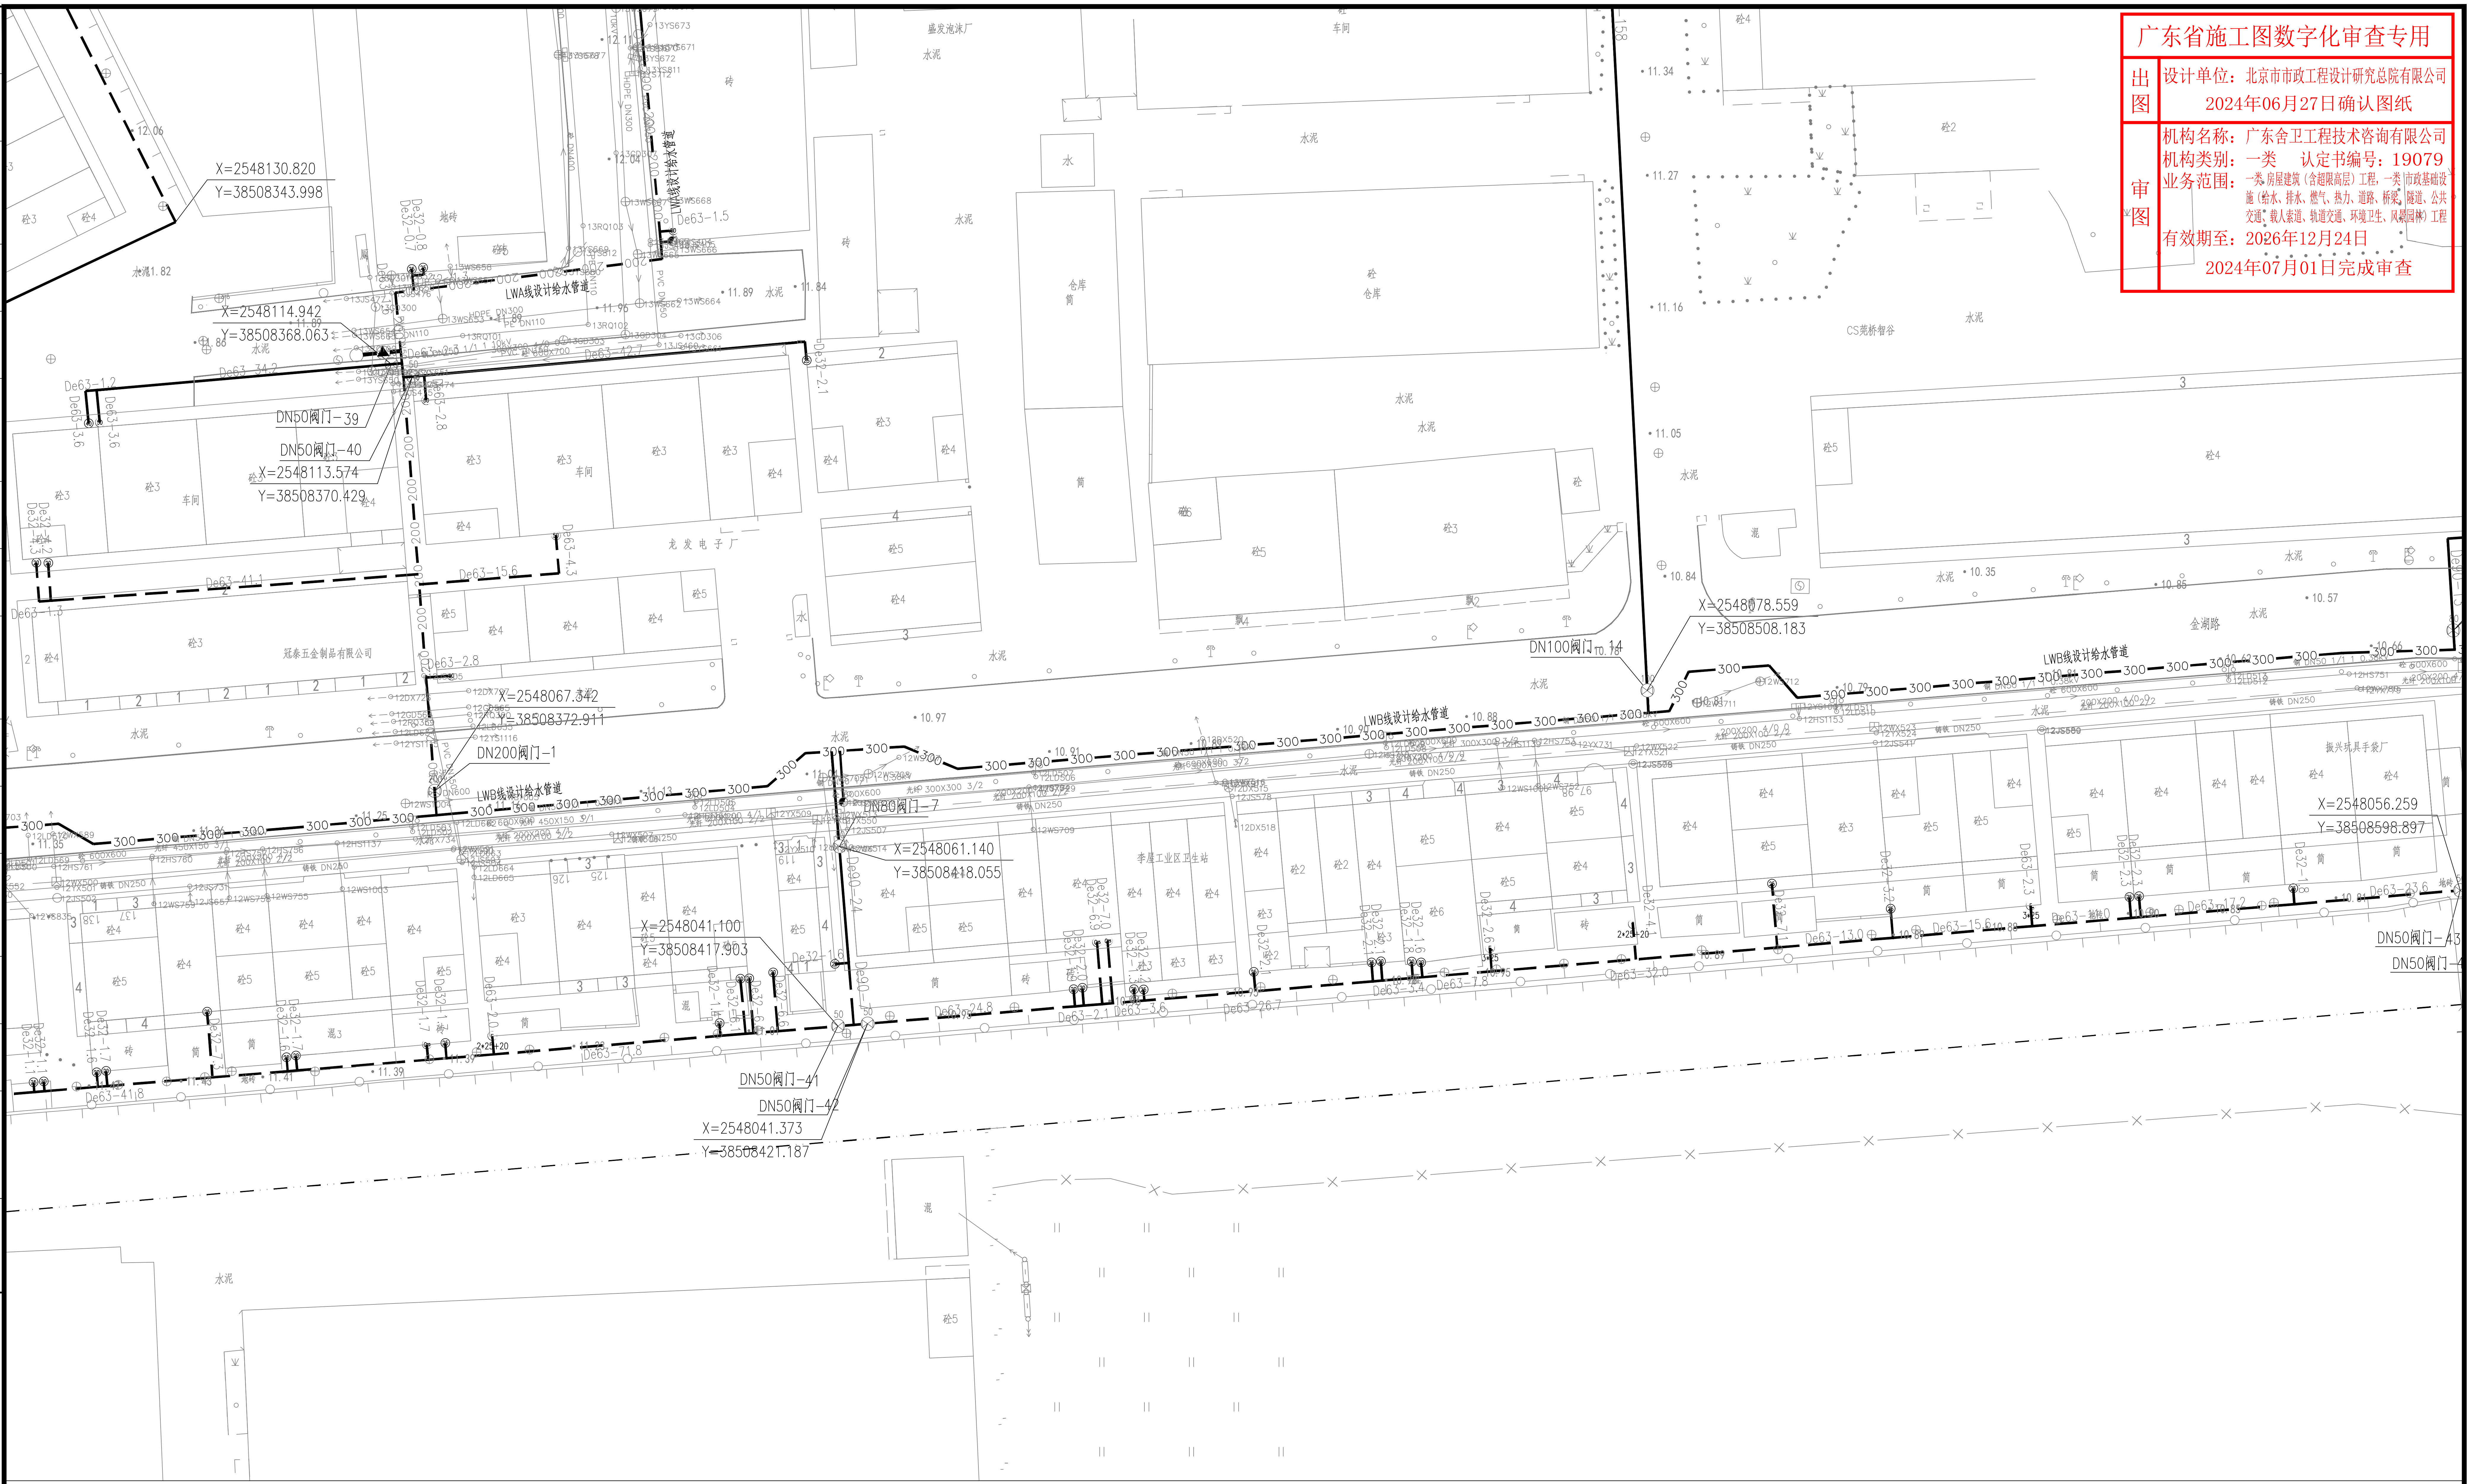
X=2548130.820
Y=38508343.998
X=2548114.942
Y=38508368.063
DN50阀门-39
DN50阀门-40
X=2548113.574
Y=38508370.429
LWA线设计给水管道
X=2548067.342
Y=38508372.911
DN200阀门-1
LWB线设计给水管道
DN80阀门-7
X=2548061.140
Y=38508418.055
X=2548041.100
Y=38508417.903
DN50阀门-41
DN50阀门-42
X=2548041.373
Y=38508421.187
DN100阀门-14
X=2548078.559
Y=38508508.183
X=2548056.259
Y=38508598.897
DN50阀门-43
DN50阀门-44
龙发电子厂
冠泰五金制品有限公司
李屋工业区卫生站
振兴纸盒手袋厂
盛发泡沫厂
CS莞桥智谷
金湖路
车间
仓库
水泥

分幅范围：

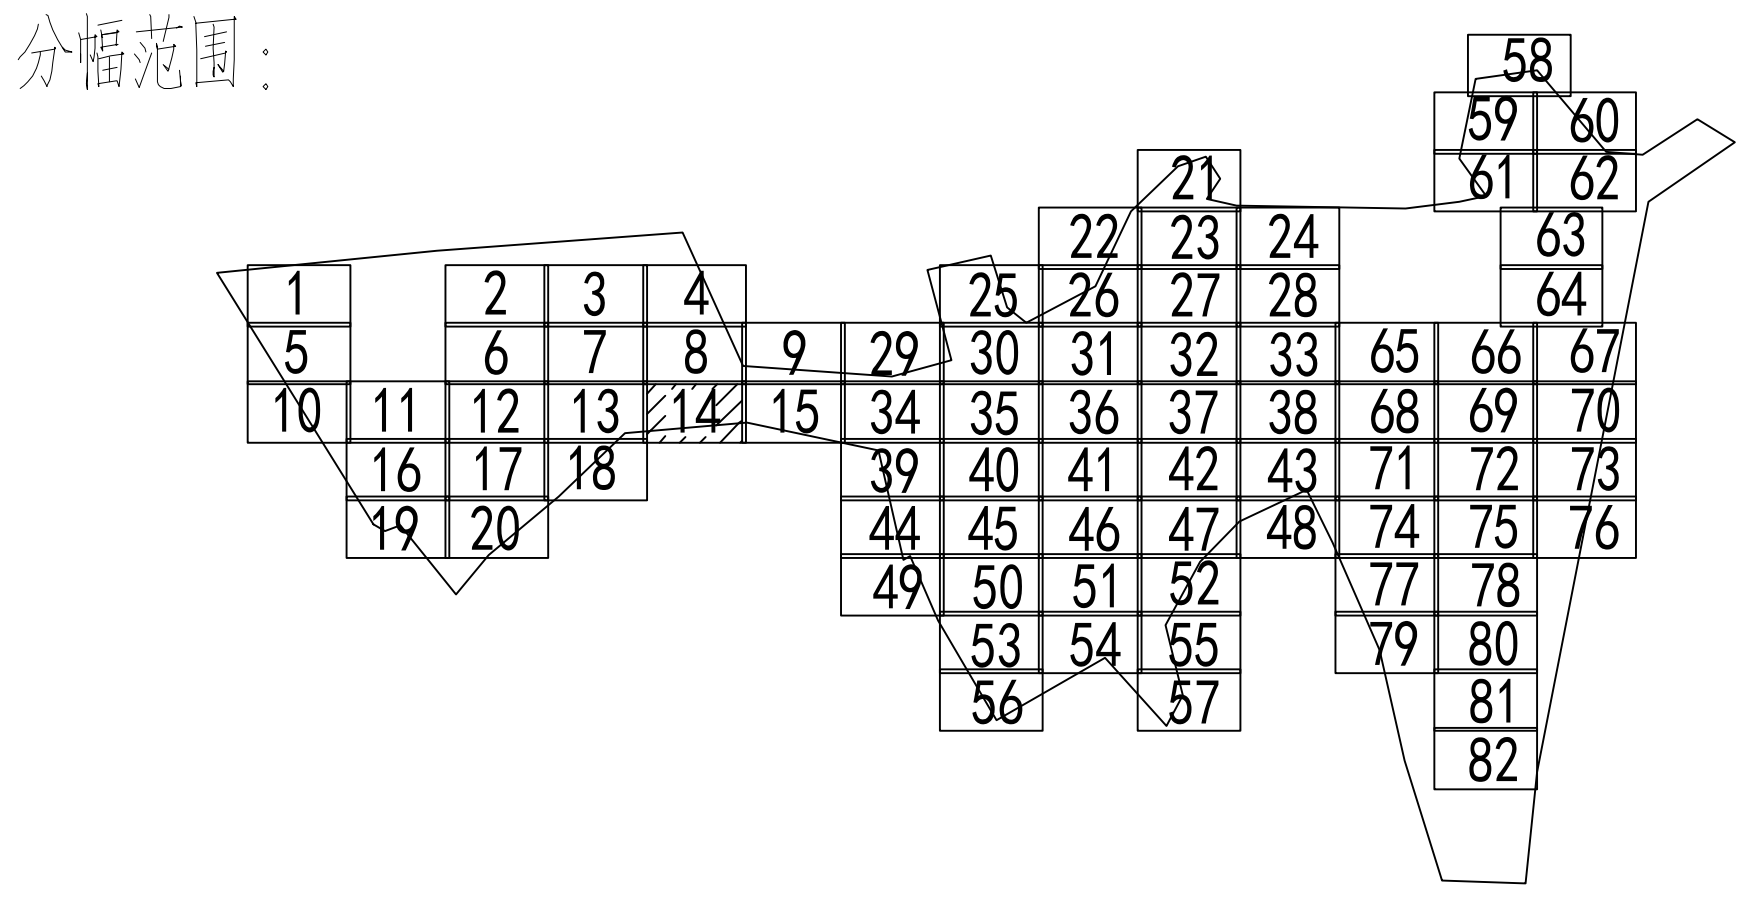
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

图例：

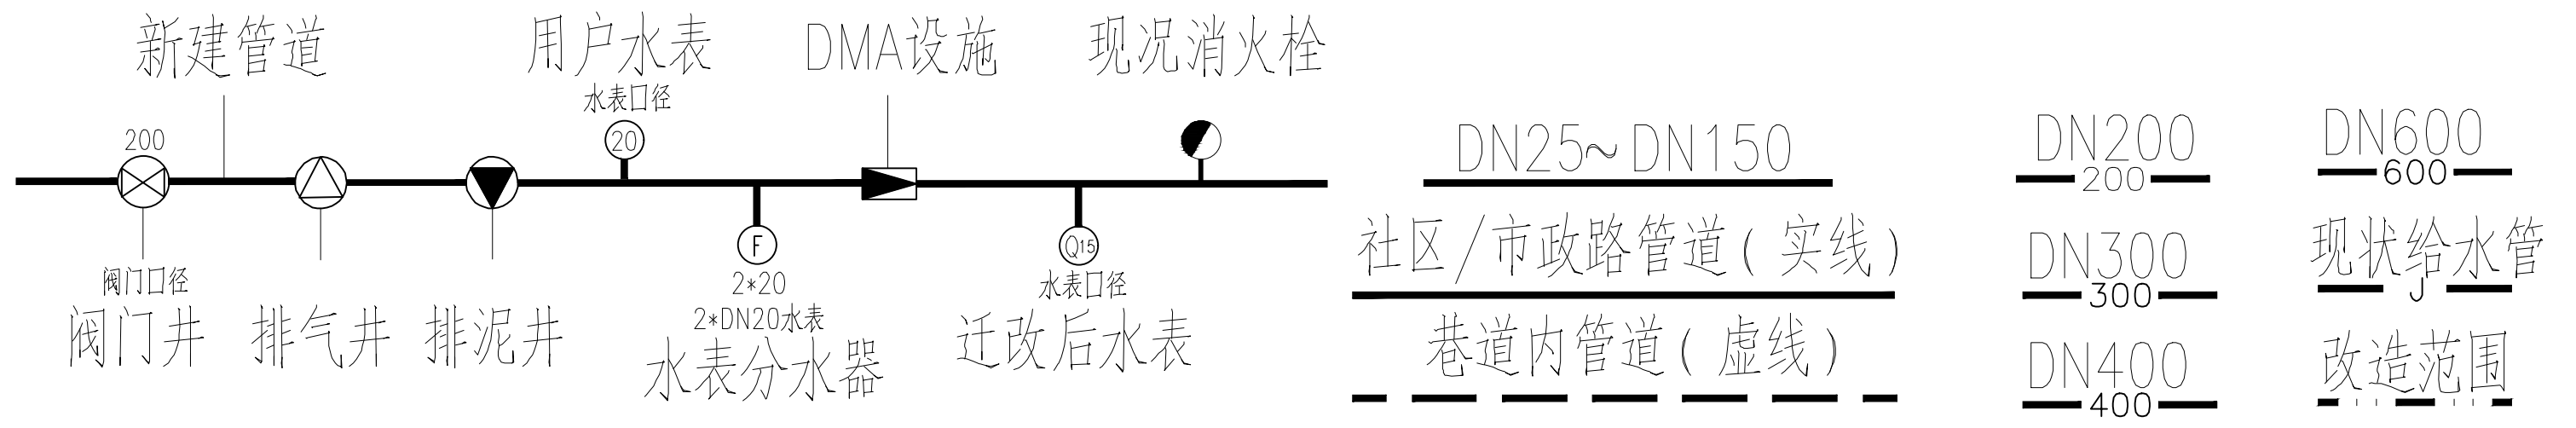
新建管道
用户水表
DMA设施
现况消火栓
200
阀门口径
阀门井
排气井
排泥井
水表口径
20
F
2*20
2*DN20水表
水表分水器
Q15
水表口径
迁改后水表
DN25~DN150
社区/市政路管道（实线）
巷道内管道（虚线）
DN200
200
DN300
300
DN400
400
DN600
600
现状给水管
改造范围

说　明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。

2、设计采用大地2000坐标系，85高程系统。

3、注意保护现况管线，如有破损，按原状恢复。

4、管道长度为图上量得，施工前应核实管道长度及节点坐标，如有问题应及时与相关部门协商解决。

5、管道高点设置排气阀，低点设置排泥阀，本图管道位置仅作为施工指引使用，具体现场位置可根据现场情况调整，但需满足设计要求。

工程设计出图专用章(05)

单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰	张亚峰	校核人	卓奇奇	卓奇奇	阶段	施工图设计
	桥头镇 给水工程（李屋、石水口、田头角村）	专业负责人	张亚峰	张亚峰	审核人	罗知平	罗知平	图号	2023N108-SS020102-GS07-14
	李屋村村落给水管道平面图(十四)	设　计　人	刘旭来	刘旭来	审定人	罗知平	罗知平	日期	2024.06　比例　1:500