广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年06月27日确认图纸
审图 机构名称：广东舍卫工程技术咨询有限公司
机构类别：乙类 认定书编号：19079
业务范围：公共建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2028年12月24日
2024年07月01日完成审查

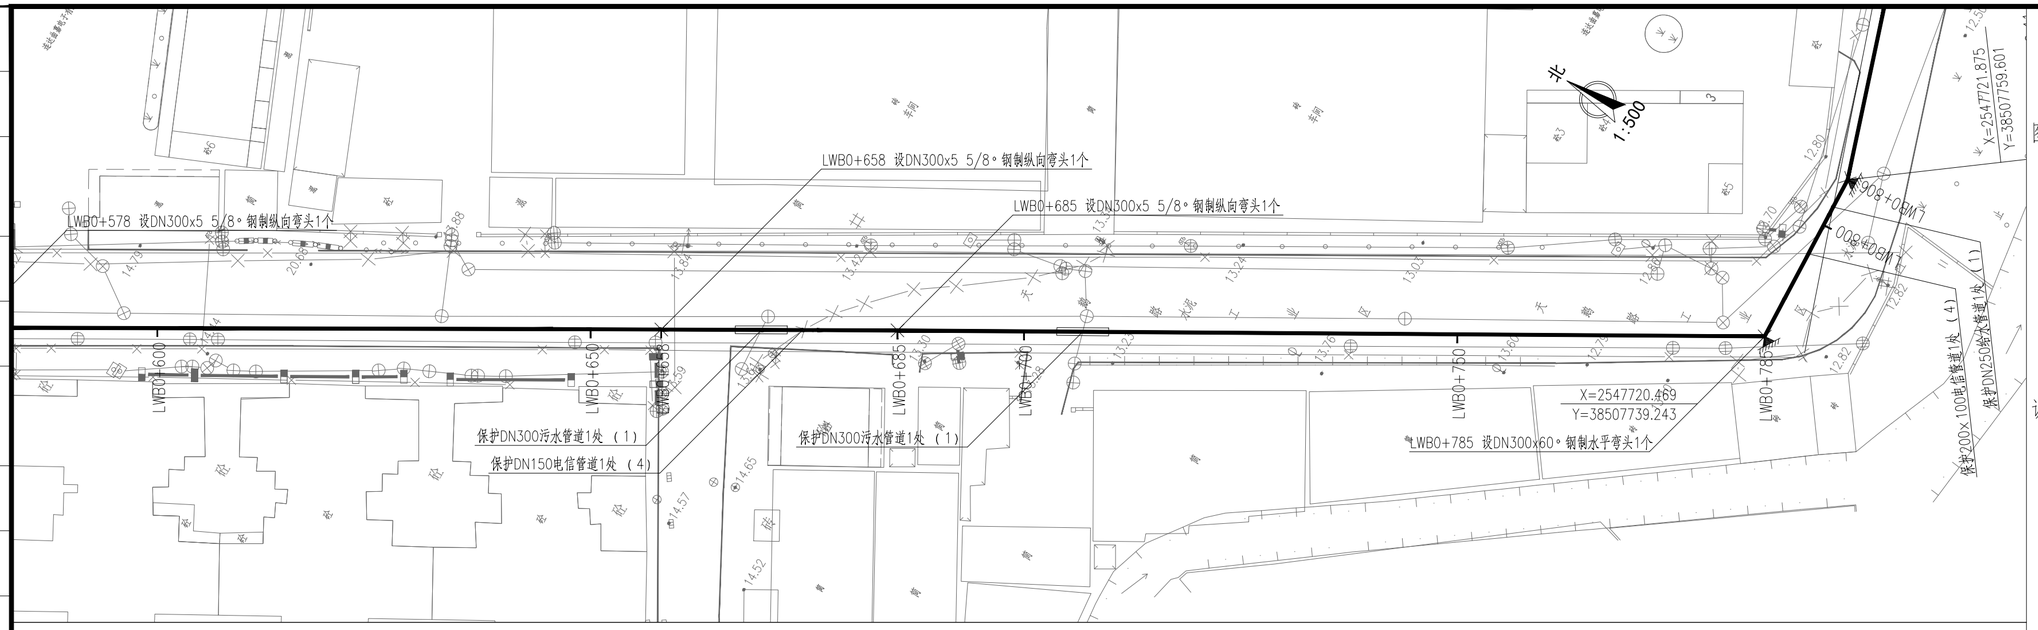

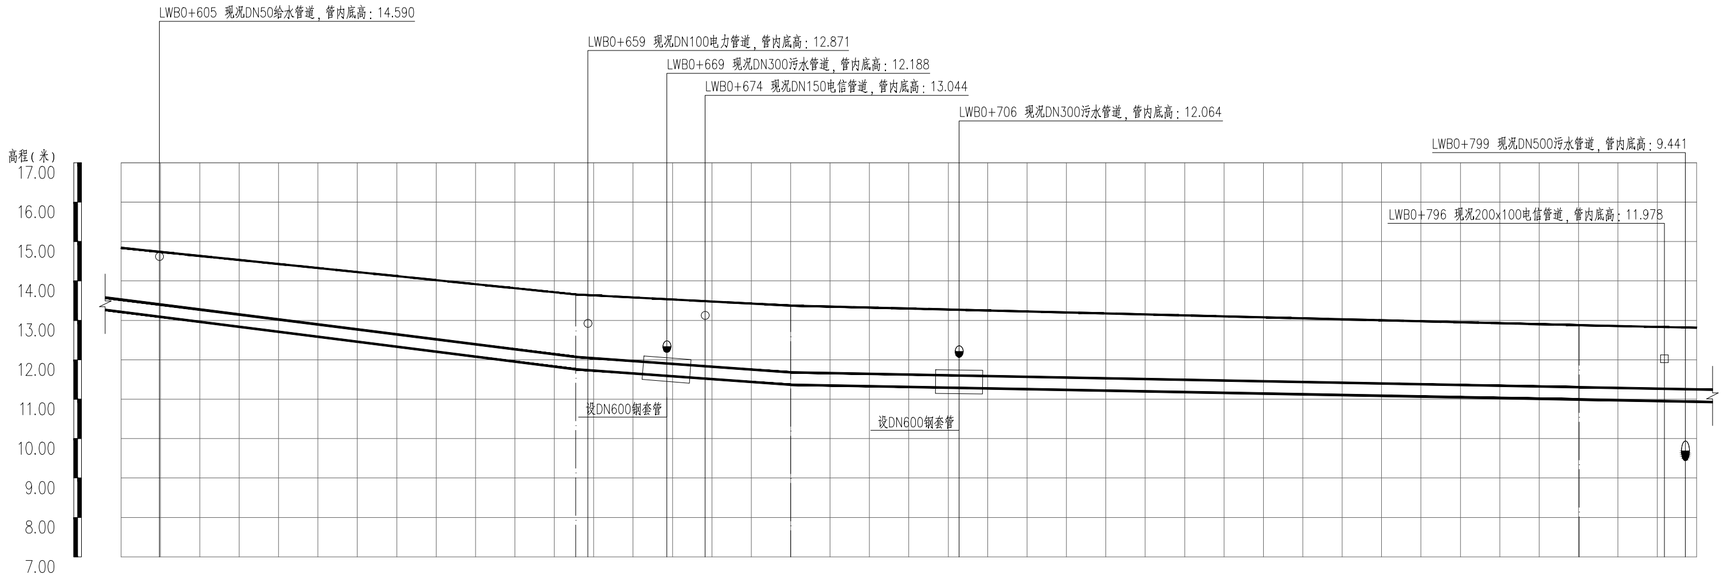

管道桩号			LWB0+658		LWB0+685				LWB0+785	
自然地面高(m)	14.840	13.817	13.659	13.376	13.301	13.052		12.877	12.813	
设计管中心标高(m)	13.371	12.110	11.915	11.525	11.468	11.280		11.149	11.093	
坡度(%)及距离(m)	80(58)	2.52%		27	1.43%	115		0.38%		
管顶覆土(m)	1.31	1.54	1.58	1.69	1.67	1.61		1.57	1.56	
节点编号			LWB129		LWB31				LWB32	
管材及管长	DN300球墨铸铁管 L=200m									
施工方式	板式支护									

会签栏

图例：

	设计给水管
	现况给水管道
	阀门及阀门井
	双孔口高速进排气阀
	排泥阀
	排泥湿井
	支墩
[	盘承/盘插
◁	异径管

说明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系、85高程系统。
3、管道设计为图上定线，长度为图上量得，施工前应核实管道长度，并复核地面坐标，如有问题应及时与相关部门协商解决。
4、注意保护现况管线。
5、平面图比例1：500。

分幅范围：

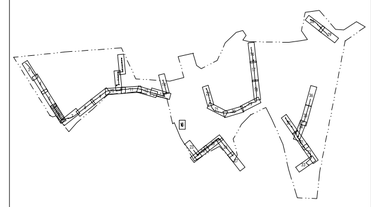

图例：

	双孔口高速进排气阀
	阀门及阀门井
[	盘承/盘插
	设计

说明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系、85高程系统。
3、纵断图比例横向1：500，纵向1：100。

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计

桥头镇 给水工程（李屋、石水口、田头角村）

李屋村市政给水管道平纵面图(六)

项目(副)负责人	张亚峰		校核人	卓奇奇		阶段	施工图设计
专业负责人	张亚峰		审核人	罗知平		图号	2023N108-SS020102-GS09-06
设 计 人	刘旭来		审定人	罗知平		日期	2024.06 比例