广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
2024年08月29日确认图纸
审图 机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19078
业务范围：房屋建筑（含超限高层）工程:一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2027年01月17日
2024年08月30日完成审查

会签栏
结构 电气
闫京涛 胡田力
电气 梁毅
梁毅 梁毅

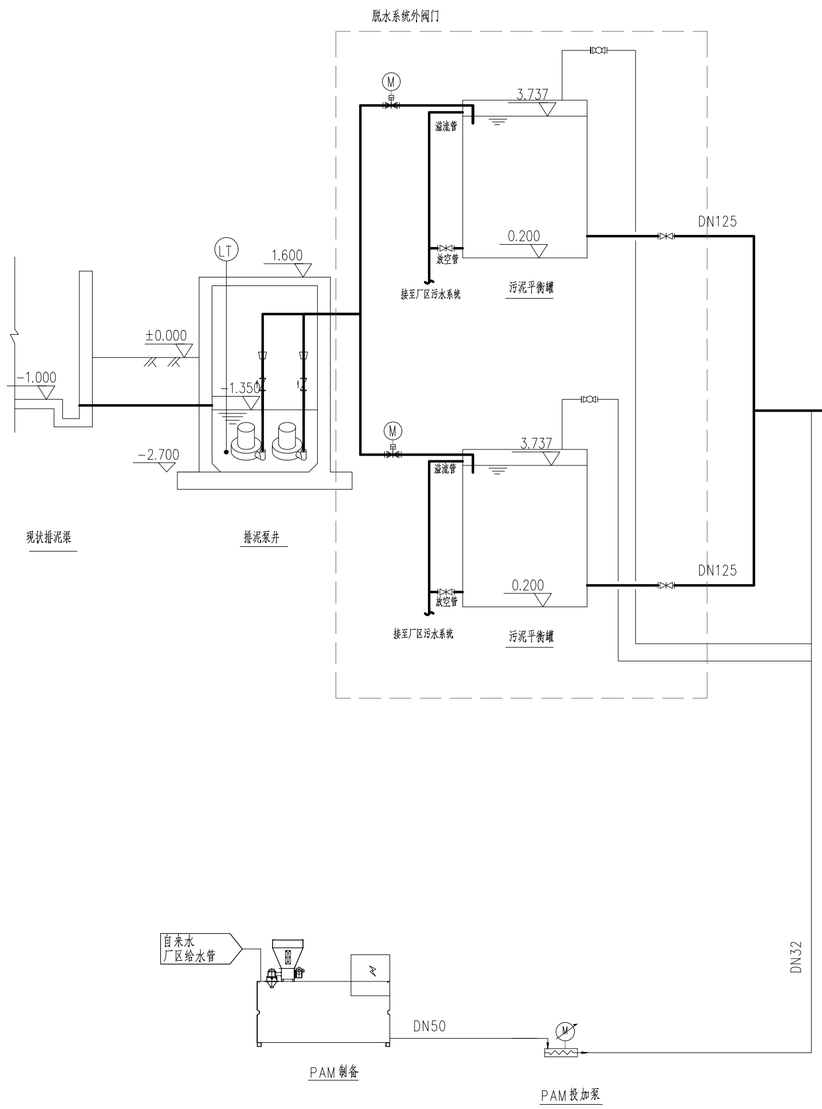

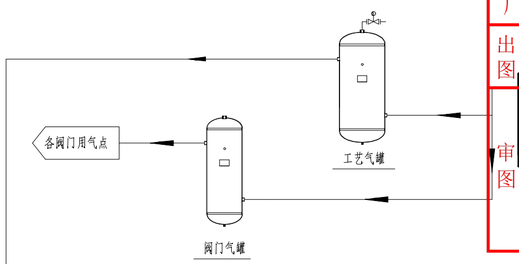

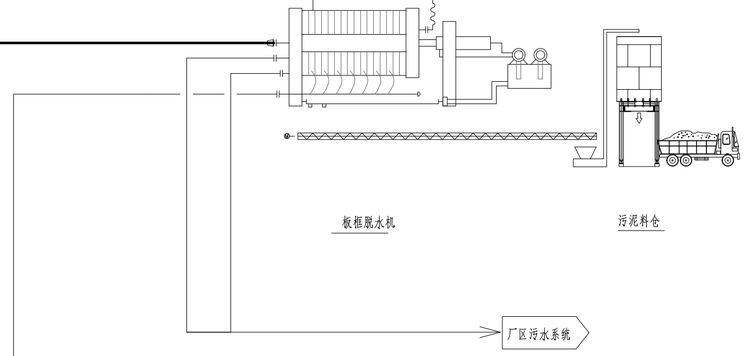

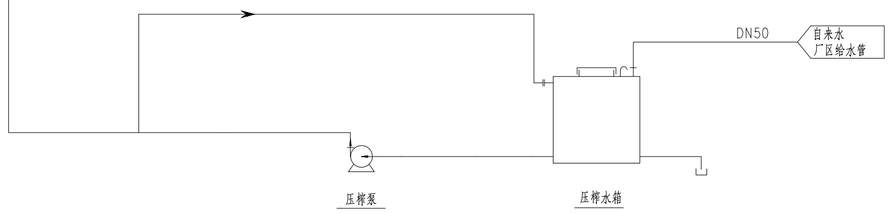

图例

	离心泵	XV	气动球阀	LT	液位计
	进泥泵	XV	气动蝶阀	M	电动阀门
	手动球阀	XV	气动闸阀		
	手动闸阀				
	手动蝶阀	FT	电磁流量计		
	止回阀	PT	压力变送器		
XV	气动球阀				

说明：

1. 本系统图仅表示系统内的各类设备、管道、阀门的规格及连接关系，不表示设备、管道及阀门[illegible]
2. 污泥处理车间内设备为系统供货，系统设备供应商应根据所配设备的实际尺寸进行[illegible]剖面图和流程系统图，按要求配置全套满足系统安全、可靠运行的工艺、电气、自控、仪表[illegible]等管路上的附件的规格数量随系统设备供应商优化设计调整。
3. 污泥处理车间内加药管、冲洗水管、挤压水管、气动阀门气源管等管路管径≤DN80[illegible]安装位置，当应保证不阻碍人员通行，且管路方便检修。

施工图设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	校核人	周川 李晓	阶段	施工图设计		
	排泥水设施标段—中堂水厂设计图	专业负责人	韩宝平 许春蕾	审核人	单晓峻	图号	2023N121-SS0104-GS02		
	排泥水系统图	设 计 人	魏宇轩	审定人	姚左钢	日期	2024.08	比例	1:100