



气动执行器支架俯视图

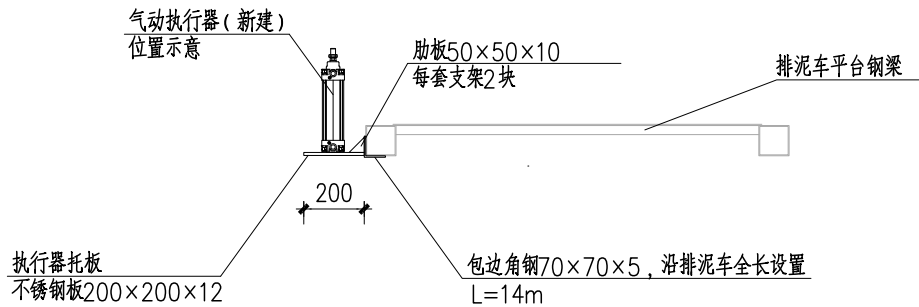


气动执行器支架正视图

- 说明：
- 1、高程为m，其余为mm。
 - 2、因缺少原始资料，改造中各部件的加工尺寸需现场复核。工程量为暂定量，以现场实际发生数量为准。
 - 3、所有钢结构的交界位置，满焊连接。
 - 4、各部件材质均采用不锈钢304材质。
 - 5、因吸泥管支架常年泡置在水池内，应定期检查立柱、横梁、斜撑，如锈蚀严重、或连接位置松动，应及时采取加固修补措施。
 - 6、支架4条竖杆不可以拼接。

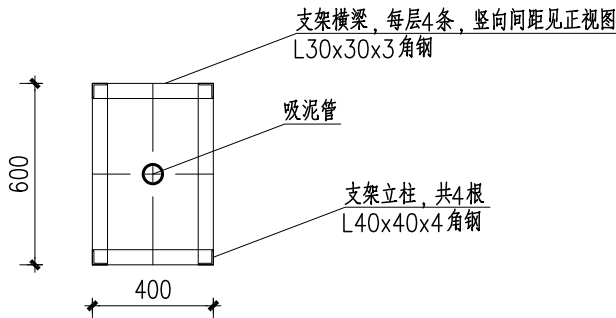

吸泥管支架俯视图

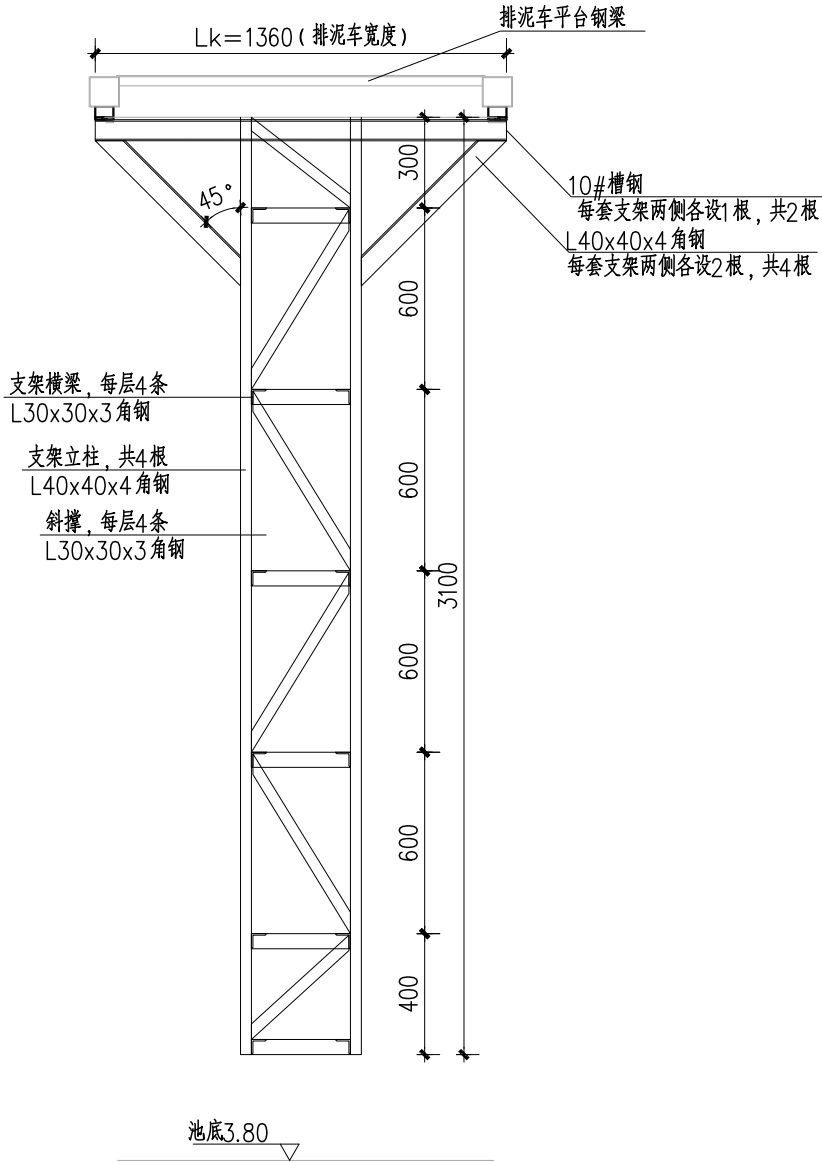

吸泥管支架正视图

设计人	北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段） 排泥水设施标段-东城水厂设计图 一期、二期气动执行器支架、吸泥管支架大样图	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	校核人	周川 李晓	周川 李晓	阶段	施工图设计			
			专业负责人	鲍磊	鲍磊	审核人	单晓峻	单晓峻	图号	2023N121-SS0102-JX07			
			设计人	鲍磊	鲍磊	审定人	姚左钢	姚左钢	日期	2024.08	比例	1:25	