
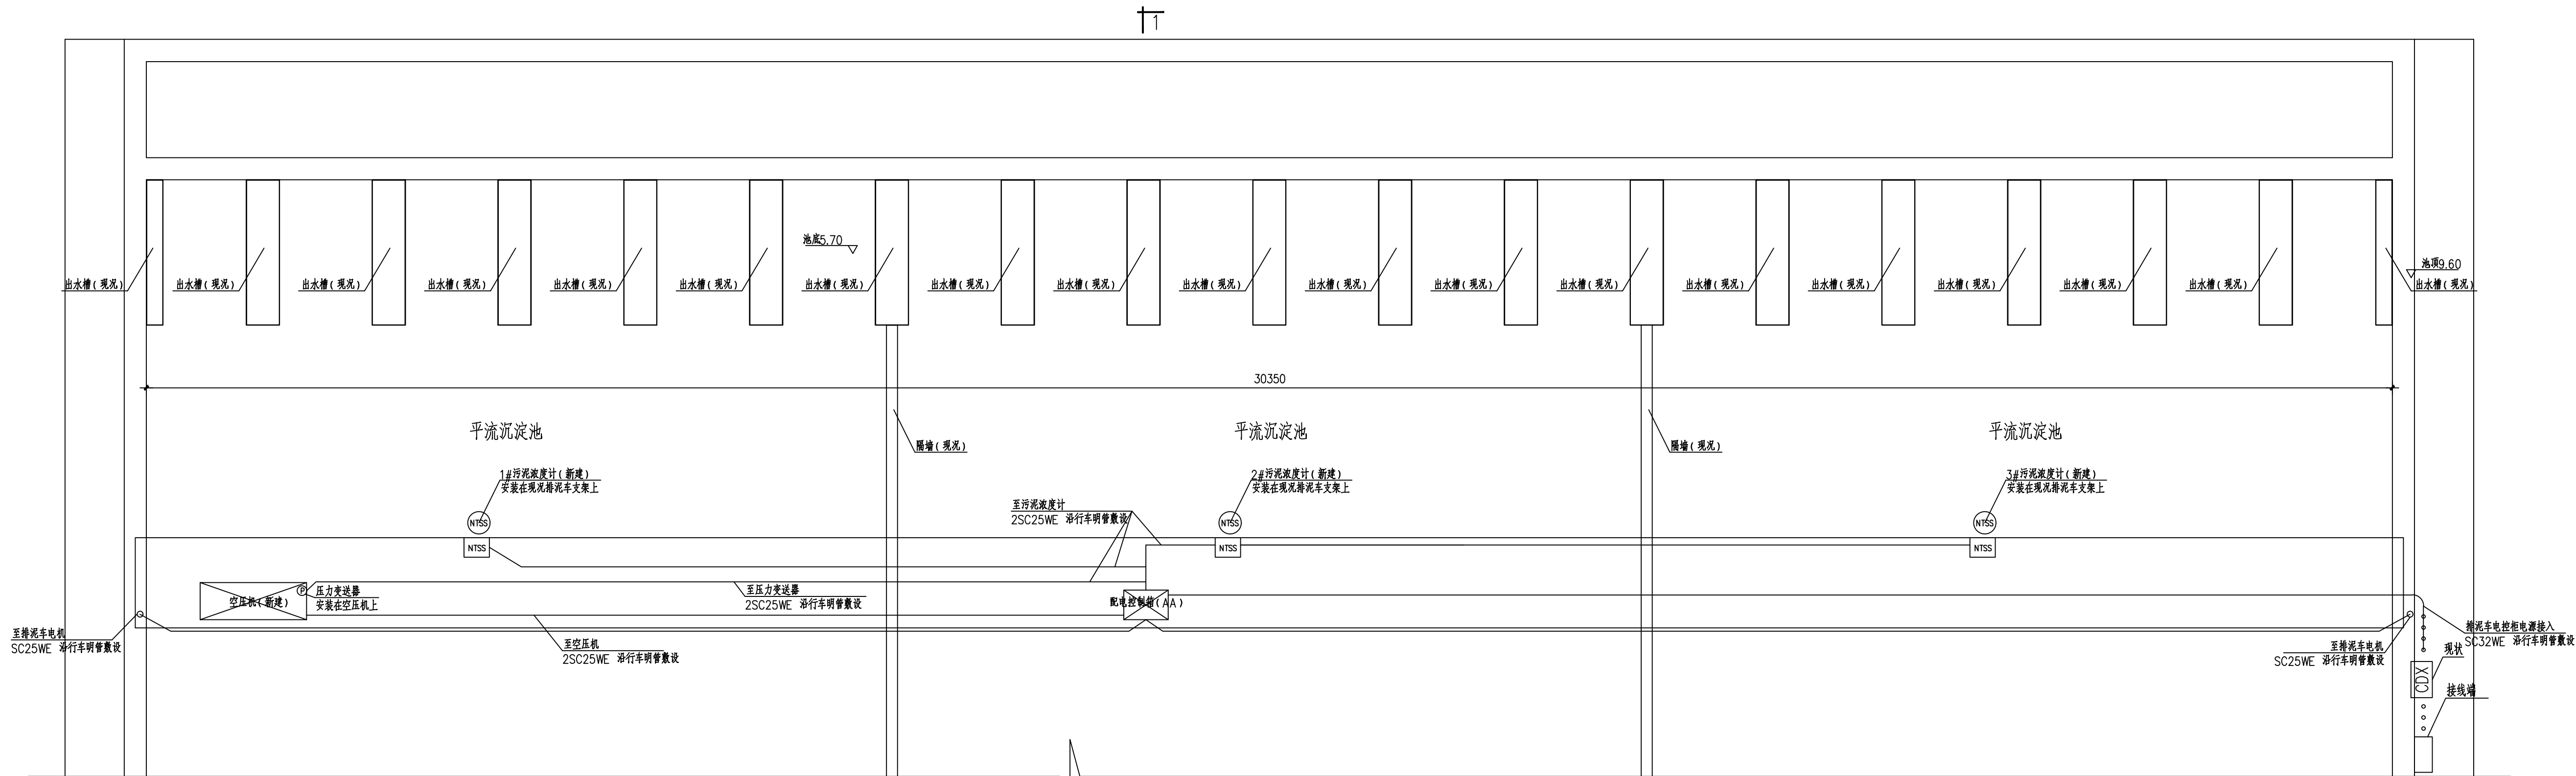


[illegible]

一期排泥车改造平面图

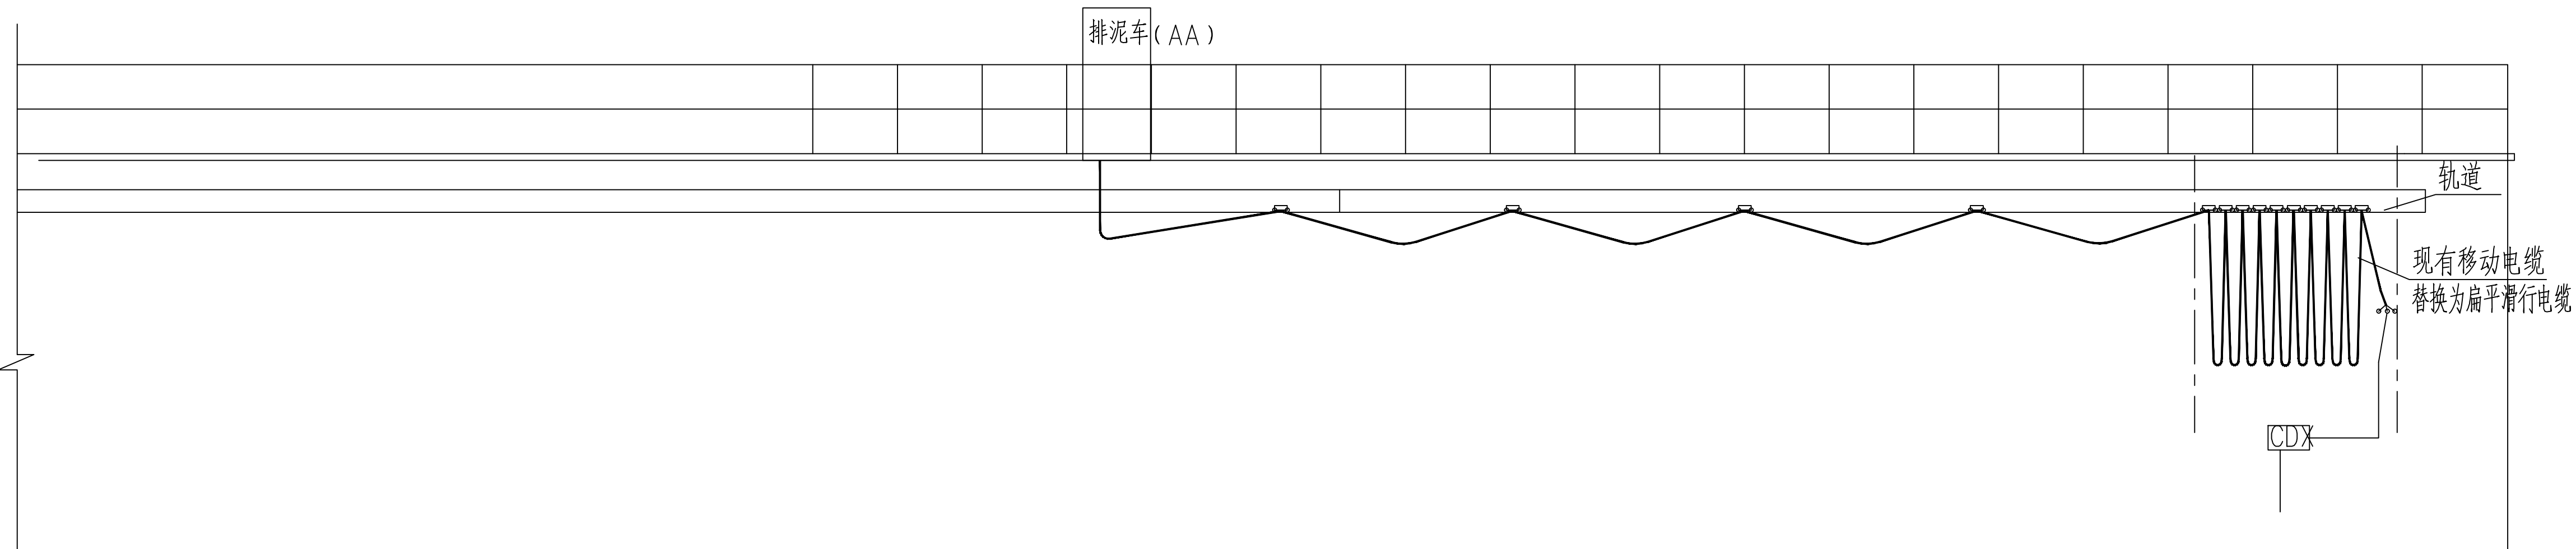

注：

- 1、排泥车控制箱及其以下的电缆由厂家成套供货。
- 2、新建排泥车及其机电设备等金属外壳应做可靠接地，与现状接地系统及等电位箱做可靠连接。

1-1 立面布置图

14							
13							
12							
11							
10							
9							
8							
7		扁平滑行动电	4*6mm2	米	100	含配套安装附件	
6		镀锌钢管	SC25	米	240		
5		镀锌钢管	SC32	米	50		
4	(P)	压力变送器	DC24V, 0~1.0MPa, 4~20ma信号输出	台	1		
3	(NTSS)	污泥浓度计	0~50g/L	台	3	国产, 带自清洗装置, 配4m管状安装支架	
2	(NTSS)	污泥浓度计二次仪表箱	含二次仪表、避雷器、接线端子等	台	3	落地1.4安装	
1	(AA)	排泥车配电控制箱	系统成套, 680x880x350mm	套	1	落地安装	
序号	符号	名 称	型 号	规 格	单位	数 量	备 注
设 备 材 料 表							
项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	赵申	赵申	阶段	施工图设计	
专业负责人	梁毅 胡田力	梁毅 胡田力	董威	董威	图号	2023N121-SS0101-DQ07	
设 计 人	章富成	章富成	董威	董威	日期	2024. 08	比例