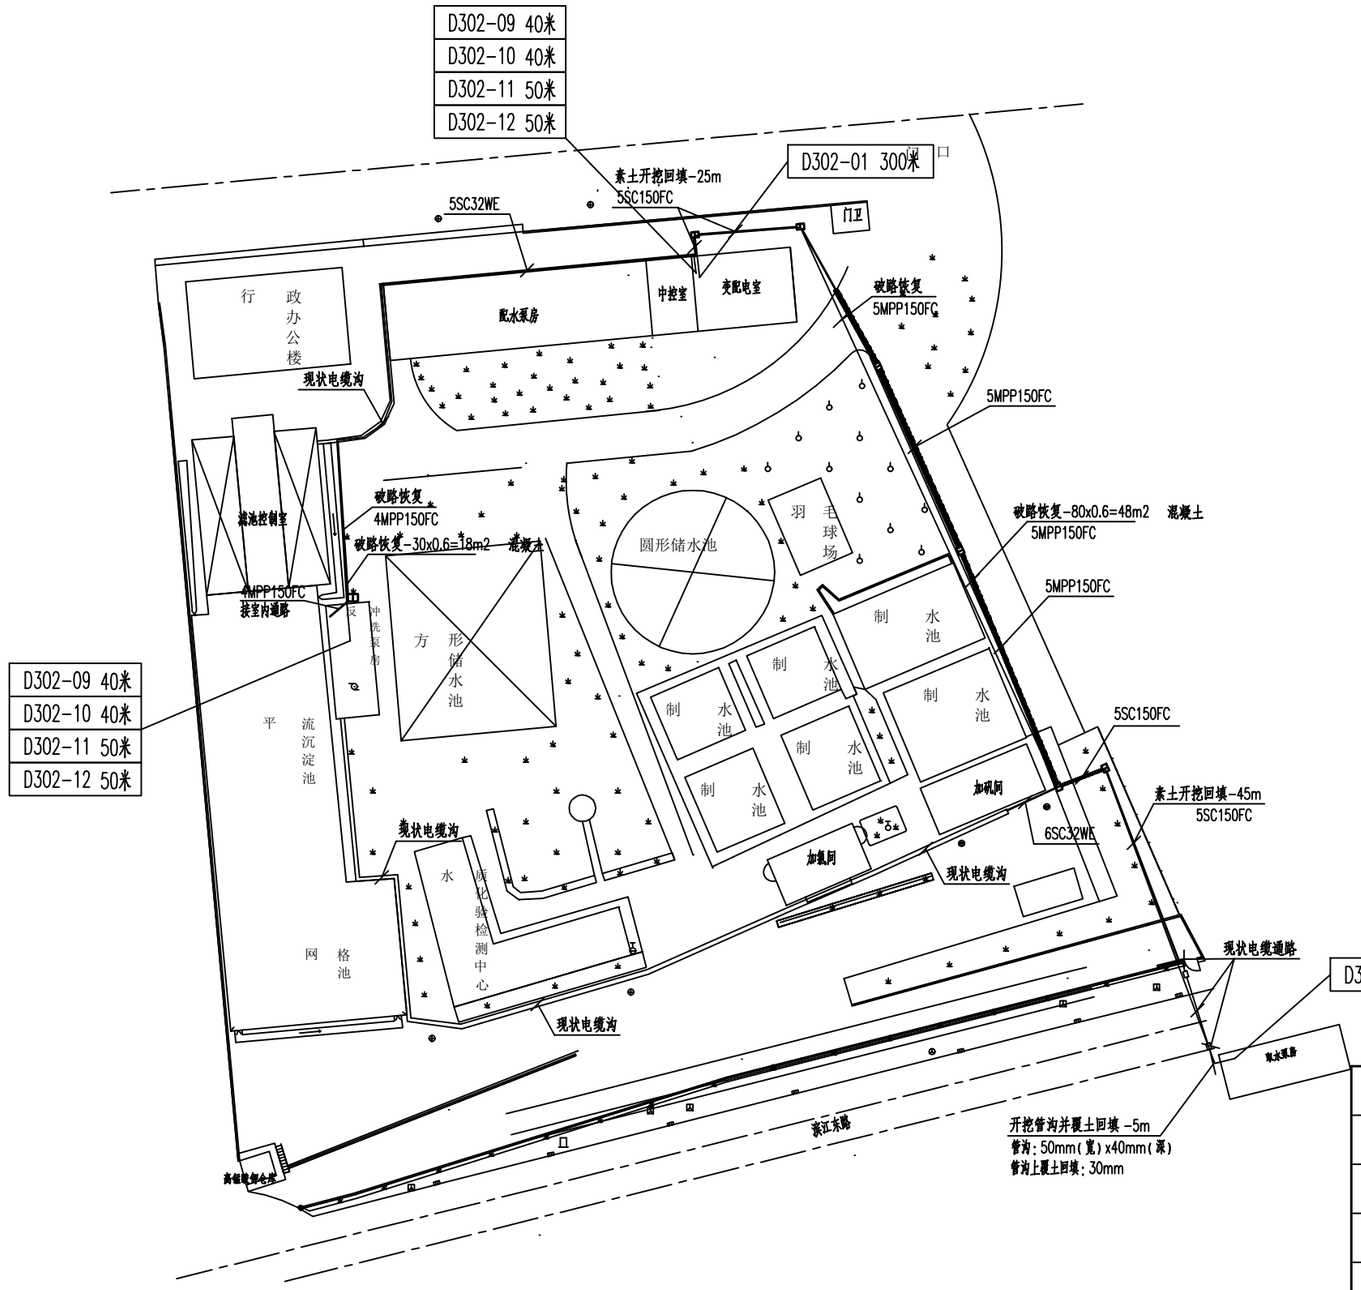

说明:

1.电缆井之间原则不超过50米,具体位置可根据现场条件调整。

2.新建电缆管线埋深0.5~0.7m。

3.新建电缆通路及电缆管线同步敷设接地干线(40x4镀锌扁钢),首尾与原接地干线可靠相接。

序号	符号	名 称	规格 型号	单位	数量	备 注
8		开挖管沟并覆土回填	50mm(宽)x40mm(深)	米	5	
7		接地干线	40x4镀锌扁钢	米	200	
6		素土开挖回填	0.6x0.8(m)	米	70	
5		破路恢复	混凝土路面0.6x0.8(m2)	平米	66	
4		手孔井	90x120cm 建筑电气安装工程图集JD5-151	座	7	
3		MPP管	φ150	米	540	
2		镀锌钢管	SC150	米	200	
1		镀锌钢管	SC32	米	200	

设 备 材 料 表

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位:北京市市政工程设计研究总院有限公司
2025年01月08日确认图纸

审图 机构名称:广东科宏工程咨询有限公司
机构类别:一类 认定书编号:19078
业务范围:一类 房屋建筑(含超限高层)工程;一类 市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林)工程
有效期至:2027年01月17日
2025年01月08日完成审查

工程设计出图专用章
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

石碣水厂电气改造设计图

厂平面电气平面图

项目(副)负责人	姚左钢		校核人	胡田力		阶段	施工图设计		
专业负责人	梁毅	梁毅	审核人	董威	董威	图号	2023N121-SS0407-DQ08		
设 计 人	赵申	赵申	审定人	董威	董威	日期	2024.09	比例	