



二级泵房配电室 改造平面设计图 1:100



需要重新贴地砖的范围


新建防火门采用钢制防火门，具体要求详见《防火门窗》（12J609）

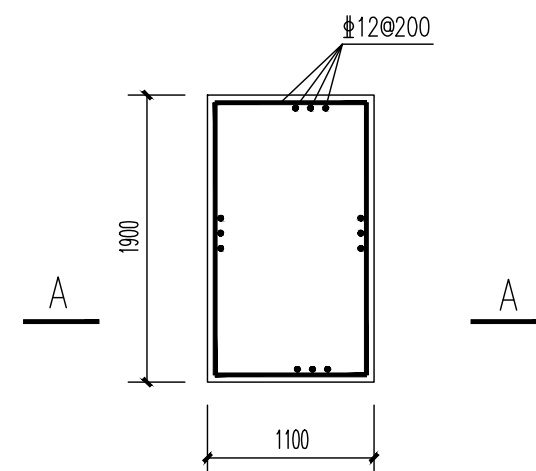

变压器基础大样 1:50

说明：

- (1) 基础混凝土：C30。
- (2) 基础大小暂按照1200*1100考虑，基础尺寸及预埋件由厂家二次深化设计后方可施工。

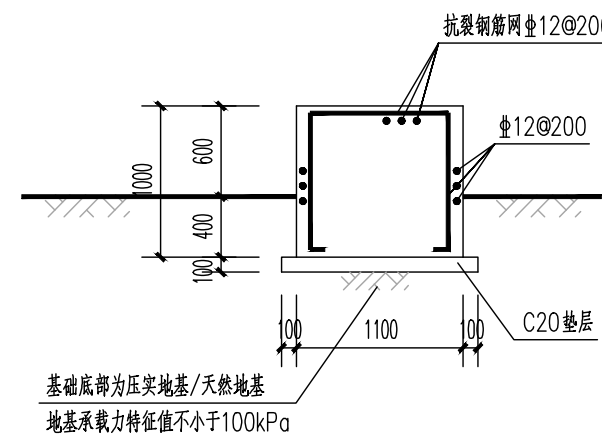

A-A 1:50

室内装修做法表

房间名称	地面			踢脚/墙裙			内墙面			顶棚		备注
	编号	厚度	材料	编号	高度	材料	编号	厚度	材料	编号	材料	
二级泵房配电室	地201（防水地面，防水涂料选择F3） 燃烧性能：A级	114	地砖（清单编制按照600×600考虑） 尺寸同现状地砖尺寸。 瓷砖顶部刷燃烧性能为A级的防静电漆。	踢16 燃烧性能：A级	150	面砖踢脚	内墙5 燃烧性能：A级	14	水泥石灰砂浆 水性耐擦洗涂料	顶9，国标内墙1 燃烧性能：A级	水性耐擦洗涂料	

注：

- 所有装修做法均选自《建筑构造用料做法》（中南地区工程建设标准设计 15ZJ001）。
- 室内装修执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325—2020：
墙面、天花等建筑制品（除地面铺装材料外）的阻燃性能不低于（GB50222—2017）规定的A级，且产烟毒性能等级不低于T1级。
燃烧滴落物/微粒的附加等级不低于D1级，产烟毒性能等级不低于T1级。
铺地材料的阻燃性能不低于（GB50222—2017）中规定的B1级且产烟毒性不低于T1级。
- 重新装修的房子需要拆除原装修，装饰高度按照6.0m考虑。

新建墙体的材质：

室内地面以上填充墙体采用加气混凝土砌块（干密度不大于6kN/m³）A5.0，M5.0水泥砂浆；室内地面以下采用MU20混凝土实心砖，M10.0水泥砂浆。砌体的砌筑等级为B级；砂浆均采用预拌砂浆。

