


改造前电气平面图

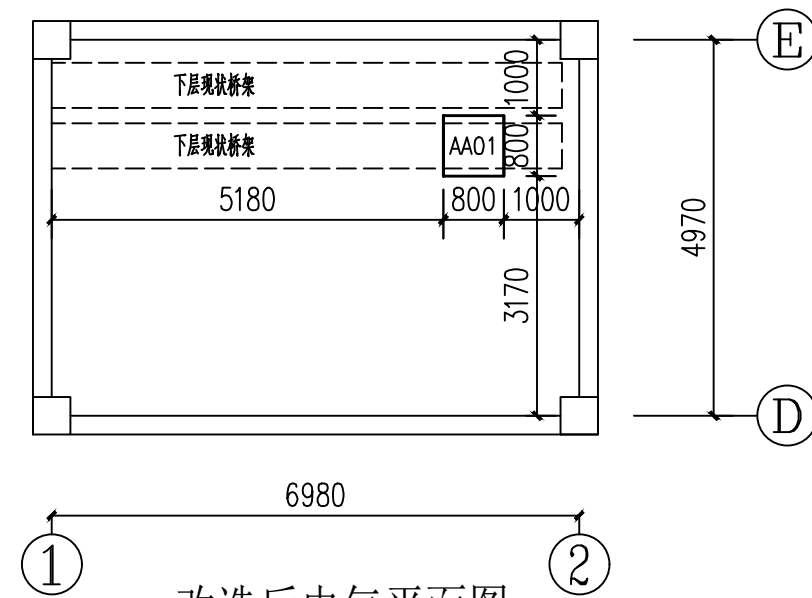

改造后电气平面图

说明：  
1. 本单体低压配电柜现状改造替换。

9						
8						
7						
6						
5						
4						
3		低压柜拆除	旧设备拆除	面	1	
2						
1	AA01	低压开关柜	MNS2.0 800×800×2200mm	面	1	
序号	符号	名称	规格 型号	单位	数量	备注
设备材料表						

审核人

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段)

市第三水厂电气改造设计图

二期滤池配电室电柜拆除及电气布置平面图

项目(副)负责人

姚左钢

姚左钢

校核人

胡田力

胡田力

阶段

施工图设计

专业负责人

梁毅

梁毅

审核人

董威

董威

图号

2023N121-SS0401-DQ14

设计人

赵申

赵申

审定人

董威

董威

日期

2024. 09

比例

