

一期变配电室 改造平面设计图 1:100


需要重新贴地砖的范围

室内装修做法表

房间名称	地面		踢脚/墙裙		内墙面		顶棚		备注
	编号	材料	编号	材料	编号	材料	编号	材料	
一期变配电室	地201(防水地面,防水涂料选择F3) 燃烧性能:A级	地砖(清单编制按照600×600考虑) 尺寸同现状地砖尺寸。 瓷砖顶部刷燃烧性能为A级的防静电漆。	踢16 燃烧性能:A级	面砖踢脚	内墙5 燃烧性能:A级	水泥石灰砂浆 水性耐擦洗涂料(内涂1)	顶9,国标内墙1 燃烧性能:A级	水性耐擦洗涂料(内涂1)	

注:


- 所有装修做法均选自《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001)。
- 室内装修执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020:
墙面、天花等建筑制品(除地面铺装材料外)的阻燃性能不低于(GB50222-2017)规定的A级,且产烟毒性能等级不低于T1级。
燃烧滴落物/微粒的附加等级不低于D1级,产烟毒性等级不低于T1级。
铺地材料的阻燃性能不低于(GB50222-2017)中规定的B1级且产烟毒性不低于T1级。
- 重新装修的房子需要拆除原装修(原装修做法参考新建的装修做法),装饰高度按照6.0m考虑。
- 配电房内室内墙面的装修做法中,关于改造单体的门、窗户的面积扣除量和顶棚屋面梁侧面的面积发生量,其中第三水厂扣除量约为20平米,其中一期变配电室约15平米,一期滤池配电室约5平米。
- 电缆沟盖板约110平米,一期变配电室约90平米,一期滤池配电室约20平米。

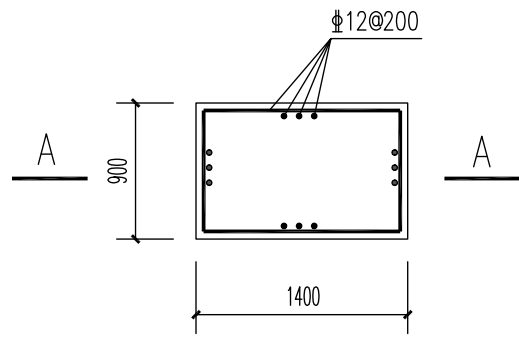

变压器基础大样 1:50

说明:

- 基础混凝土:C30。
- 基础大小暂按照1200*900考虑,基础尺寸及预埋件由厂家二次深化设计后方可施工。

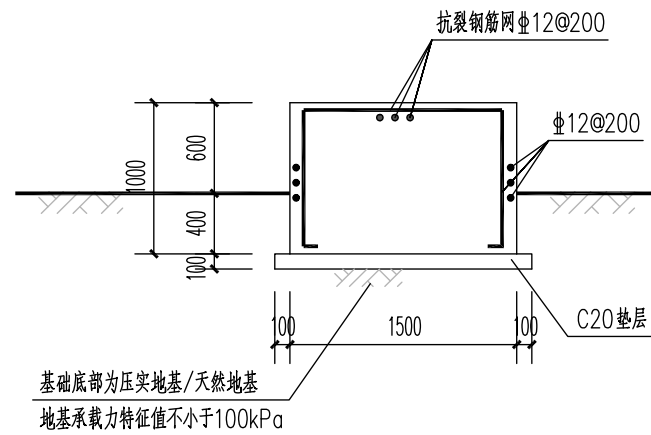

A-A 1:50