




室内接地母线安装图 (1:10)

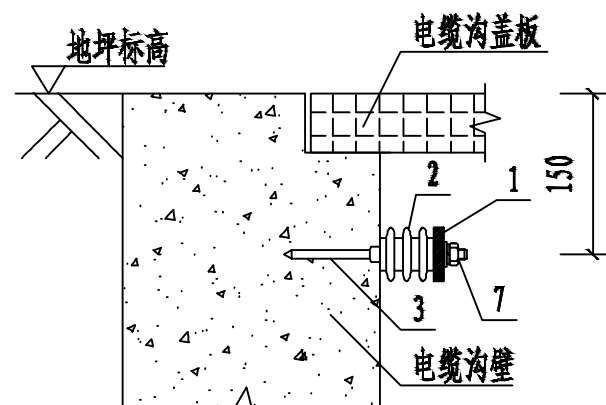


1 - 1 (1:10)

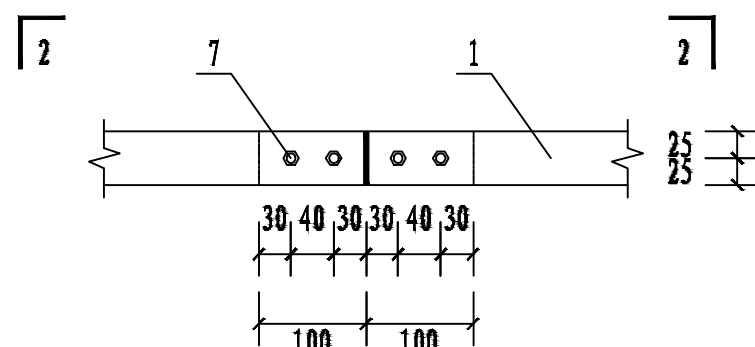


接地母线驳接 (1:10)

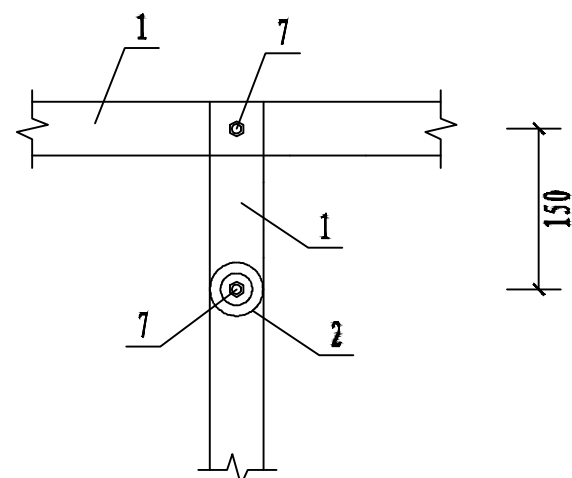


横向分支线搭接 (1:10)

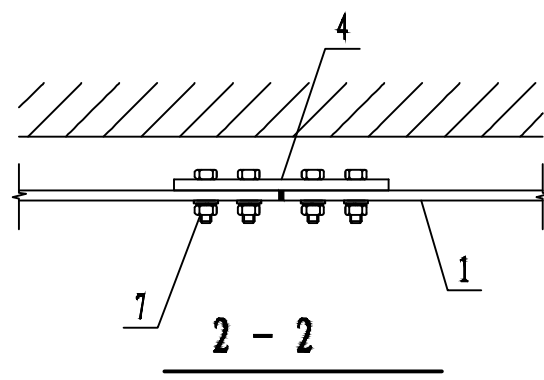


2 - 2

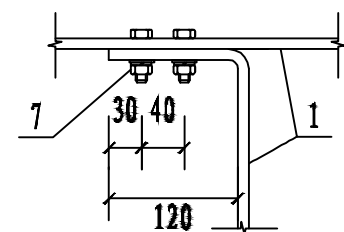

纵向分支线搭接 (1:10)

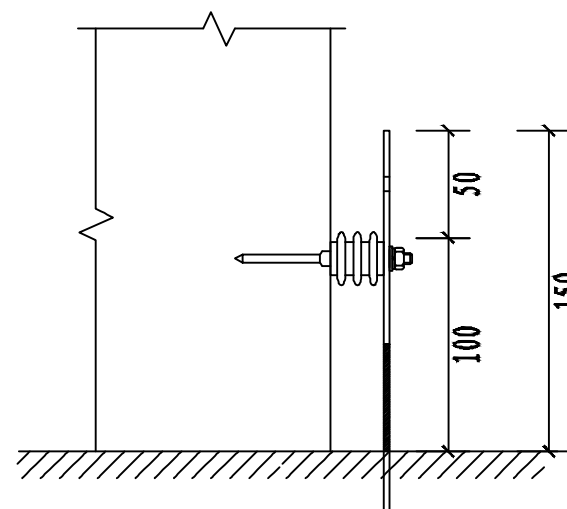


引至电缆沟接地母排

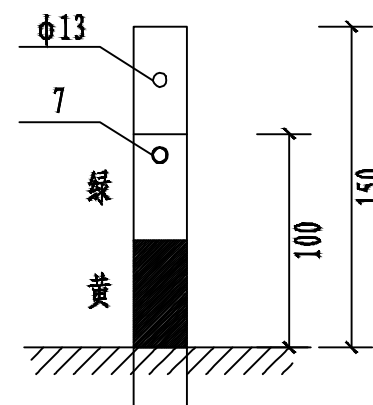


引至电缆沟接地母排


临时接地点大样 (1:5)

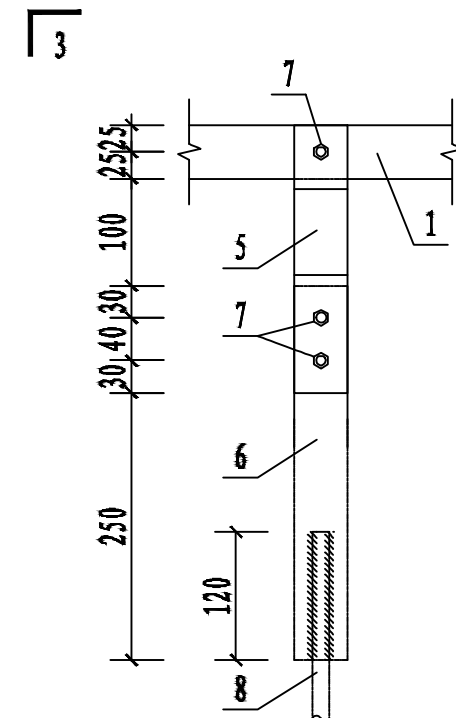

室内接地母线与地网引出线断接大样 (1:10)

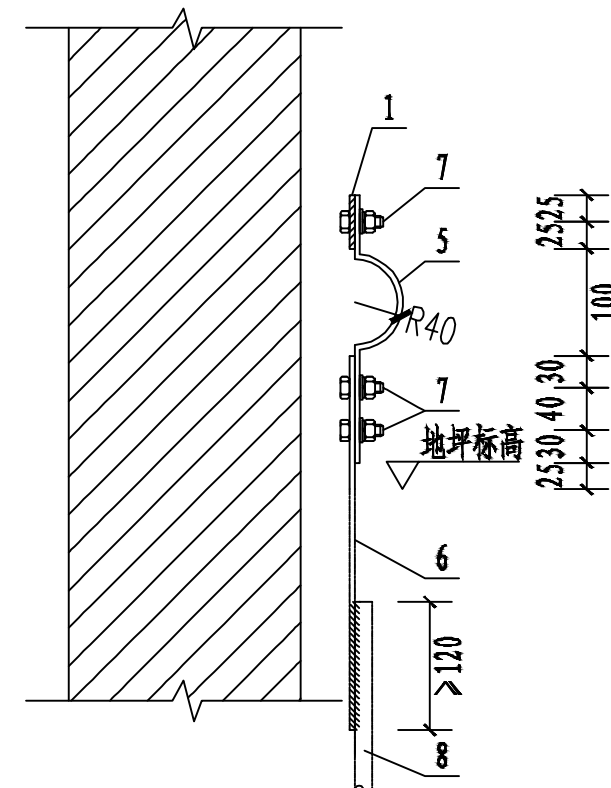


3 - 3 (1:10)

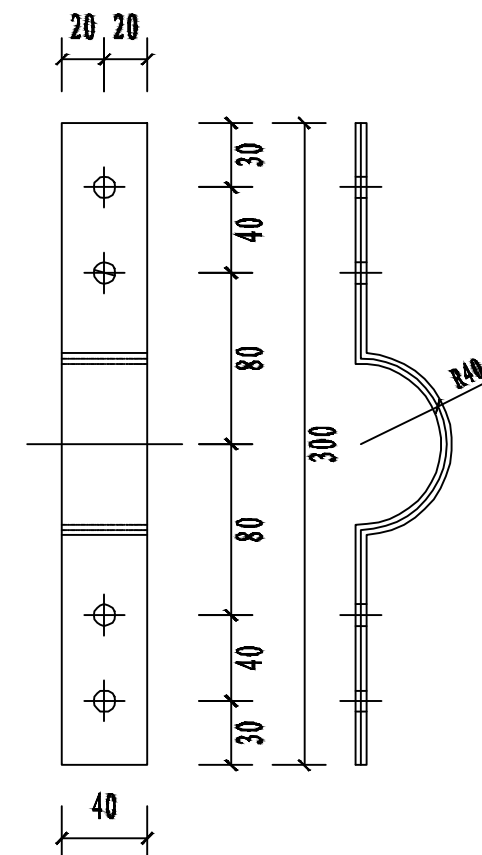


断接卡加工 (1:5)

-40×4×300

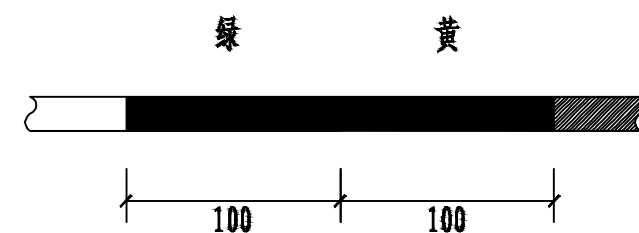

外露接地线刷漆大样 (1:5)

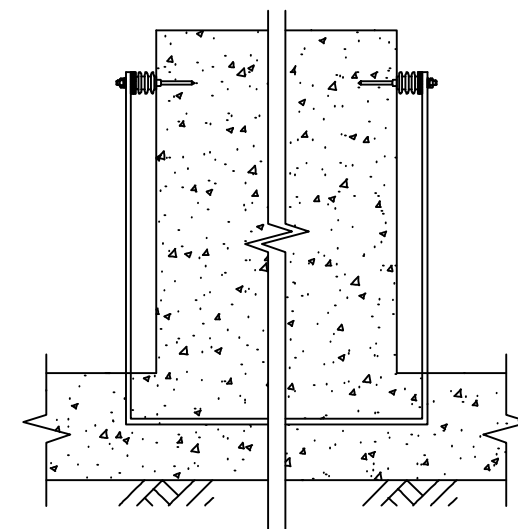

接地母线进出不同设备基础做法

材料表

序号	名称	规格	单位	数量	总重量(kg)	备注
1	扁钢接地母线	-50*5	米			热镀锌, 数量见地网平面图
2	黄色绝缘子	50*50 φ8	个			每隔1m安装1个
3	射钉	M8 L=85	个			热镀锌
4	连接过渡板	-50*5*200	件			热镀锌
5	断接卡	-40*4*300	件			热镀锌
6	引出线连接板	-50*5*350	件			热镀锌
7	镀锌螺栓	M8, L=35	根			配螺母、垫片、弹簧垫圈
8	地网引出线	φ16	米			详见地网平面图
9	临时接地点	50x5镀锌扁钢制作	个			详见地网平面图

说明:

1、本图参照《中国南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集(2018版)》CSG-2018-10YK-AZ-19编号设计。

