




上层平面图 (改造前)

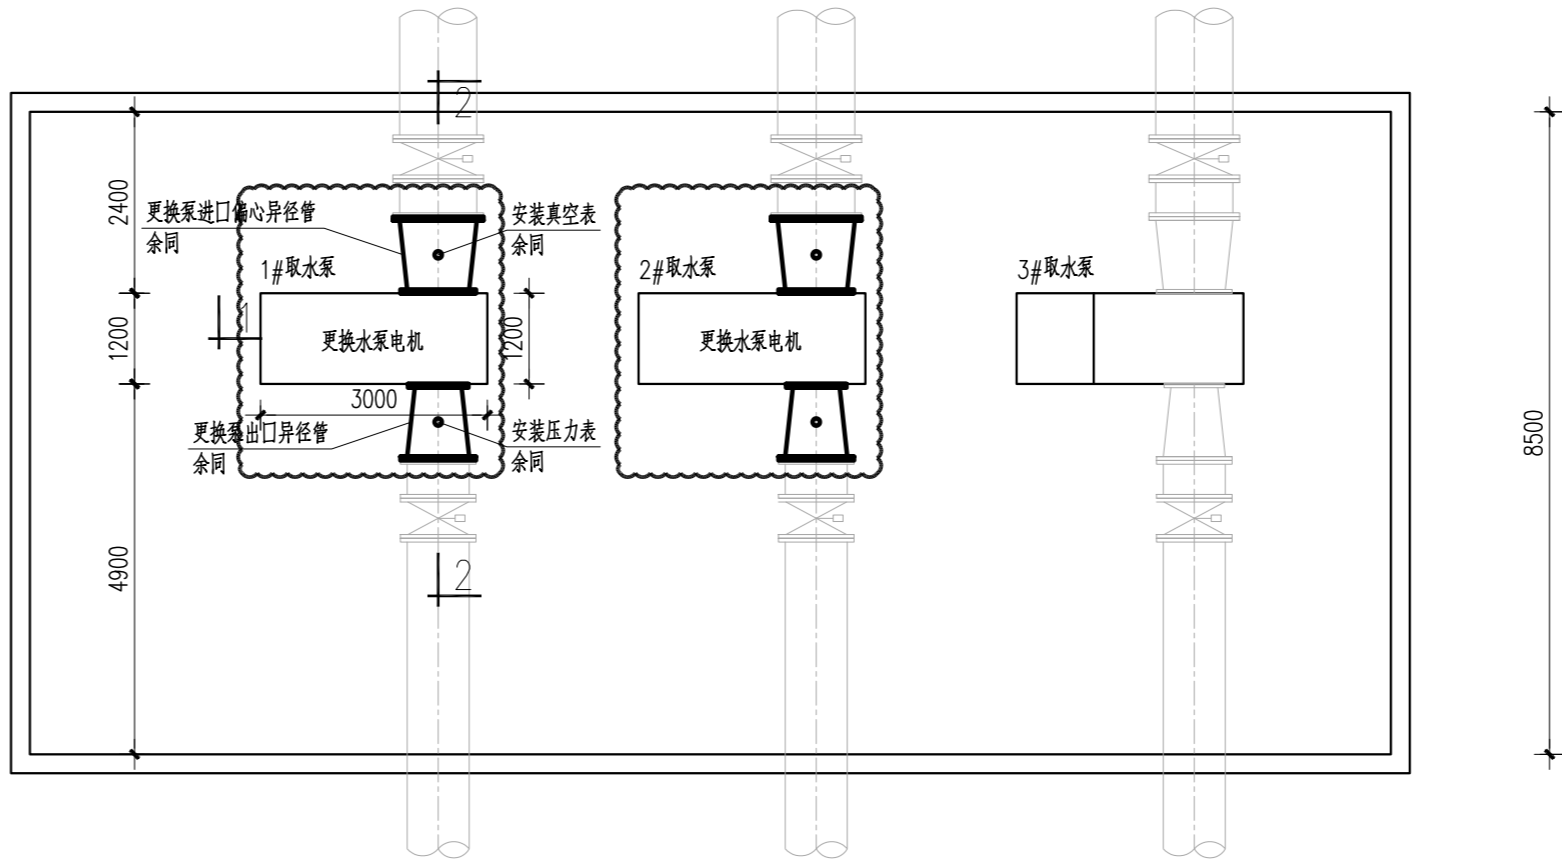

下层平面图 (改造后)

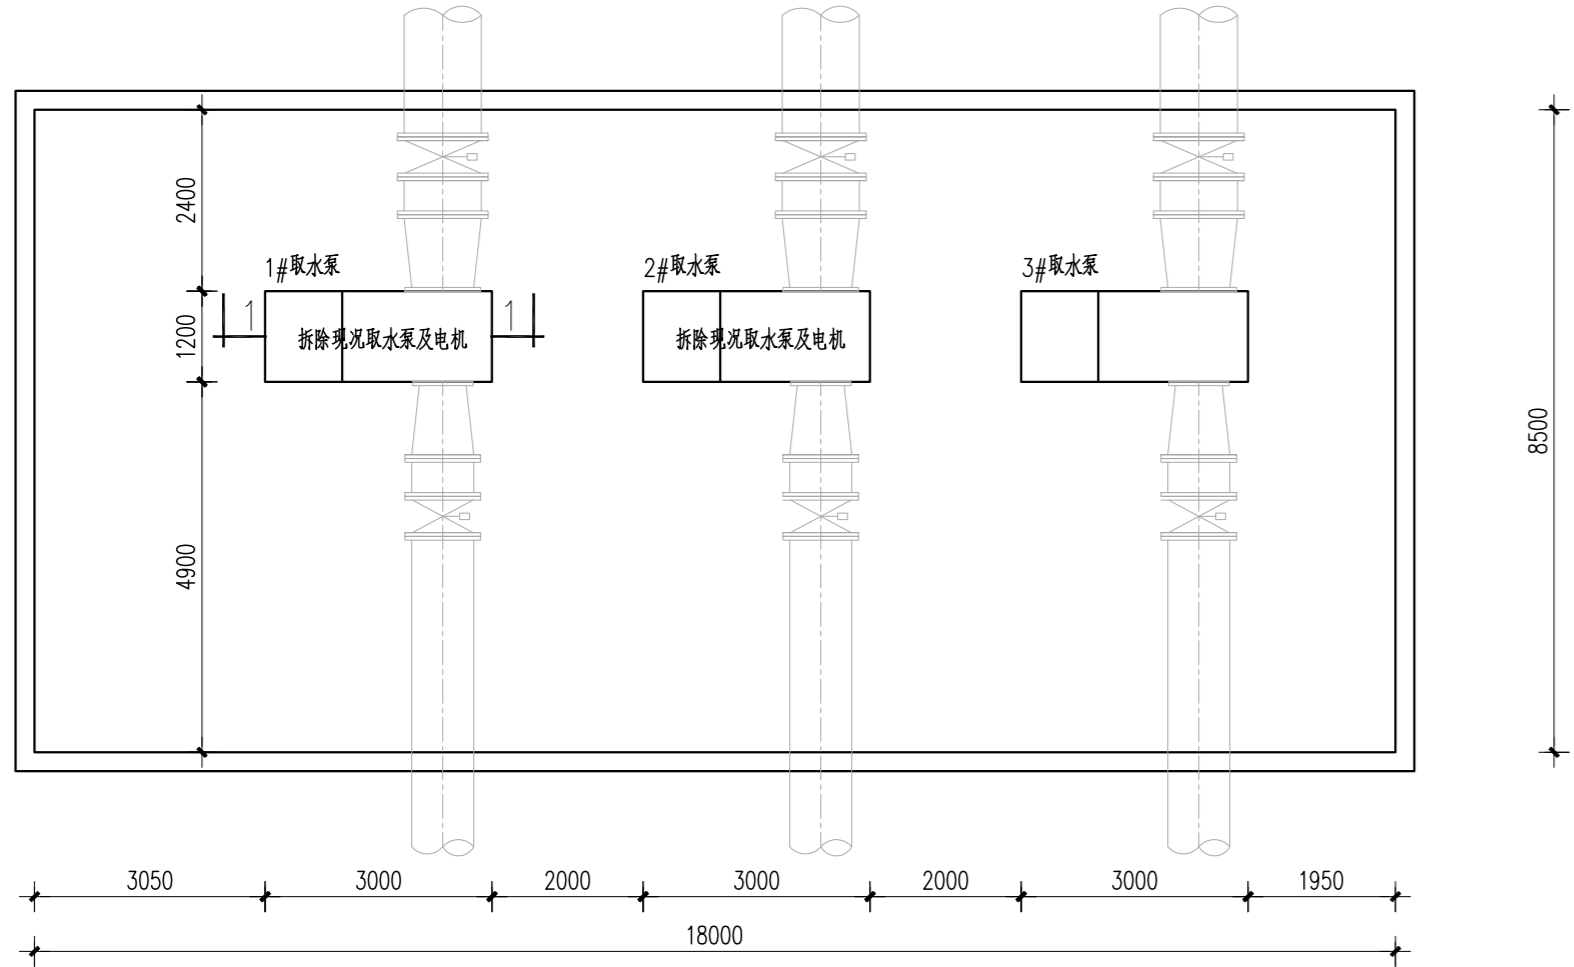

下层平面图 (改造前)

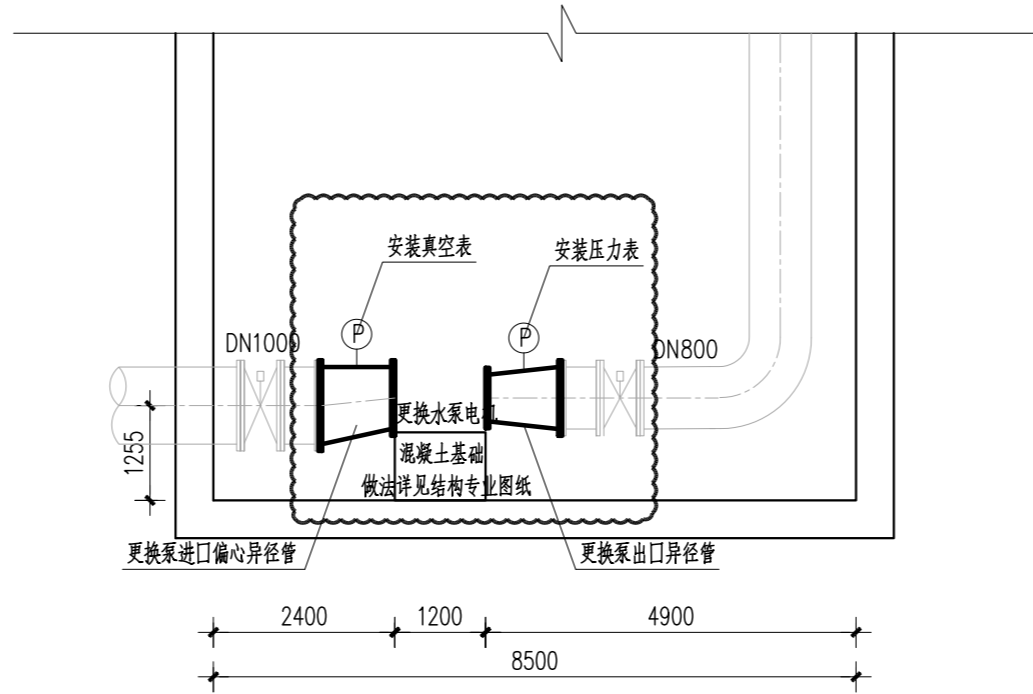

2-2剖面图 (改造后)

主要设备表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
一	拆除				
1	水泵及电机拆除	Q=2500m ³ /h, H=17.5m, N=160kW	台	2	1~2#取水泵, 含进出口异径管
二	换新/新建				
1	单级双吸离心泵及变频电机	Q=2500m ³ /h, H=17.5m, N=160kW, n<750rpm	台	2	1~2#取水泵, 配套一体化钢制底座、进出口压力表、联轴器、

主要材料表

序号	名称	规格	材质	单位	数量	备注
一	拆除					
1	水泵基础拆除			座	2	
二	换新/新建 (水泵)					
1	偏心异径管	DN1000×DN800	Q235B	个	2	1~2#取水泵进口
2	同心异径管	DN600×DN800	Q235B	个	2	1~2#取水泵出口
3	钢制法兰	DN1000 PN10	Q235B	片	2	1~2#取水泵进口
4	钢制法兰	DN800 PN10	Q235B	片	4	1~2#取水泵进口、出口
5	钢制法兰	DN600 PN10	Q235B	片	2	1~2#取水泵出口
6	水泵混凝土基础	L×W×H=3m×1.2m×0.9m		座	2	见结构图

图例：
□ 本次改造范围

说明：
1、单位：高程为米，其余为毫米。
2、图中标注尺寸均为现场测量值。施工时需现场复测。如设计图纸与现场实际情况不符，应通知设计人及甲方共同协商解决后再施工。
3、图中所示房间壁厚、门窗、楼梯、护栏、高程关系等仅为示意，并非实际尺寸。

