




回填粘土土或粘土(液限WL<50%), 砂粒含量不大于25%, 压实系数不小于0.95或参照厂道路路基的压实系数
管顶以上500mm回填粘土土或粘土(液限WL<50%), 砂粒含量不大于25%, 两侧压实系数不小于0.90, 中间 0.85
管侧回填粘土土或粘土(液限WL<50%), 砂粒含量不大于25%, 压实系数不小于0.95。
180°圆形砂基础回填中粗砂压实系数不小于 0.95
管道中粗砂垫层压实系数取 0.85~0.90

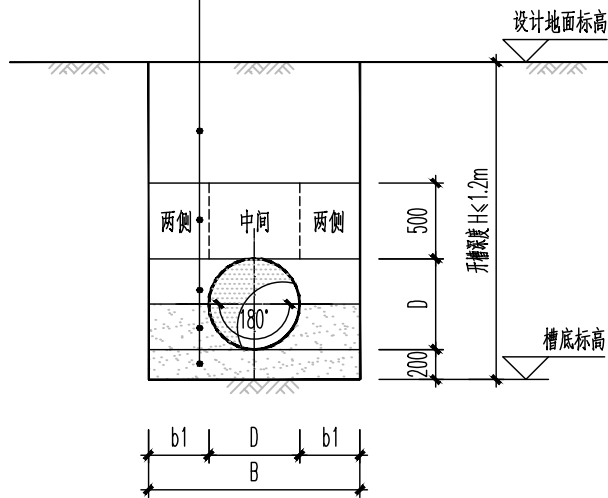

道路结构层以下回填料粉渣, 压实系数不小于0.95或参照厂区道路要求的压实系数
管顶以上500mm填块石粉渣, 两侧压实系数不小于0.90, 中间0.85
管侧回填料粘性土或粉土(液限 $W_L < 50\%$), 砂粒含量大于25%, 压实系数不小于0.95。
180°弧形基础回填中粗砂压实系数不小于0.95
管道中粗砂垫层压实系数取0.85~0.90

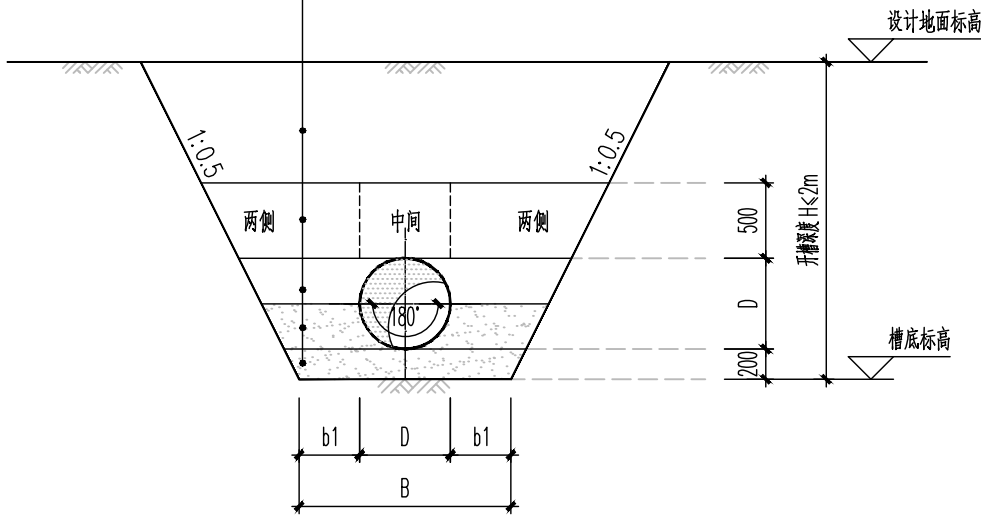

回填料土或粉土(液限 $W_L<50\%$), 砂粒含量大于25%, 压实系数不小于0.95(或参照厂/区道路要求的压实系数)
管顶以上500回填料土或粉土(液限 $W_L<50\%$), 砂粒含量大于25%, 两侧压实系数不小于0.90, 中间 0.85
管侧回填料土或粉土(液限 $W_L<50\%$), 砂粒含量大于25%, 压实系数不小于0.95.
180°弧形砂基础回填中粗砂压实系数不小于 0.95
管道中粗砂层压实系数取 0.85~0.90

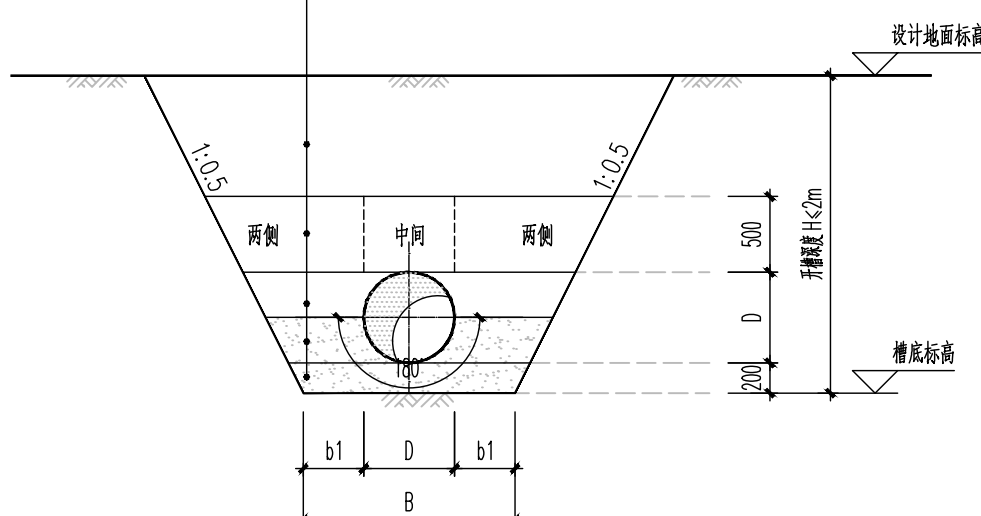

管径D(mm)	工作面宽度b ₁ (mm)
D≤500	300

结构专业不涉及危险性较大的分部分项工程。