



石碣水厂配水泵房及变配电室 地面装修做法 1:100

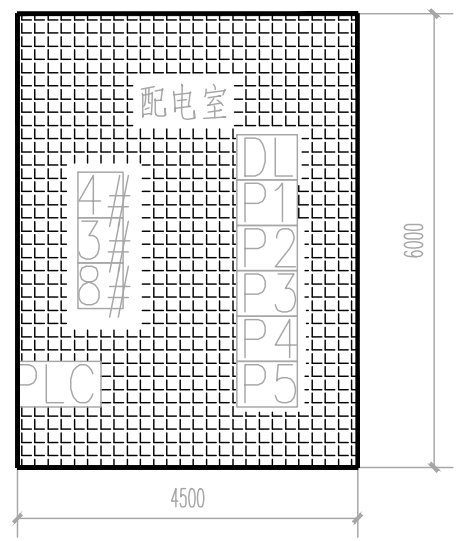

反冲洗泵房及配电室 地面装修做法 1:100

 需要重新贴地砖的范围

室内装修做法表

房间名称	地面			备注
	编号	厚度	材料	
低压配电室 高压变频器室 反冲洗泵房及配电室	地 201 燃烧性能：A 级	114	地砖 尺寸同现状地砖尺寸	电缆沟及设备基础位置无需贴砖

注：

- 所有装修做法均选自《建筑构造用料做法》（中南地区工程建设标准设计 15ZJ001）。
- 室内装修执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020：  
墙面、天花等建筑制品（除地面铺装材料外）的阻燃性能不低于（GB50222-2017）规定的A级，且产烟毒性等级不低于T1级。  
燃烧滴落物/微粒的附加等级不低于D1级，产烟毒性等级不低于T1级。  
铺地材料的阻燃性能不低于（GB50222-2017）中规定的B1级且产烟毒性不低于T1级。
- 施工过程中，若实际装修做法与表格不一致时，应以实际的为准，材料的燃烧性能需满足表格中的要求。

注：

- 单位为mm。
- 结构专业不涉及危险性较大的分部分项工程。