




平面图 (改造前)

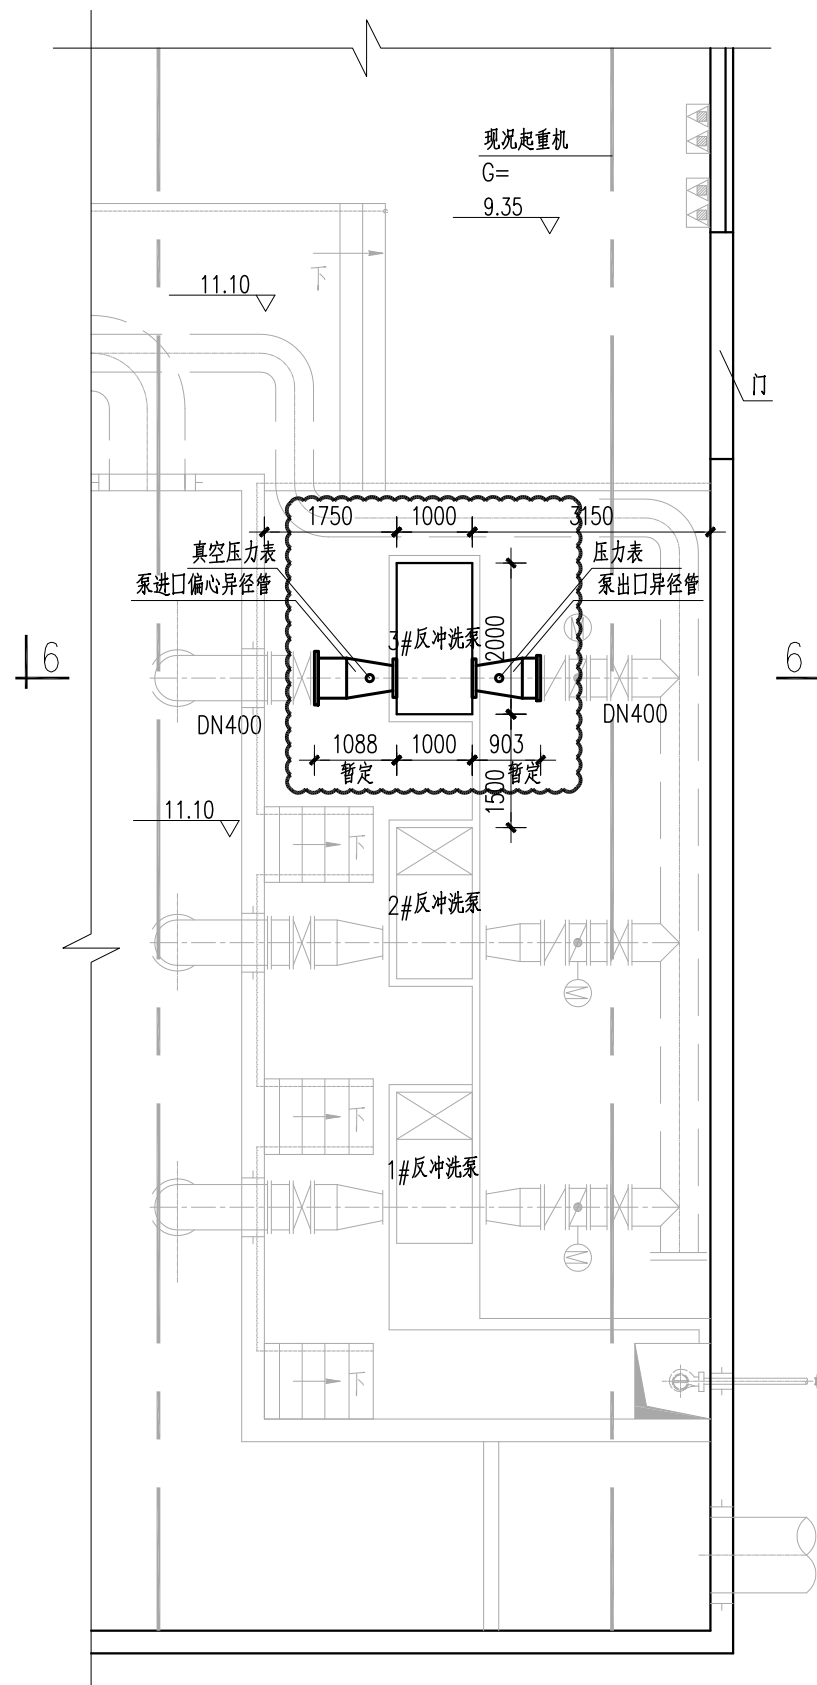

平面图 (改造后)

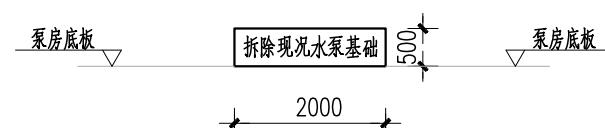


5-5剖面图(现状)

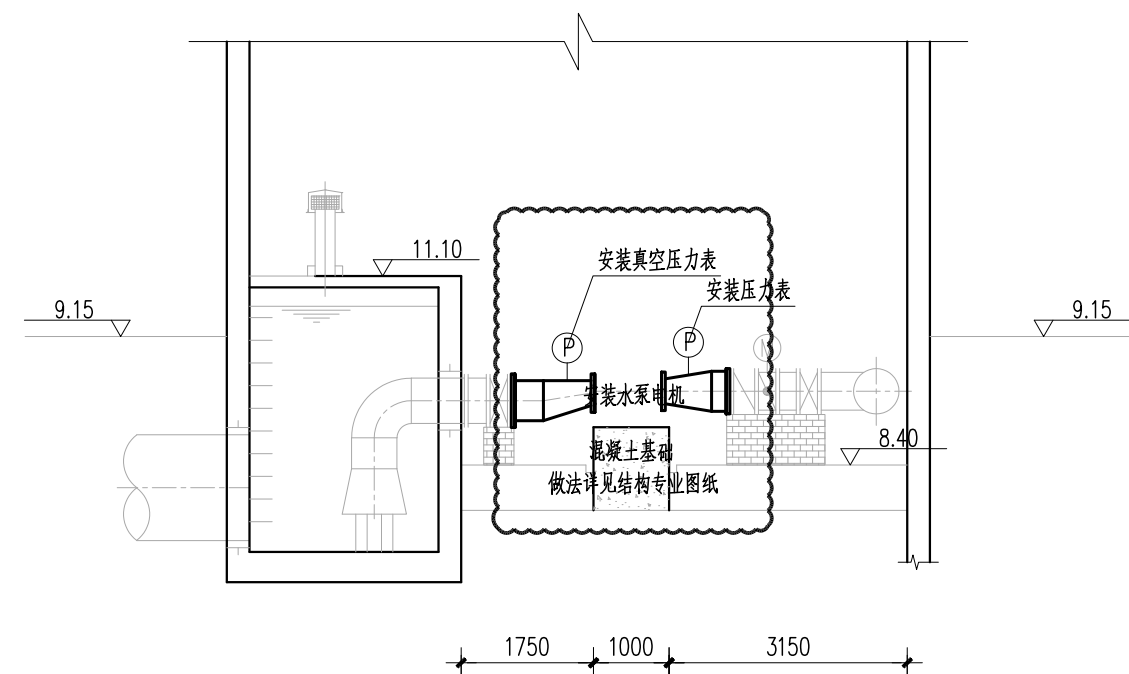

6-6 剖面图 (改造后)

序号	名称	规格	单位	数量	备注
一	换新/新建				
1	单级双吸离心泵及变频电机	Q=630m ³ /h, H=11m, N=30kW, n<1500rpm	台	1	配套一体化铜制底座、进出口压力表、联轴器

序号	名称	规格	材质	单位	数量	备注
一	换新/新建					
1	钢管	d426×8	Q235B	m	1	
2	偏心异径管	DN400×DN300	Q235B	个	1	
3	异径管	DN400×DN300	Q235B	个	1	
4	钢制法兰	DN400	Q235B	片	2	
5	钢制法兰	DN300	Q235B	片	2	
6	水泵基础	L×W×H=2m×1m×0.5m	钢筋混凝土	座	1	

图例：
 本次改造范围

说明:

- 1、单位: 高程为米, 其余为毫米。
- 2、图中标注尺寸均为现场测量值。施工时需现场复测。如设计图纸与现场实际情况不符, 应通知设计人及甲方共同协商解决后再施工。
- 3、图中所示房间壁厚、门窗、楼梯、护栏、高程关系等仅为示意, 并非实际尺寸。