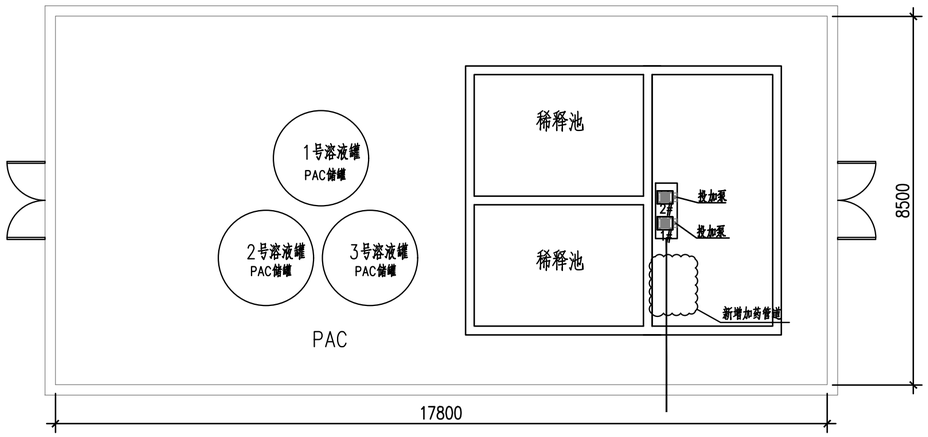

PAC加药间改造平面图 1:100

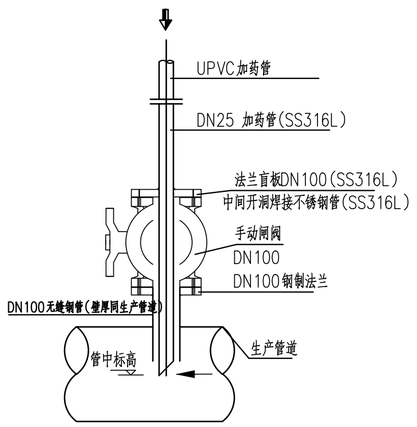

投加点详图

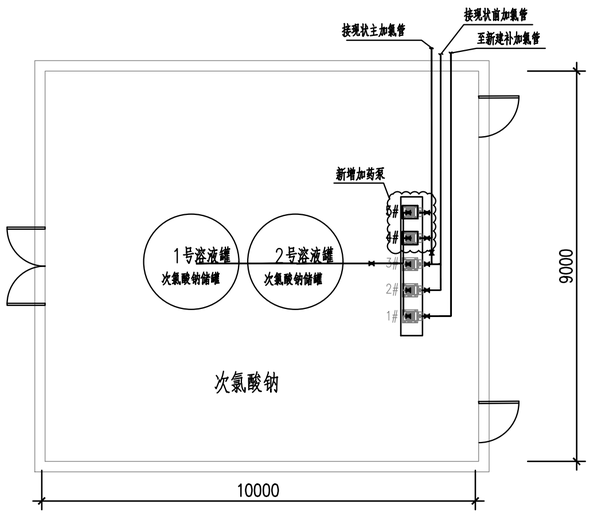

次氯酸钠加药间改造平面图 1:100

加药系统说明

1、次氯酸钠投加系统：

（1）首加氯量为30mg/L，后加氯量为40mg/L，补加氯量为20mg/L。投加质量浓度按10%考虑。

（2）改造后配置，现状3台泵：1#、2#泵（80L/h）改为首加氯，3#泵（80L/h）改为补加氯，2用1备；4#、5#泵为新增（120L/h）主加氯，1用1备，并且可切换为首加氯补加氯的开关。

（3）新增补加氯管道及其投加点投加点1个，新增补加氯管道2条，详见总图。

2、聚合氯化铝投加系统：增加电动球阀、流量计和2条投加管道。

工程施工图设计出图专用章(1)
资质证书号:A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

说明：

1、本工程图中尺寸均以毫米计。

2、本图根据现场及前期图纸绘制，施工前需核实现场尺寸，与图纸存在误差部分需及时反馈并结合现场调整。

3、管道走向、位置须在承包商的指导下根据现场情况安装，并保持管道布置整洁、美观。

4、图中加药系统设备由承包商成套提供，材料表所列为投加系统必需设备，承包商可根据经验增加必要的设备。

5、施工时，应优先保障后加氯投加点正常投加。

			校 核 CHECKED	赵晖		阶 段 STAGE	施工图设计
审 核 AGREED	王健		校 对 CHECKED	赵晖		专 业 SPECIALITY	给水
设计负责人 CHIEF DESIGNER	王健		设 计 DESIGNED	白新星		比 例 SCALE	–
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	任中佳		制 图 DRAWING			日 期 DATE	2024.08

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

东莞市供水设施更新改造项目–水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）

加药间改造平面图

项目编号 PROJECT NO.	2023GD233SS
子项名称 SUB ITEM	加药间
图 号 DRAWING NO.	WC10B3W-05
修 正 号 REV NO.	