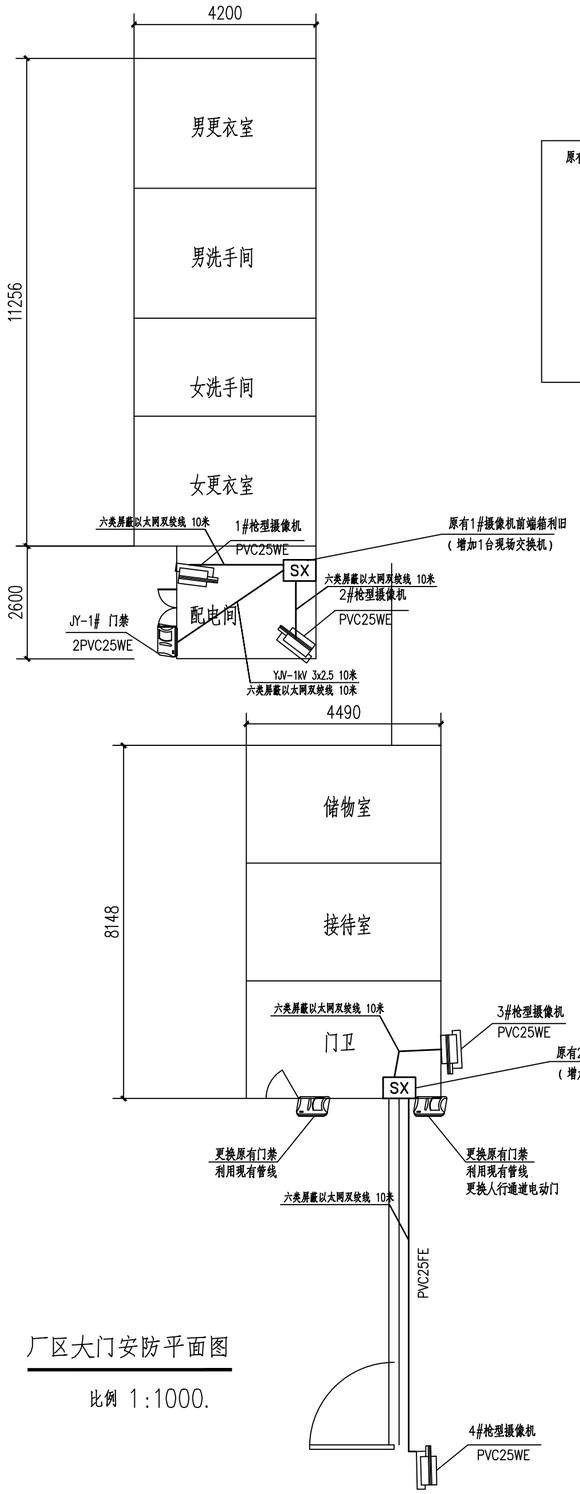

厂区大门安防平面图

比例 1:1000.





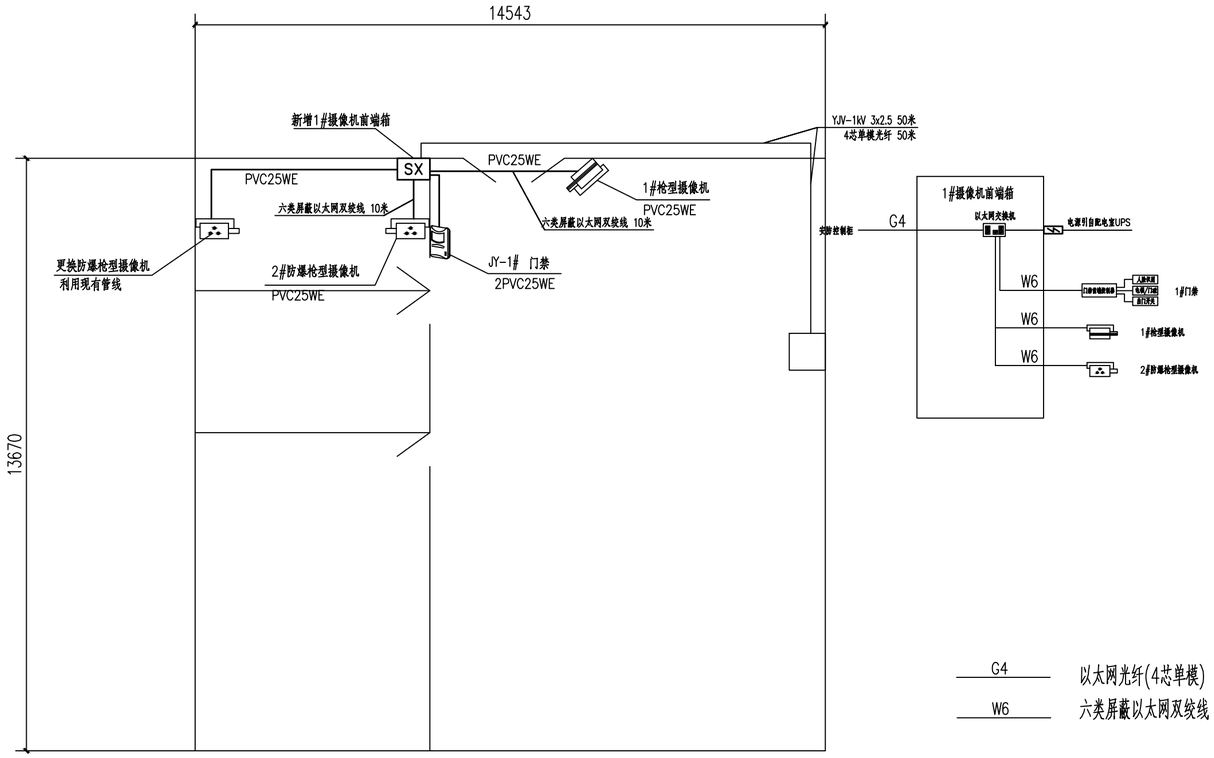

办公楼化验室药品间安防平面图

比例 1:1000.

G4 以太网光纤(4芯单模)

W6 六类屏蔽以太网双绞线

枪型摄像机

防爆枪型摄像机

门禁一体机

注：本工程无实勘详图，图纸中仅体现埋管管线敷设路由，电缆规格与长度参见电缆清册与材料表，为实际测量结果。

比例 1:1000.

摄像机、门禁等室内明敷管线以及外墙明敷采用PVC管材，埋管过路处采用镀锌钢管型，详见设计图纸。

序号	名　　称	型　　号	单位	数量	备　　注
1	人脸识别一体机门禁系统	门禁系统配套	套	4	距地面1.4米安装
2	摄像机前端箱（改造）	原交换机箱改造，增加1台现场交换机2光，8电，百兆，支持POE	个	2	
3	摄像机前端箱	随摄像机成套供货	个	1	
4	枪型摄像机	招标设备	个	5	距地面3.0m安装
5	防爆枪型摄像机	招标设备	个	2	距地面3.0m安装
6	重型PVC管	φ25	米	100	
7					
8					
9					
10					
11					

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2023年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）

市第四水厂自控、安防改造设计图

安防设备点位布置图（九）

项目(副)负责人	姚左钢　鲍磊		校核人	赵申		阶段	施工图设计
专业负责人	胡田力　梁毅		审核人	董威		图号	2023N121-SS030202-YZ13
设　计　人	薛培		审定人	董威		日期	2024.08　比例