


序号	编号	起点	终点	水处车房智能化弱电线路			保护管	备注
				型号及规格	长度 (米)	管径		
1		VSTD-01	VSDNU接线箱-03	六类数据双绞线 CAT6	10	SC20	5	
2		VSTD-02	VSDNU接线箱-03	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	5	
3		VSTD-03	VSDNU接线箱-05	六类数据双绞线 CAT6	10	SC20	5	
4		VSTD-04	VSDNU接线箱-07	六类数据双绞线 CAT6	30	SC20	5	
5		VSTD-05	VSDNU接线箱-07	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
6		VSTD-06	VSDNU接线箱-07	六类数据双绞线 CAT6	20	SC20	5	
7		VSTD-07	VSDNU接线箱-07	六类数据双绞线 CAT6	10	SC20	5	
8								
9		VSAP-01	VSDNU接线箱-03	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	5	
10		VSAP-02	VSDNU接线箱-03	六类数据双绞线 CAT6	5	SC20	2	
11		VSAP-03	VSDNU接线箱-05	六类数据双绞线 CAT6	5	SC20	2	
12		VSAP-04	VSDNU接线箱-07	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
13		VSAP-05	VSDNU接线箱-07	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	5	
14		VSAP-06	VSDNU接线箱-07	六类数据双绞线 CAT6	5	SC20	2	
15		VSAP-07	VSDNU接线箱-07	六类数据双绞线 CAT6	10	SC20	3	
16		VSAP-08	VSDNU接线箱-07	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	3	
17								
18		WSCTTV-01	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	55	SC20	10	
19		WSCTTV-02	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	40	SC20	10	
20		WSCTTV-03	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	30	SC20	5	
21		WSCTTV-04	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	20	SC20	5	
22		WSCTTV-05	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	50	SC20	5	
23		WSCTTV-06	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	60	SC20	15	
24		WSCTTV-07	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	60	SC20	10	
25		WSCTTV-08	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	55	SC20	5	
26		WSCTTV-09	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	5	SC20	2	
27		WSCTTV-10	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	10	SC20	5	
28		WSCTTV-11	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
29		WSCTTV-12	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
30		WSCTTV-13	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	50	SC20	5	
31		WSCTTV-14	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	50	SC20	5	
32		WSCTTV-15	VSDNU接线箱-01	六类数据双绞线 CAT6	50	SC20	5	
33		WSCTTV-16	VSDNU接线箱-02	六类数据双绞线 CAT6	30	SC20	5	
34		WSCTTV-17	VSDNU接线箱-02	六类数据双绞线 CAT6	30	SC20	5	
35		WSCTTV-18	VSDNU接线箱-02	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
36		WSCTTV-19	VSDNU接线箱-02	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
37		WSCTTV-20	VSDNU接线箱-04	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	5	
38		WSCTTV-21	VSDNU接线箱-04	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	5	
39		WSCTTV-22	VSDNU接线箱-04	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
40		WSCTTV-23	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	30	SC20	10	
41		WSCTTV-24	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	20	SC20	5	
42		WSCTTV-25	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	5	
43		WSCTTV-26	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	5	SC20	2	
44		WSCTTV-27	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	5	
45		WSCTTV-28	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
46		WSCTTV-29	VSDNU接线箱-02	六类数据双绞线 CAT6	30	SC20	5	
47		WSCTTV-30	VSDNU接线箱-02	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
48								
49		VSACS-01	VSDNU接线箱-02	六类数据双绞线 CAT6	10	SC20	5	
50		VSACS-02	VSDNU接线箱-02	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	5	
51		VSACS-03	VSDNU接线箱-02	六类数据双绞线 CAT6	20	SC20	5	
52		VSACS-04	VSDNU接线箱-02	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
53		VSACS-05	VSDNU接线箱-04	六类数据双绞线 CAT6	20	SC20	5	
54		VSACS-06	VSDNU接线箱-04	六类数据双绞线 CAT6	10	SC20	5	
55		VSACS-07	VSDNU接线箱-04	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	5	
56		VSACS-08	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	25	SC20	5	
57		VSACS-09	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	15	SC20	5	
58		VSACS-10	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	10	SC20	5	
59		VSACS-11	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	10	SC20	5	
60		VSACS-12	VSDNU接线箱-06	六类数据双绞线 CAT6	20	SC20	5	
61								
62		数据服务器交换机	VSDNU接线箱-04		35	SC20	10	
63								
64		VSDNU接线箱-01	二区DCS机房 智能化柜	单模光纤	30	SC20	5	DN1上行光缆, 2x 单模B2光, 已包含多模光缆总长度
65		VSDNU接线箱-02	二区DCS机房 智能化柜	单模光纤	25	SC20	5	DN1上行光缆, 2x 单模B2光, 已包含多模光缆总长度
66		VSDNU接线箱-03	二区DCS机房 智能化柜	单模光纤	25	SC20	5	DN1上行光缆, 2x 单模B2光, 已包含多模光缆总长度
67		VSDNU接线箱-04	二区DCS机房 智能化柜	单模光纤	75	SC20	5	DN1上行光缆, 2x 单模B2光, 已包含多模光缆总长度
68		VSDNU接线箱-05	二区DCS机房 智能化柜	单模光纤	75	SC20	5	DN1上行光缆, 2x 单模B2光, 已包含多模光缆总长度
69		VSDNU接线箱-06	二区DCS机房 智能化柜	单模光纤	20	SC20	5	DN1上行光缆, 2x 单模B2光, 已包含多模光缆总长度
70		VSDNU接线箱-07	二区DCS机房 智能化柜	单模光纤	20	SC20	5	DN1上行光缆, 3x 单模B2光, 已包含多模光缆总长度
71								
72		水处理车间智能化配电箱 VS-ZNAP01	二区DCS机房 智能化柜	YJV-0.6/1kV-3x6	10	SC20	2	
73		VSDNU接线箱-01	二区DCS机房 智能化柜	YJV-0.6/1kV-3x25	30	SC20	5	
74		VSDNU接线箱-02	二区DCS机房 智能化柜	YJV-0.6/1kV-3x25	25	SC20	5	
75		VSDNU接线箱-03	二区DCS机房 智能化柜	YJV-0.6/1kV-3x25	25	SC20	5	
76		VSDNU接线箱-04	二区DCS机房 智能化柜	YJV-0.6/1kV-3x25	75	SC20	5	
77		VSDNU接线箱-05	二区DCS机房 智能化柜	YJV-0.6/1kV-3x25	75	SC20	5	
78		VSDNU接线箱-06	二区DCS机房 智能化柜	YJV-0.6/1kV-3x25	20	SC20	5	
79		VSDNU接线箱-07	二区DCS机房 智能化柜	YJV-0.6/1kV-3x25	20	SC20	5	

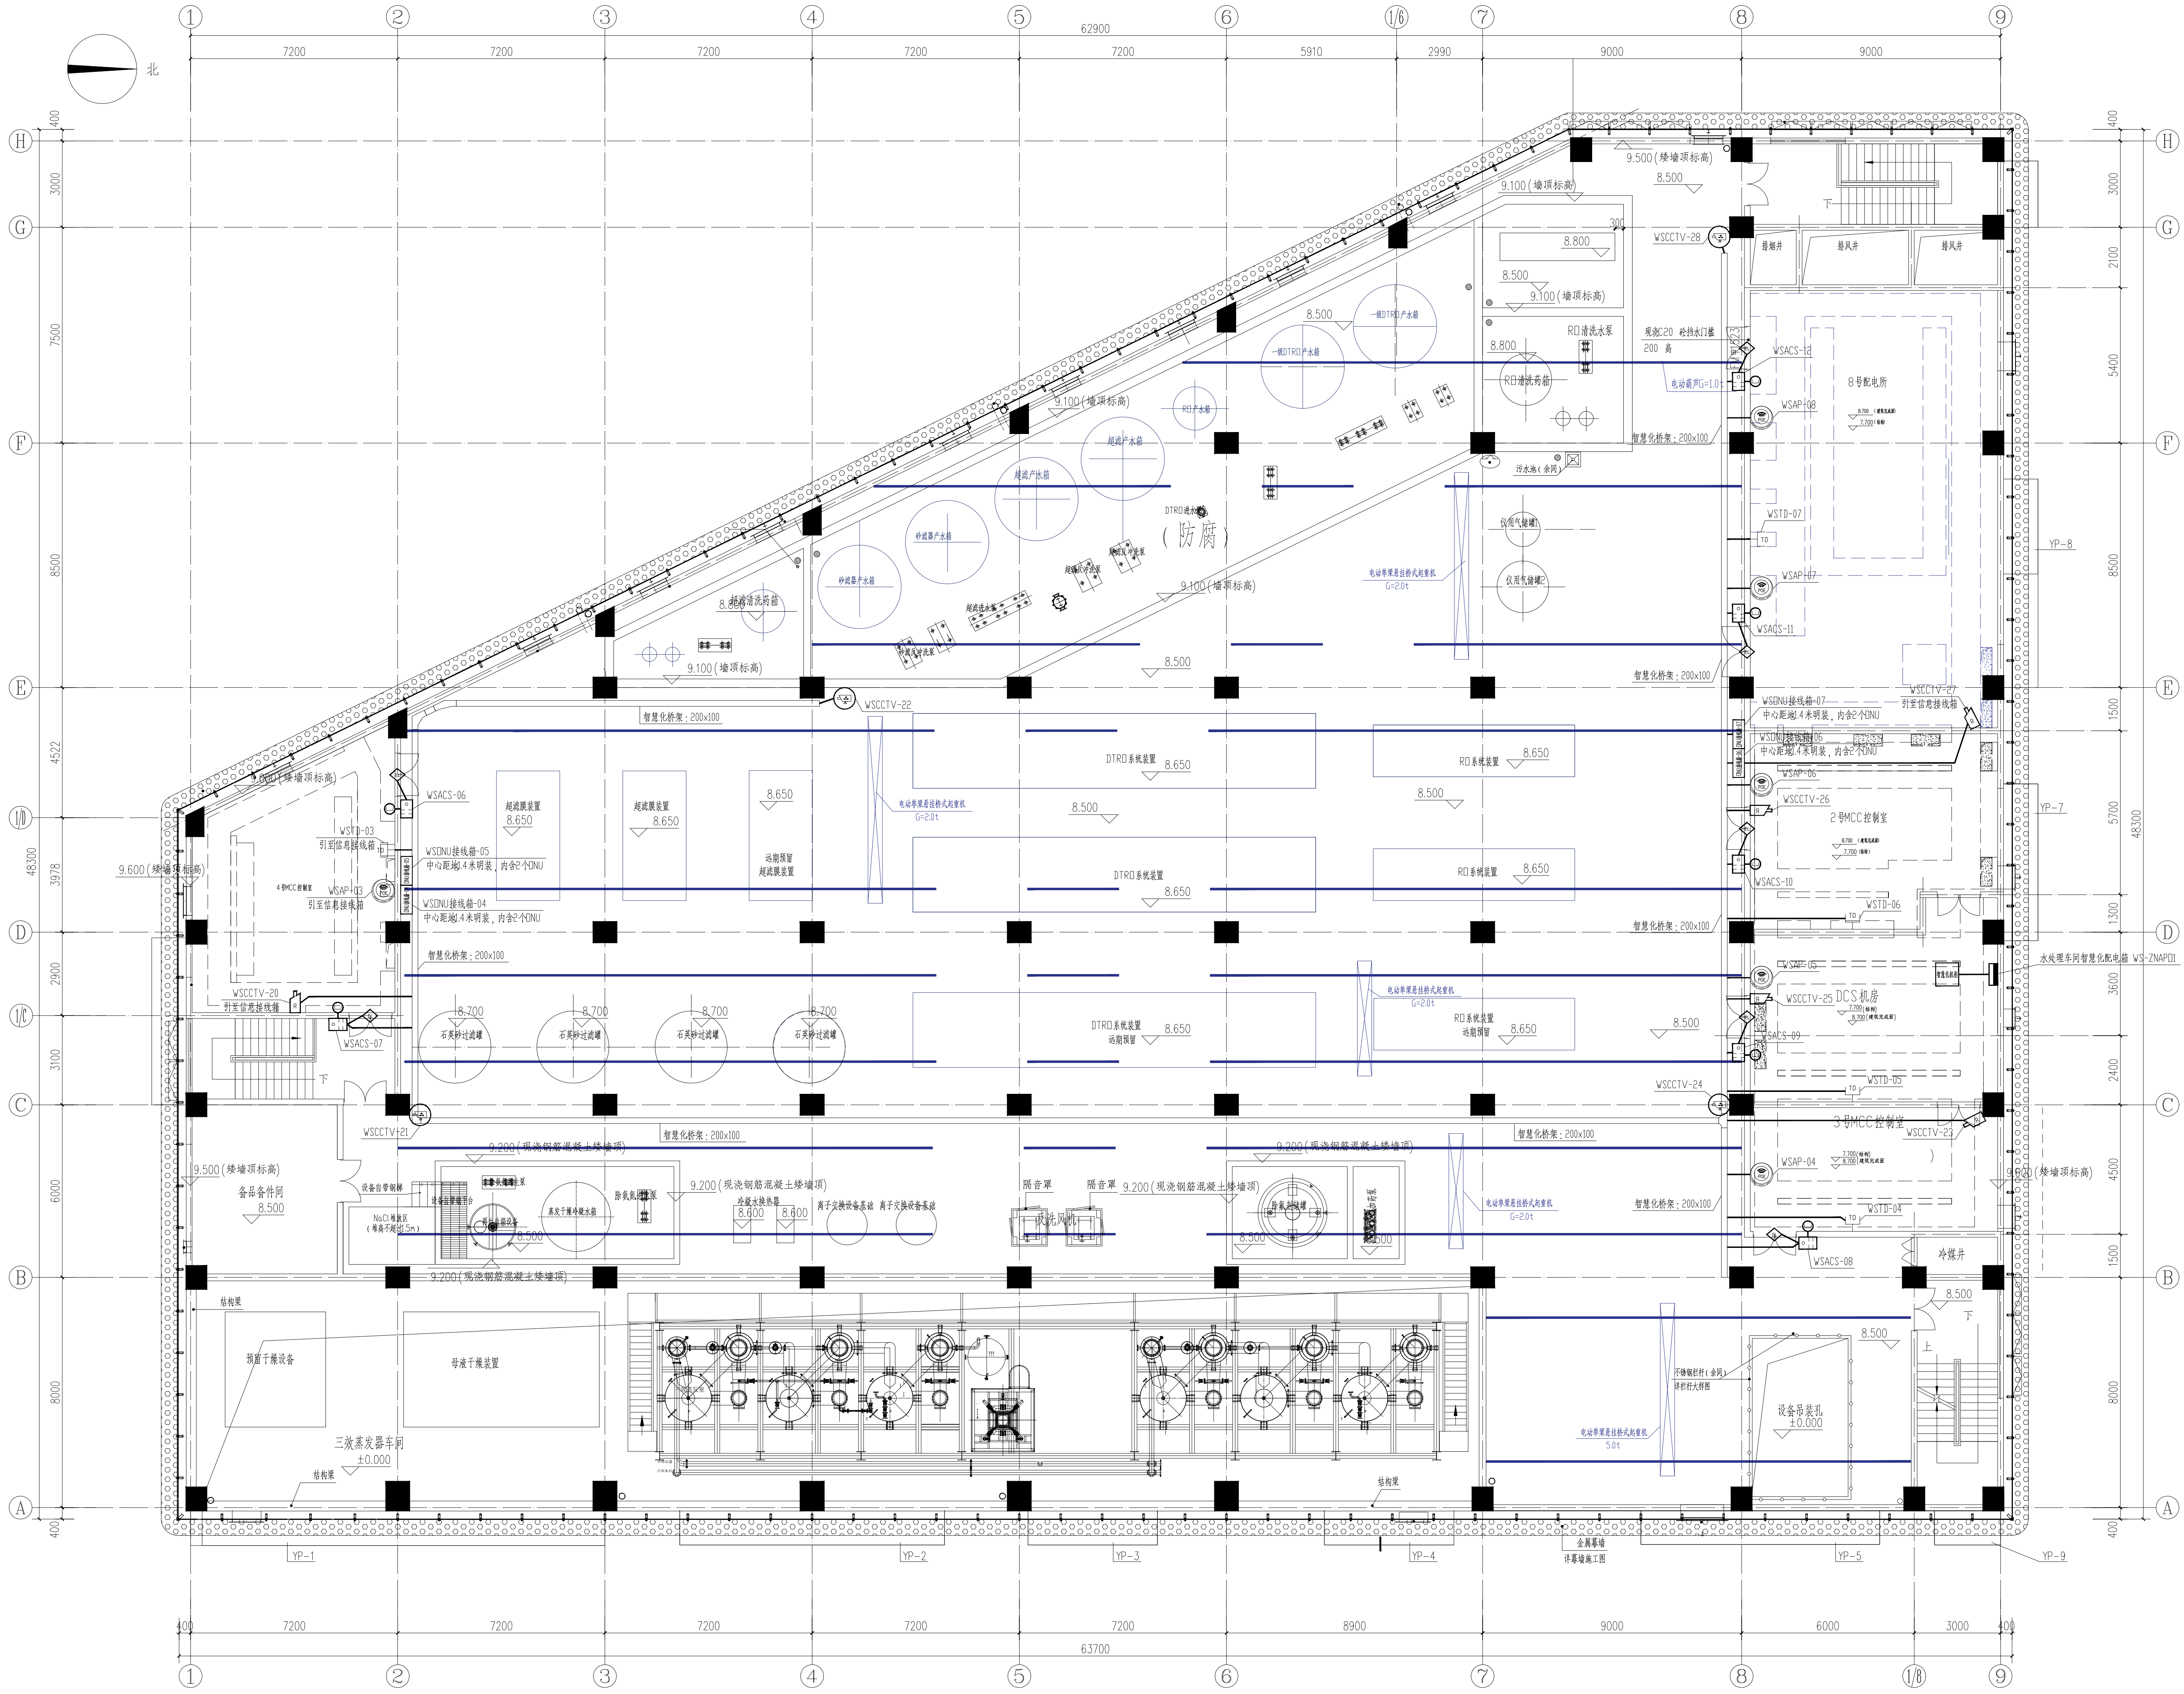

水处理车间二层智能化平面布置图 1:100

图例

- 无线AP面板
- 数字半球摄像机
- 人脸门禁识别一体机
- 网络交换面板
- 数字红外枪型摄像机
- 磁力锁
- 网络交换面板
- 数字红外半球摄像机
- 出门按钮
- ONU信息终端盒
- 智能化弱电柜

注册工程师 签字		<div><div></div><div>中国市政工程西南设计研究院有限公司</div><div>SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA</div></div>				东莞市污泥集中处理处置项目		水处理综合用房			
专 业	电气	审 定		校 核		水处理车间二层智能化平面布置图					
注 册 号		审 核		设 计		设计阶段	施工图			工程编号	202309-003
签 名		设计负责人		制 图		图 号	VS-ZH-04			页 数	1
日 期		专业负责人		日 期	2023.03	版 本 号				电子文档号	