会签专业	签名
主管总工	

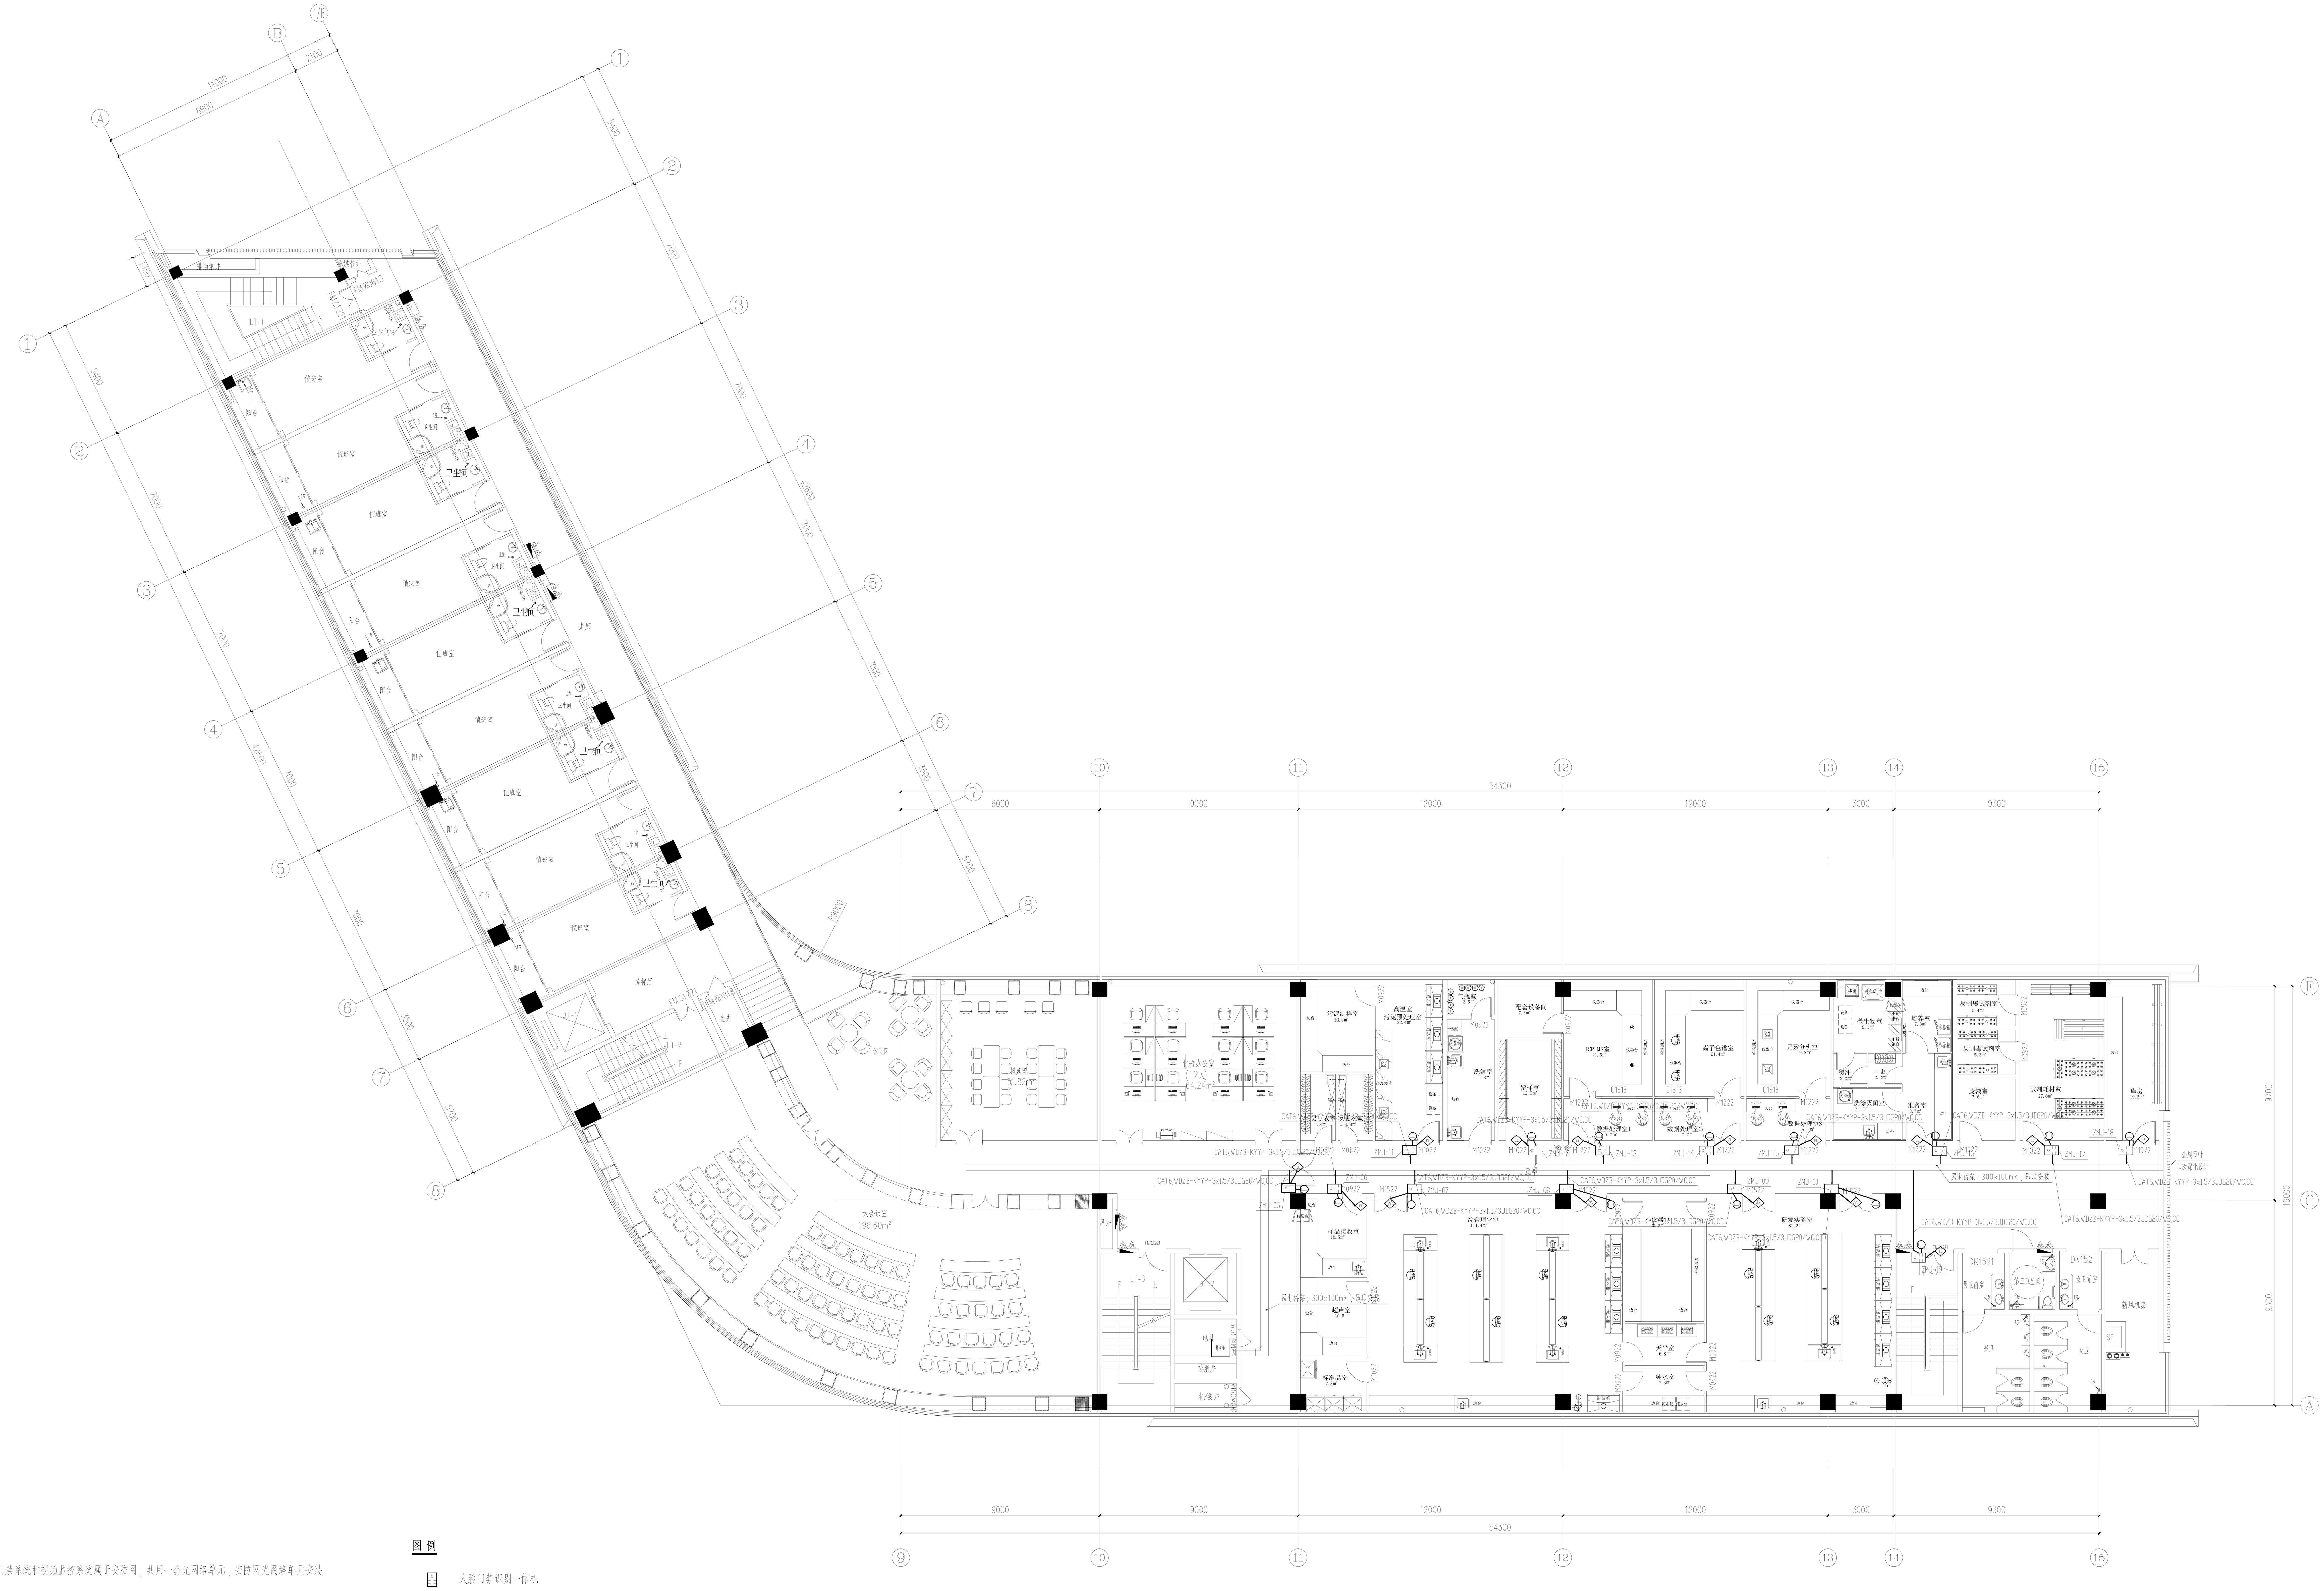

说明：

1. 综合电子楼门禁系统共计19套，电子门禁系统和视频监控系统属于安防网，共用一套光网络单元，安防网光网络单元安装于竖井智慧专业弱电机柜内。
2. 门禁人脸识别一体机电源线的信号线采用六类屏蔽双绞线，电源线的电源线采用WDZB-KYYP-3x1.5,一体机的电源线和信号线由竖井弱电柜引来。
3. 从门禁人脸识别一体机至弱电井智慧化机柜的CAT6双绞线和电源线、预埋管、桥架等由综合楼施工单位完成布线和预埋；门禁系统的门磁锁由综合楼施工单位完成采购和安装。
4. 从门禁人脸识别一体机至门磁锁和门磁释放按钮的电缆线材和穿管由综合楼施工单位完成布线和预埋。

图例

- 人脸门禁识别一体机
- 磁力锁
- 出门按钮
- 智慧化弱电机柜

综合楼四层电子门禁系统平面布置图 1:100

综合楼四层平面图

注册工程师签署	中国市政工程西南设计研究总院有限公司 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA				东莞市污泥集中处理处置项目		综合楼
					综合楼四层电子门禁系统平面布置图		
专业	审定		校核		设计阶段	工程编号	2023WQ-003
注册号	审核		设计		图号	ZH-ZH-14	页数
签名	设计负责人		制图				
日期	专业负责人		日期	2025.03	版本号	电子文档号	